




1.300

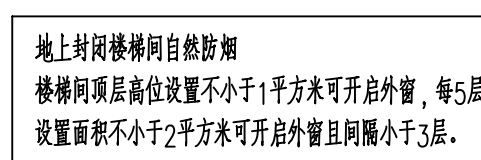

注:1.走道相邻两侧面积均大于等于50m²且小于100m²的房間,其具有液面面积不小于房間地面面积25%可开启外窗,且不小于1m²时,满足自然排烟。
2.走道相邻两侧面积小于50m²,可开启外窗有效排烟面积不小于1平方米,走道相邻兩側面积小于20m²的无人房間,不作排烟要求。
3.排烟控制柜和排烟垂壁控制柜按规范距地1.5米处设置。

防烟分区	办公室(自然排烟)
面积: $\leq 50M^2$	最长边长度: $< 24M$
净高: $2.80M$	最小清晰高度: $1.6+2.8 \times 0.1 = 1.88M$
储烟仓厚度: $1.40M$	清晰高度: $1.88M$
$1.4M$ 以上设置有效排烟面积最小 $1.00M^2$	
实际有效排烟面积 $1.64M^2$	

腔体分区	办公室(自然排风)
面积: $<50\text{M}^2$	最长边长度: $<24\text{M}$
净高: 2.80M	最小清晰高度: $1.6+2.8\times0.1=1.88\text{M}$
储烟仓厚度: 1.40M	清晰高度: 1.88M
1.4M 以上设置有效排烟面积最小 1.00M^2	
实际有效排烟面积 1.64M^2	

A	2024. 04	A	B	C	D	E
版本	日期	□	□	□	□	□
Version	Date	修 改 类 别				
		Revision Description				

建築單位	Client
------	--------

上海立信会计金融学院

设计单位 Design

上海上咨规划建筑设计有限公司
Shanghai SAC Planning & Architectural Design Co., Ltd.

DOI: 10.1002/for

中文 / 日期		
---------	--	--

Authorized by/Date		
审核 / 日期		

Audited by/Date		
項目負責人 Project Director		

Project Director		
专业负责人		
Technical Responsible for		

校对 / 日期		
Checked by/Date		

设计 / 日期 Designed by/Date		
-----------------------------	--	--

制圖 / 日期 Drawn by/Date		
--------------------------	--	--

工程名称	Project Title
------	---------------

文翔路校区长乐楼维修工程

子項名稱	Project Title
------	---------------

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-15.

长乐楼

图样名称	Drawing Title
------	---------------

五层防排烟平面图五层砌排烟干固图

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H
-----------------	--------------

子項編號 Job No.	01
-----------------	----

阶段 Status	施工图	比例 Scale	1: 100
--------------	-----	-------------	--------

专 业 Discipline	暖通	图 号 Drawing No.	暖通13-005
-------------------	----	--------------------	----------
