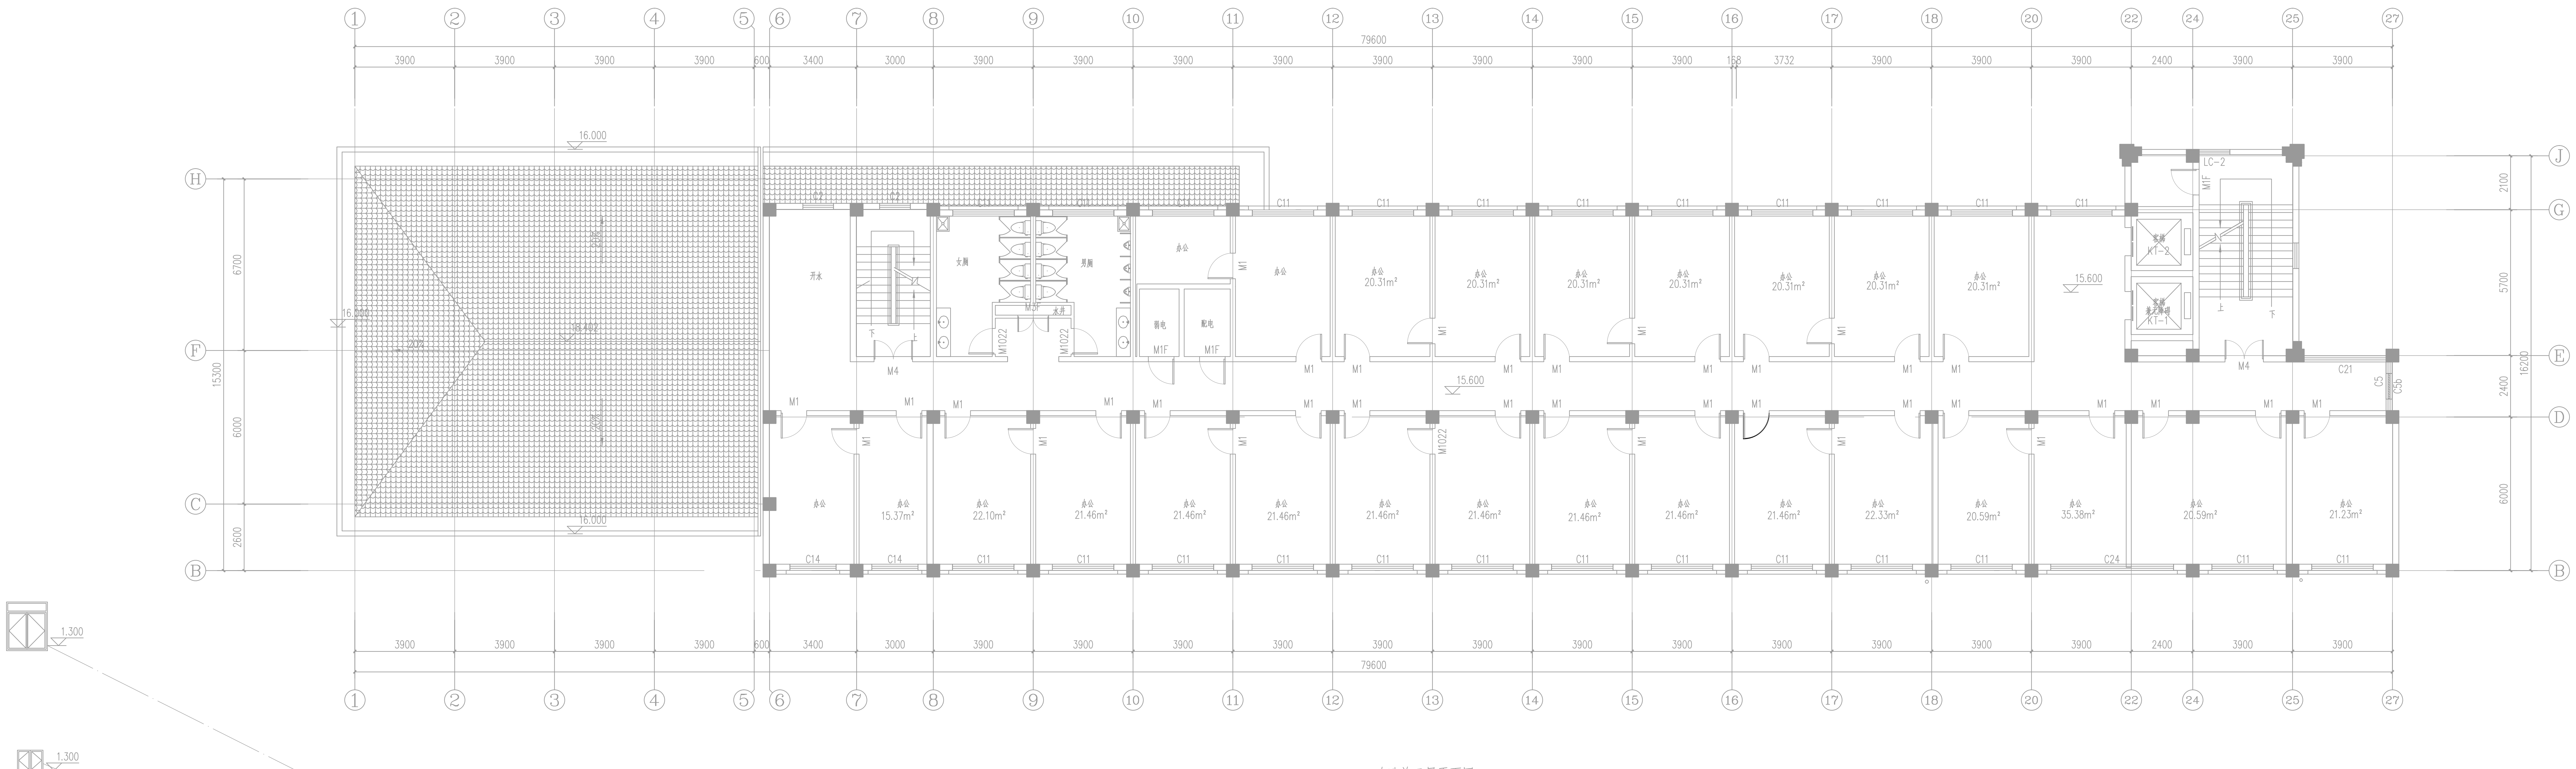
79600
3900
3400
3000
3732
2400
600
16.000
15.600
办公
20.31m²
21.46m²
22.10m²
15.37m²
22.33m²
20.59m²
35.38m²
21.23m²
C11
C14
C21
C24
M1
M4
M1F
M1022
LC-2
KT-1
KT-2
1.300

改造前五层平面图 1:100


NL-1
此处凝水立管以给排水专业为准，详见给排水专业图纸。
手动装置距地1.30~1.50米
有效排烟面积：1.66m²
开启角度大于70度
（手动装置距地1.30~1.50米）
有效排烟面积：0.56m²
开启角度大于70度
（手动装置距地1.30~1.50米）
有效排烟面积：2.50m²
开启角度大于70度
冷凝水间接排至冷媒井
De40
De40 i=0.005
De32 i=0.005
开水间
LT-1
LT-2
LC-1
LC-2
LC1210
LC2421
LC1821
LC4821
女厕
17.02m²
男厕
17.13m²
办公（3人）
20.31m²
电梯厅
15.600 建
15.550 结
客梯
KT-2
客梯
兼无障碍
KT-1
VRF(I)-5.0
PAU-5F-01
2100
PAU-5F-02
2100
16.000
18.402
20%
1%
79600

五层空调、通风冷媒管平面图 1:150

备注：1、本设计文件须由规划、消防、审图公司等相关主管部门审核通过后方可实施。
2、本设计文件盖章有效。

修改说明：

版本 Version	日期 Date	修改类别 Revision Description
		A B C D E □ □ □ □ □
		A B C D E □ □ □ □ □
		A B C D E □ □ □ □ □
		A B C D E □ □ □ □ □
		A B C D E □ □ □ □ □
A	2024.04	A B C D E □ □ □ □ □

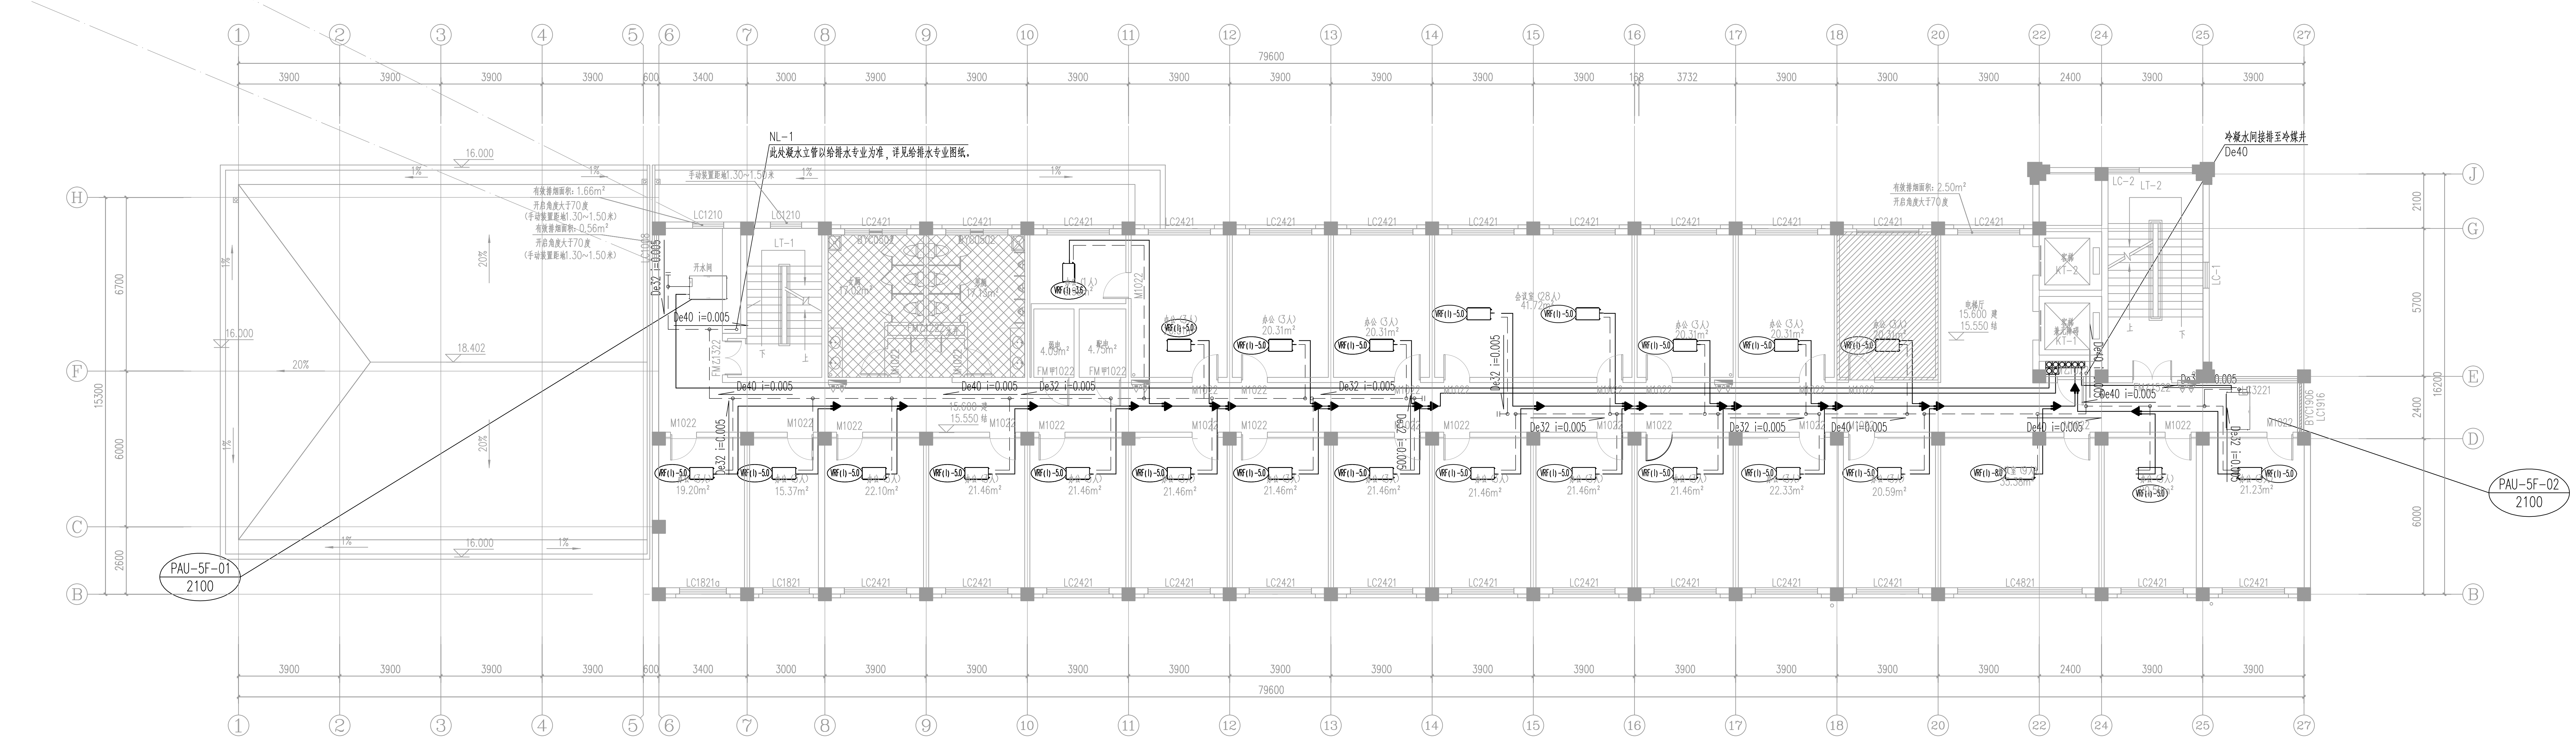建设单位 Client

上海立信会计金融学院

设计单位 Design

上海上咨规划建筑设计有限公司
Shanghai SICC Planning & Architectural Design Co., Ltd

审定 / 日期 Authorized by/Date		
审核 / 日期 Audited by/Date		
项目负责人 Project director		
专业负责人 Discipline Responsible by		
校对 / 日期 Checked by/Date		
设计 / 日期 Designed by/Date		
制图 / 日期 Drawn by/Date		

工程名称 Project Title

文翔路校区长乐楼维修工程

子项名称 Project Title

长乐楼

图纸名称 Drawing Title

五层空调、通风冷媒管平面图

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H		
子项编号 Job No.	01		
阶段 Status	施工图	比例 Scale	1：100
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	暖施12-005

盖章栏

版权所有 盖章有效 All rights reserved,valid only after sealed.

方案 / 日期 Scheme/Date		结构/日期 Structure/Date		电气 / 日期 Electronics/Date		暖通 / 日期 Ventilation/Date	
建筑 / 日期 Architecture/Date		给排水 /日期 Plumbing/Date		室内 / 日期 Interior/Date		景观 / 日期 Landscape/Date	