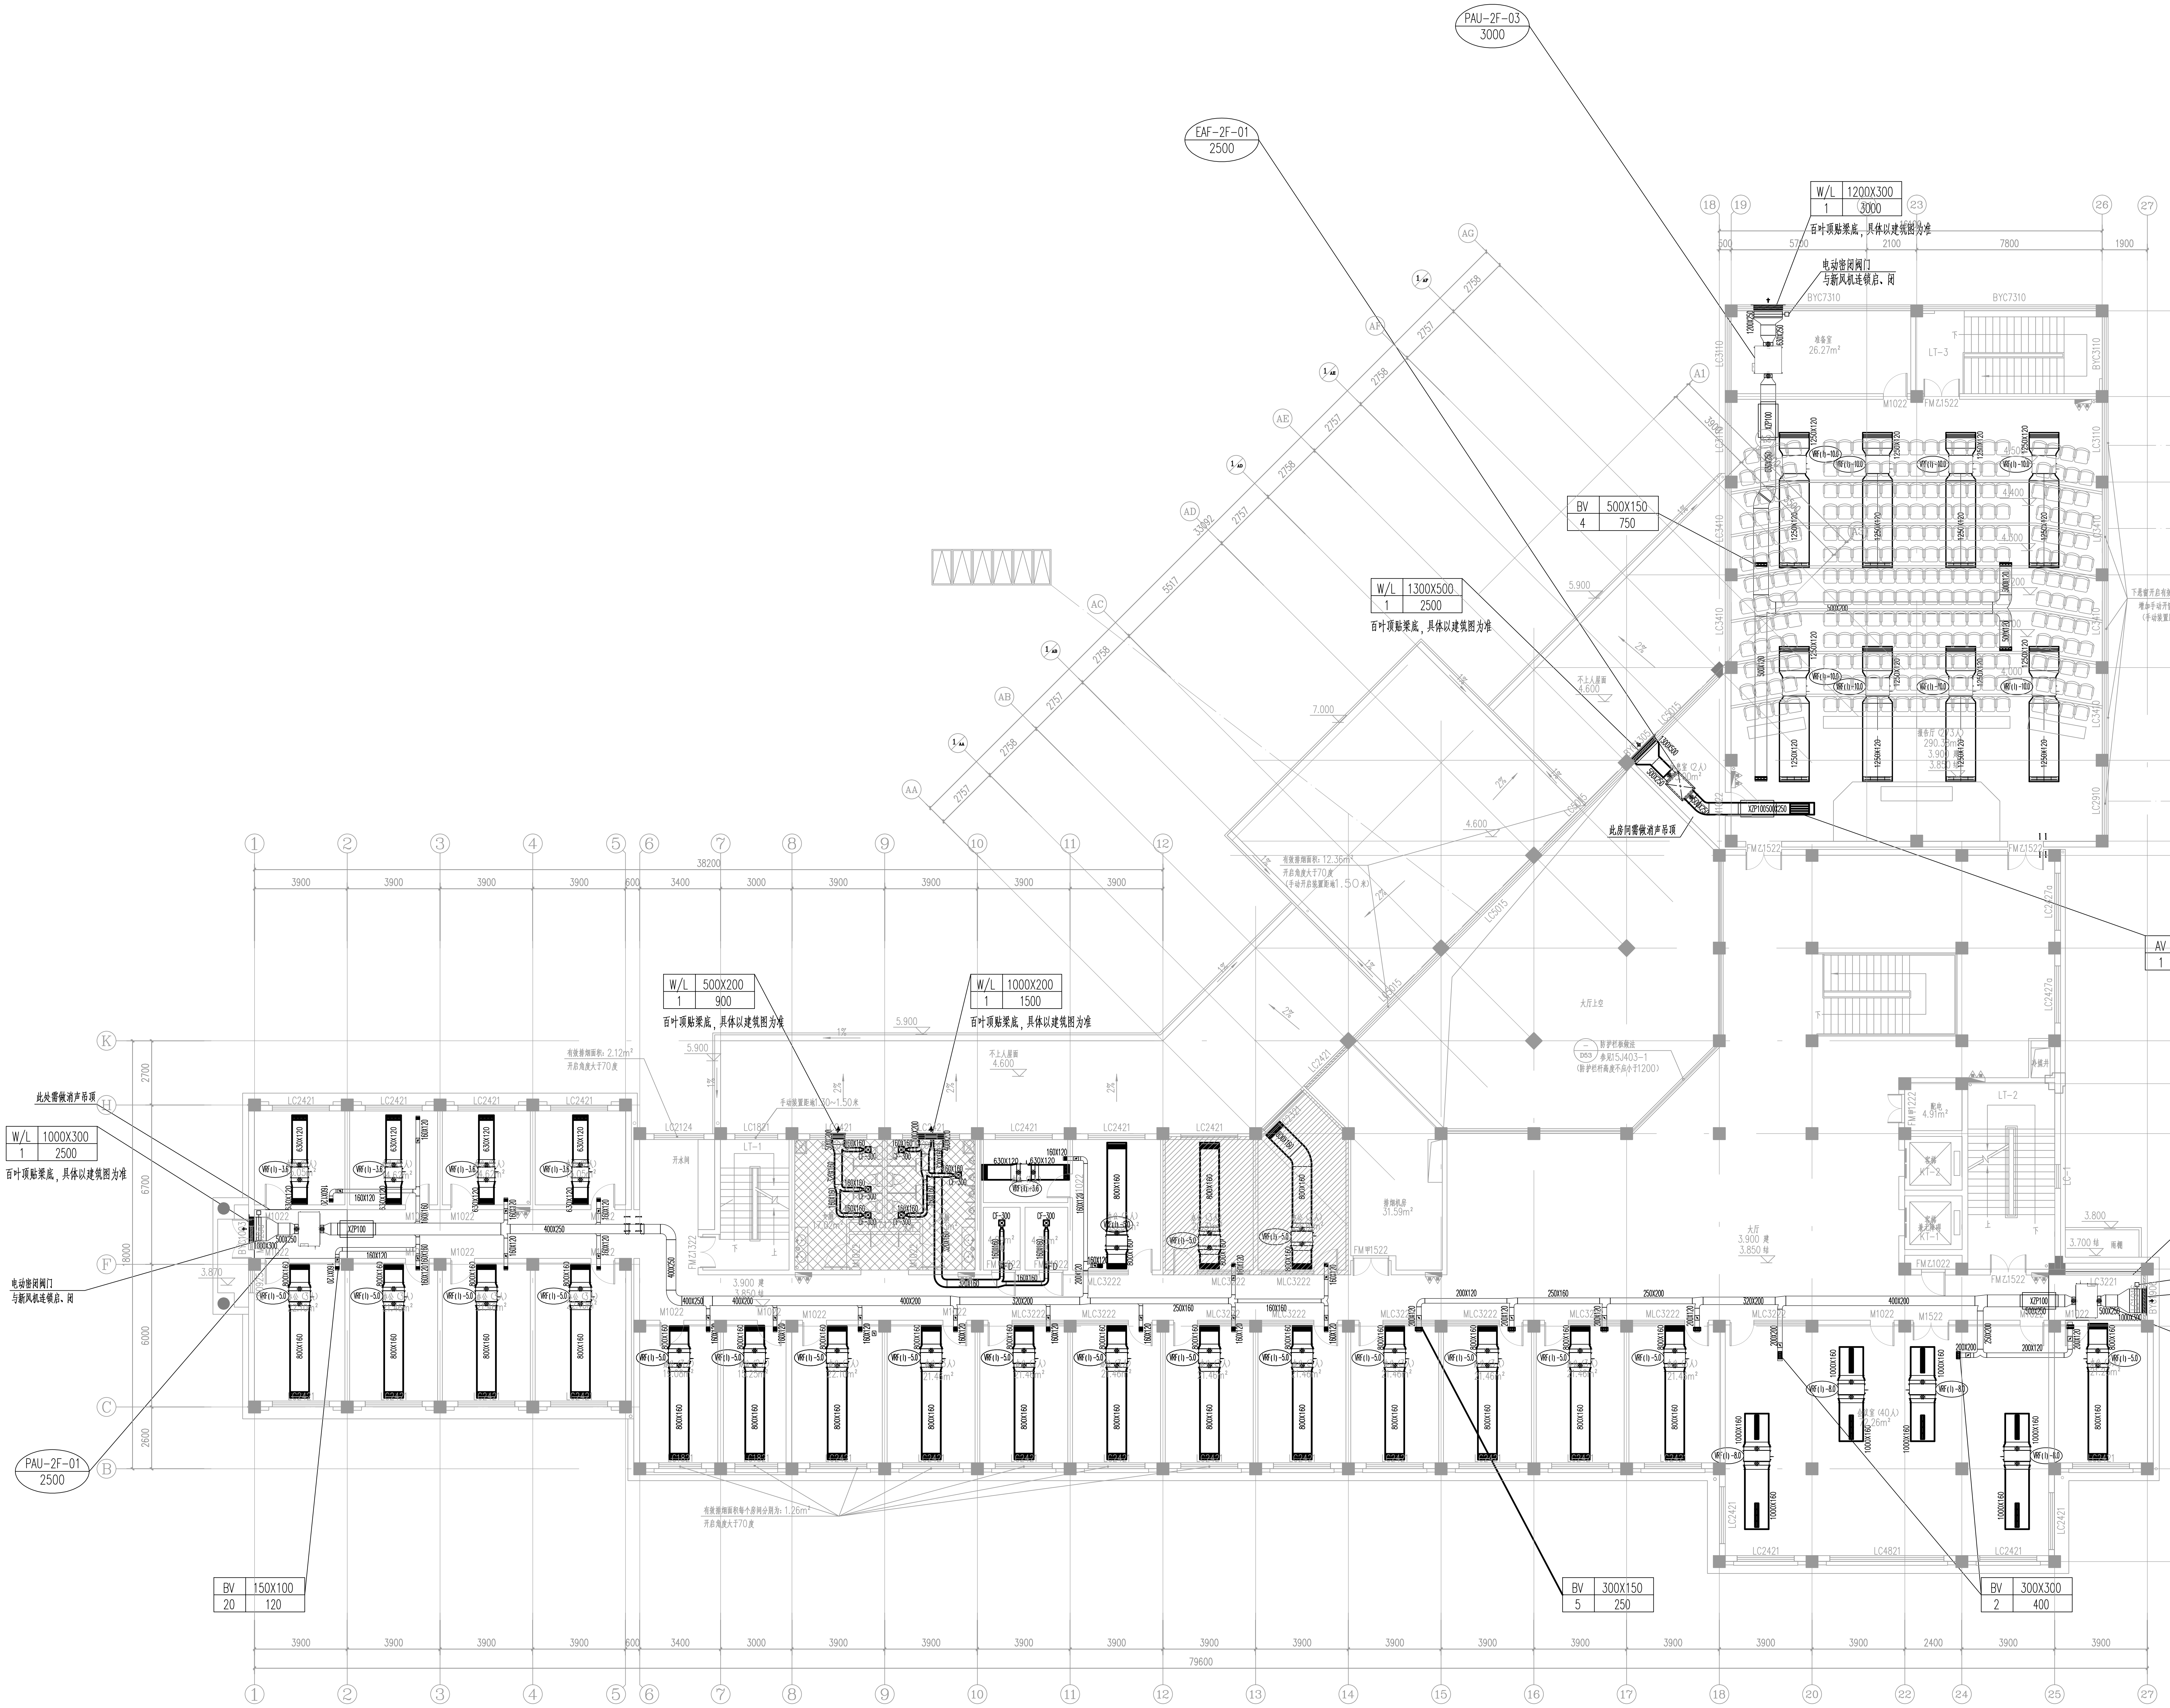
PAU-2F-03
3000
EAF-2F-01
2500
W/L 1200X300
1 3000
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
电动密闭阀门
与新风机连锁启、闭
BV 500X150
4 750
W/L 1300X500
1 2500
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
此房间需做消声吊顶
AV 800X400
1 2500
W/L 500X200
1 900
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
W/L 1000X200
1 1500
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
此处需做消声吊顶
W/L 1000X300
1 2500
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
电动密闭阀门
与新风机连锁启、闭
PAU-2F-01
2500
BV 150X100
20 120
BV 300X150
5 250
BV 300X300
2 400
此处需做消声吊顶
电动密闭阀门
与新风机连锁启、闭
W/L 1000X300
1 2100
百叶顶贴梁底，具体以建筑图为准
PAU-2F-02
2100
有效排烟面积：2.12m²
开启角度大于70度
有效排烟面积每个房间分别为：1.26m²
开启角度大于70度
手动装置距地1.30~1.50米
准备室
26.27m²
LT-1
LT-2
LT-3
XZP100
VRF(I)-3.6
VRF(I)-5.0
VRF(I)-8.0
VRF(I)-10.0
38200
79600
52600

二层空调、通风风管平面图 1:150

注：吊顶上每台空调内机检修口400x400mm，未注明风管高度顶贴梁底敷设

备注：1、本设计文件须由规划、消防、审图公司等相关主管部门审核通过后方可实施。
2、本设计文件盖章有效。

修改说明：

版本 Version	日期 Date	修改类别 Revision Description
		A □ B □ C □ D □ E □
		A □ B □ C □ D □ E □
		A □ B □ C □ D □ E □
		A □ B □ C □ D □ E □
		A □ B □ C □ D □ E □
A	2024. 04	A □ B □ C □ D □ E □

建设单位 Client
上海立信会计金融学院

设计单位 Design
上海上咨规划建筑设计有限公司
Shanghai SICC Planning & Architectural Design Co., Ltd

审定 / 日期 Authorized by/Date		
审核 / 日期 Audited by/Date		
项目负责人 Project director		
专业负责人 Discipline Responsible by		
校对 / 日期 Checked by/Date		
设计 / 日期 Designed by/Date		
制图 / 日期 Drawn by/Date		

工程名称 Project Title
文翔路校区长乐楼维修工程

子项名称 Project Title
长乐楼

图纸名称 Drawing Title
二层空调、通风风管平面图

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H		
子项编号 Job No.	01		
阶段 Status	施工图	比例 Scale	1：100
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	暖施11-002

盖章栏

方案 / 日期 Scheme/Date	结构/日期 Structure/Date	电气 / 日期 Electronics/Date
建筑 / 日期 Architecture/Date	给排水 /日期 Plumbing/Date	室内 / 日期 Interior/Date
	暖通 / 日期 Ventilation/Date	景观 / 日期 Landscape/Date

版权所有 盖章有效 All rights reserved,valid only after sealed.