

A	2024.04	A	B	C	D	E
版本	日期	修	改	类	别	
Version	Date	Revision Description				

1

RTT = 1.00




工程名称	Project Title
------	---------------

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

10. *Journal of the American Medical Association*, 277:1225-1230, 1997

10. *Journal of the American Medical Association*, 277:1225-1230, 1997

Discipline	Year	Growing No.	

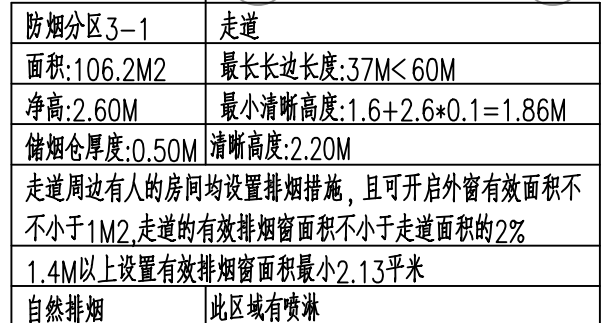

注: 1、走道相邻房间面积大于等于50m²且小于100m²的房间,具有有面积不小于房间地面面积2%的可开启外窗,且不小于1m²时,满足自然排烟。
2、走道相邻房间面积小于50m²,可开启外窗有排烟面积不小于1平方米;走道相邻房间面积小于20m²的无人房间,不作排烟要求。
3、排烟控制柜控制排烟垂壁控制柜手动控制按钮距地1.5米处设置。

法律栏