

## 空调冷媒系统图 (1/2)

备注: 1、本设计文件须由规划、消防、审图公司等  
相关主管部门审核通过后方可实施。  
2、本设计文件盖章有效。

修改说明:

		A	B	C	D	E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A	B	C	D	E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A	B	C	D	E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		A	B	C	D	E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	2024. 04	A	B	C	D	E
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
本	日 期	修 改 类 别				
版	Date	Revision Description				

委託單位	Client
------	--------

上海立信会计金融学院

设计单位 Design



上海上咨规划建筑设计有限公司  
Shanghai SIOC Planning & Architectural Design Co., Ltd

审定 / 日期 authorized by/Date		
审核 / 日期 audited by/Date		
项目负责人 project director		
专业负责人 discipline Responsible by		
校核 / 日期 checked by/Date		
设计 / 日期 designed by/Date		
制图 / 日期 drawn by/Date		

程名称	Project Title
1. 项目一	Project 1
2. 项目二	Project 2
3. 项目三	Project 3
4. 项目四	Project 4
5. 项目五	Project 5
6. 项目六	Project 6
7. 项目七	Project 7
8. 项目八	Project 8
9. 项目九	Project 9
10. 项目十	Project 10

文翔路校区长乐楼维修工程

项目名称	Project Title
------	---------------


大乐楼

图名	Drawing Title
----	---------------

空调冷媒系统图 (1/2)

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H		
子项编号 Job No.	01		
阶段 Status	施工图	比例 Scale	1: 100
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	暖通20-002

董章柱

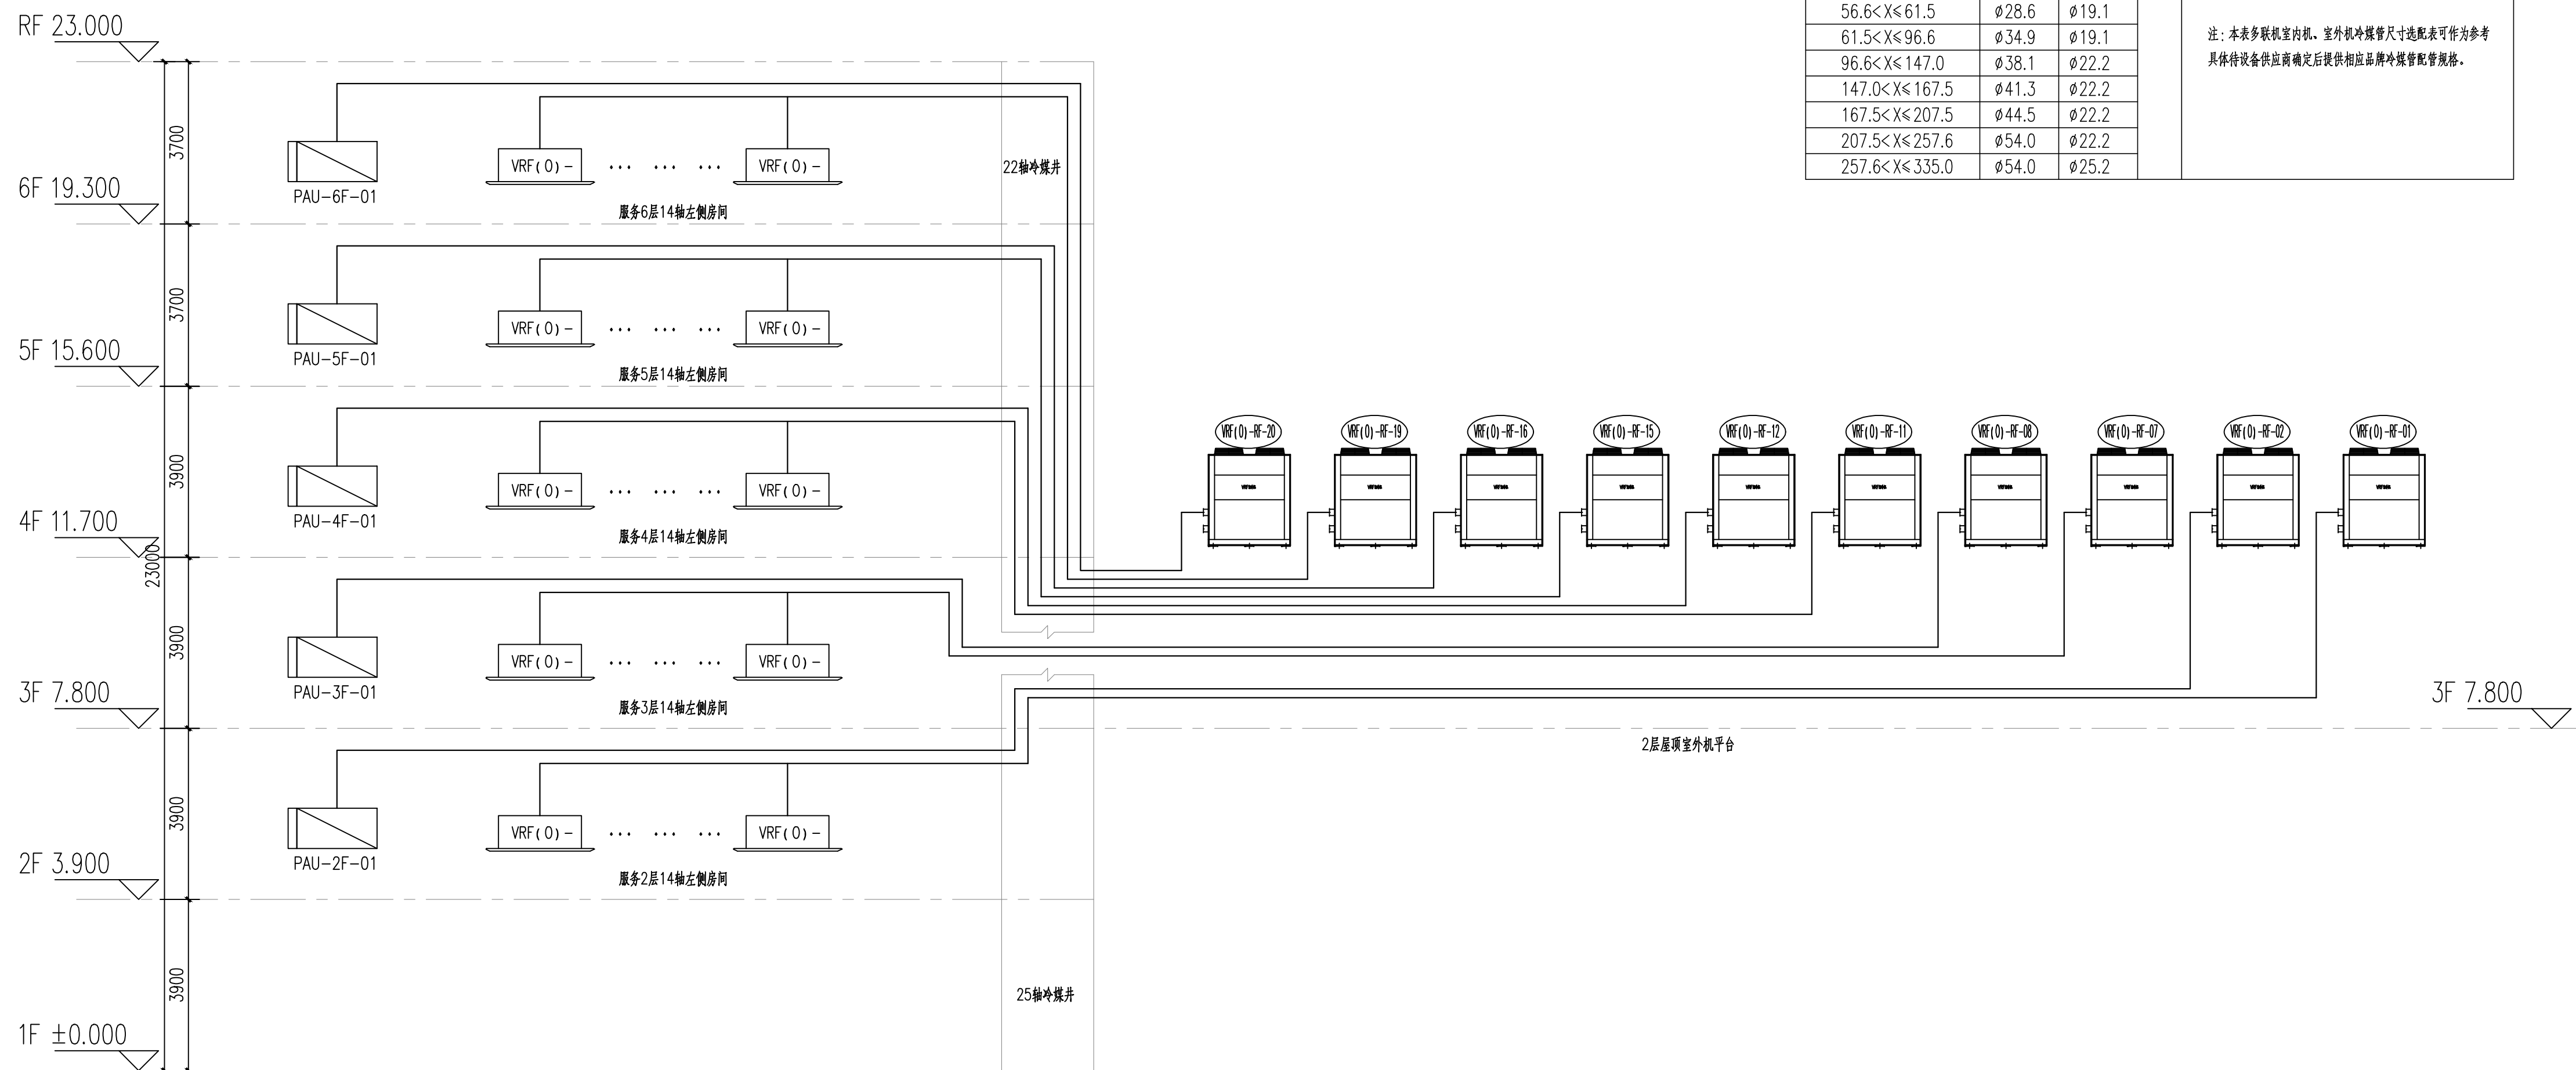

室外机冷媒管配管		室内机冷媒管配管	
室外机容量 (kW)	配管尺寸 (mm)	室外机容量 (kW)	配管尺寸 (mm)
	气液配管		液管配管
X<25.0	φ19.1    φ12.7	X<3.6	φ9.5    φ6.4
25.0<X<28.0	φ22.2    φ12.7	3.6<X<5.6	φ12.7    φ6.4
28.0<X<33.5	φ28.6    φ12.7	5.6<X<16.0	φ15.9    φ9.5
33.5<X<56.6	φ28.6    φ15.9	16.0<X<28.0	φ22.2    φ12.7
56.6<X<61.5	φ28.6    φ19.1		
61.5<X<96.6	φ34.9    φ19.1		
96.6<X<147.0	φ38.1    φ22.2		
147.0<X<167.5	φ41.3    φ22.2		
167.5<X<207.5	φ44.5    φ22.2		
207.5<X<257.6	φ54.0    φ22.2		
257.6<X<335.0	φ54.0    φ25.2		

注：本表为多联机室内机、室外机冷媒管尺寸选配表可作为参考  
具体待设备供应商确定后提供相应品牌冷媒管配管规格。

名称 / 日期 Name / Date	结构 / 日期 Structure / Date	电气 / 日期 Electricity / Date	暖通 / 日期 Ventilation / Date
材料 / 日期 Material / Date	材料 / 日期 Material / Date	材料 / 日期 Material / Date	材料 / 日期 Material / Date
建筑 / 日期 Architecture / Date	建筑 / 日期 Architecture / Date	建筑 / 日期 Architecture / Date	建筑 / 日期 Architecture / Date
景观 / 日期 Landscape / Date	景观 / 日期 Landscape / Date	景观 / 日期 Landscape / Date	景观 / 日期 Landscape / Date