


暖通安装大样图 (1/2)

备注: 1、本设计文件须由规划、消防、审图公司等
相关主管部门审核通过后方可实施。
2、本设计文件盖章有效。


修改说明:

氟系统设施施工工艺


多联机室外机施工详图

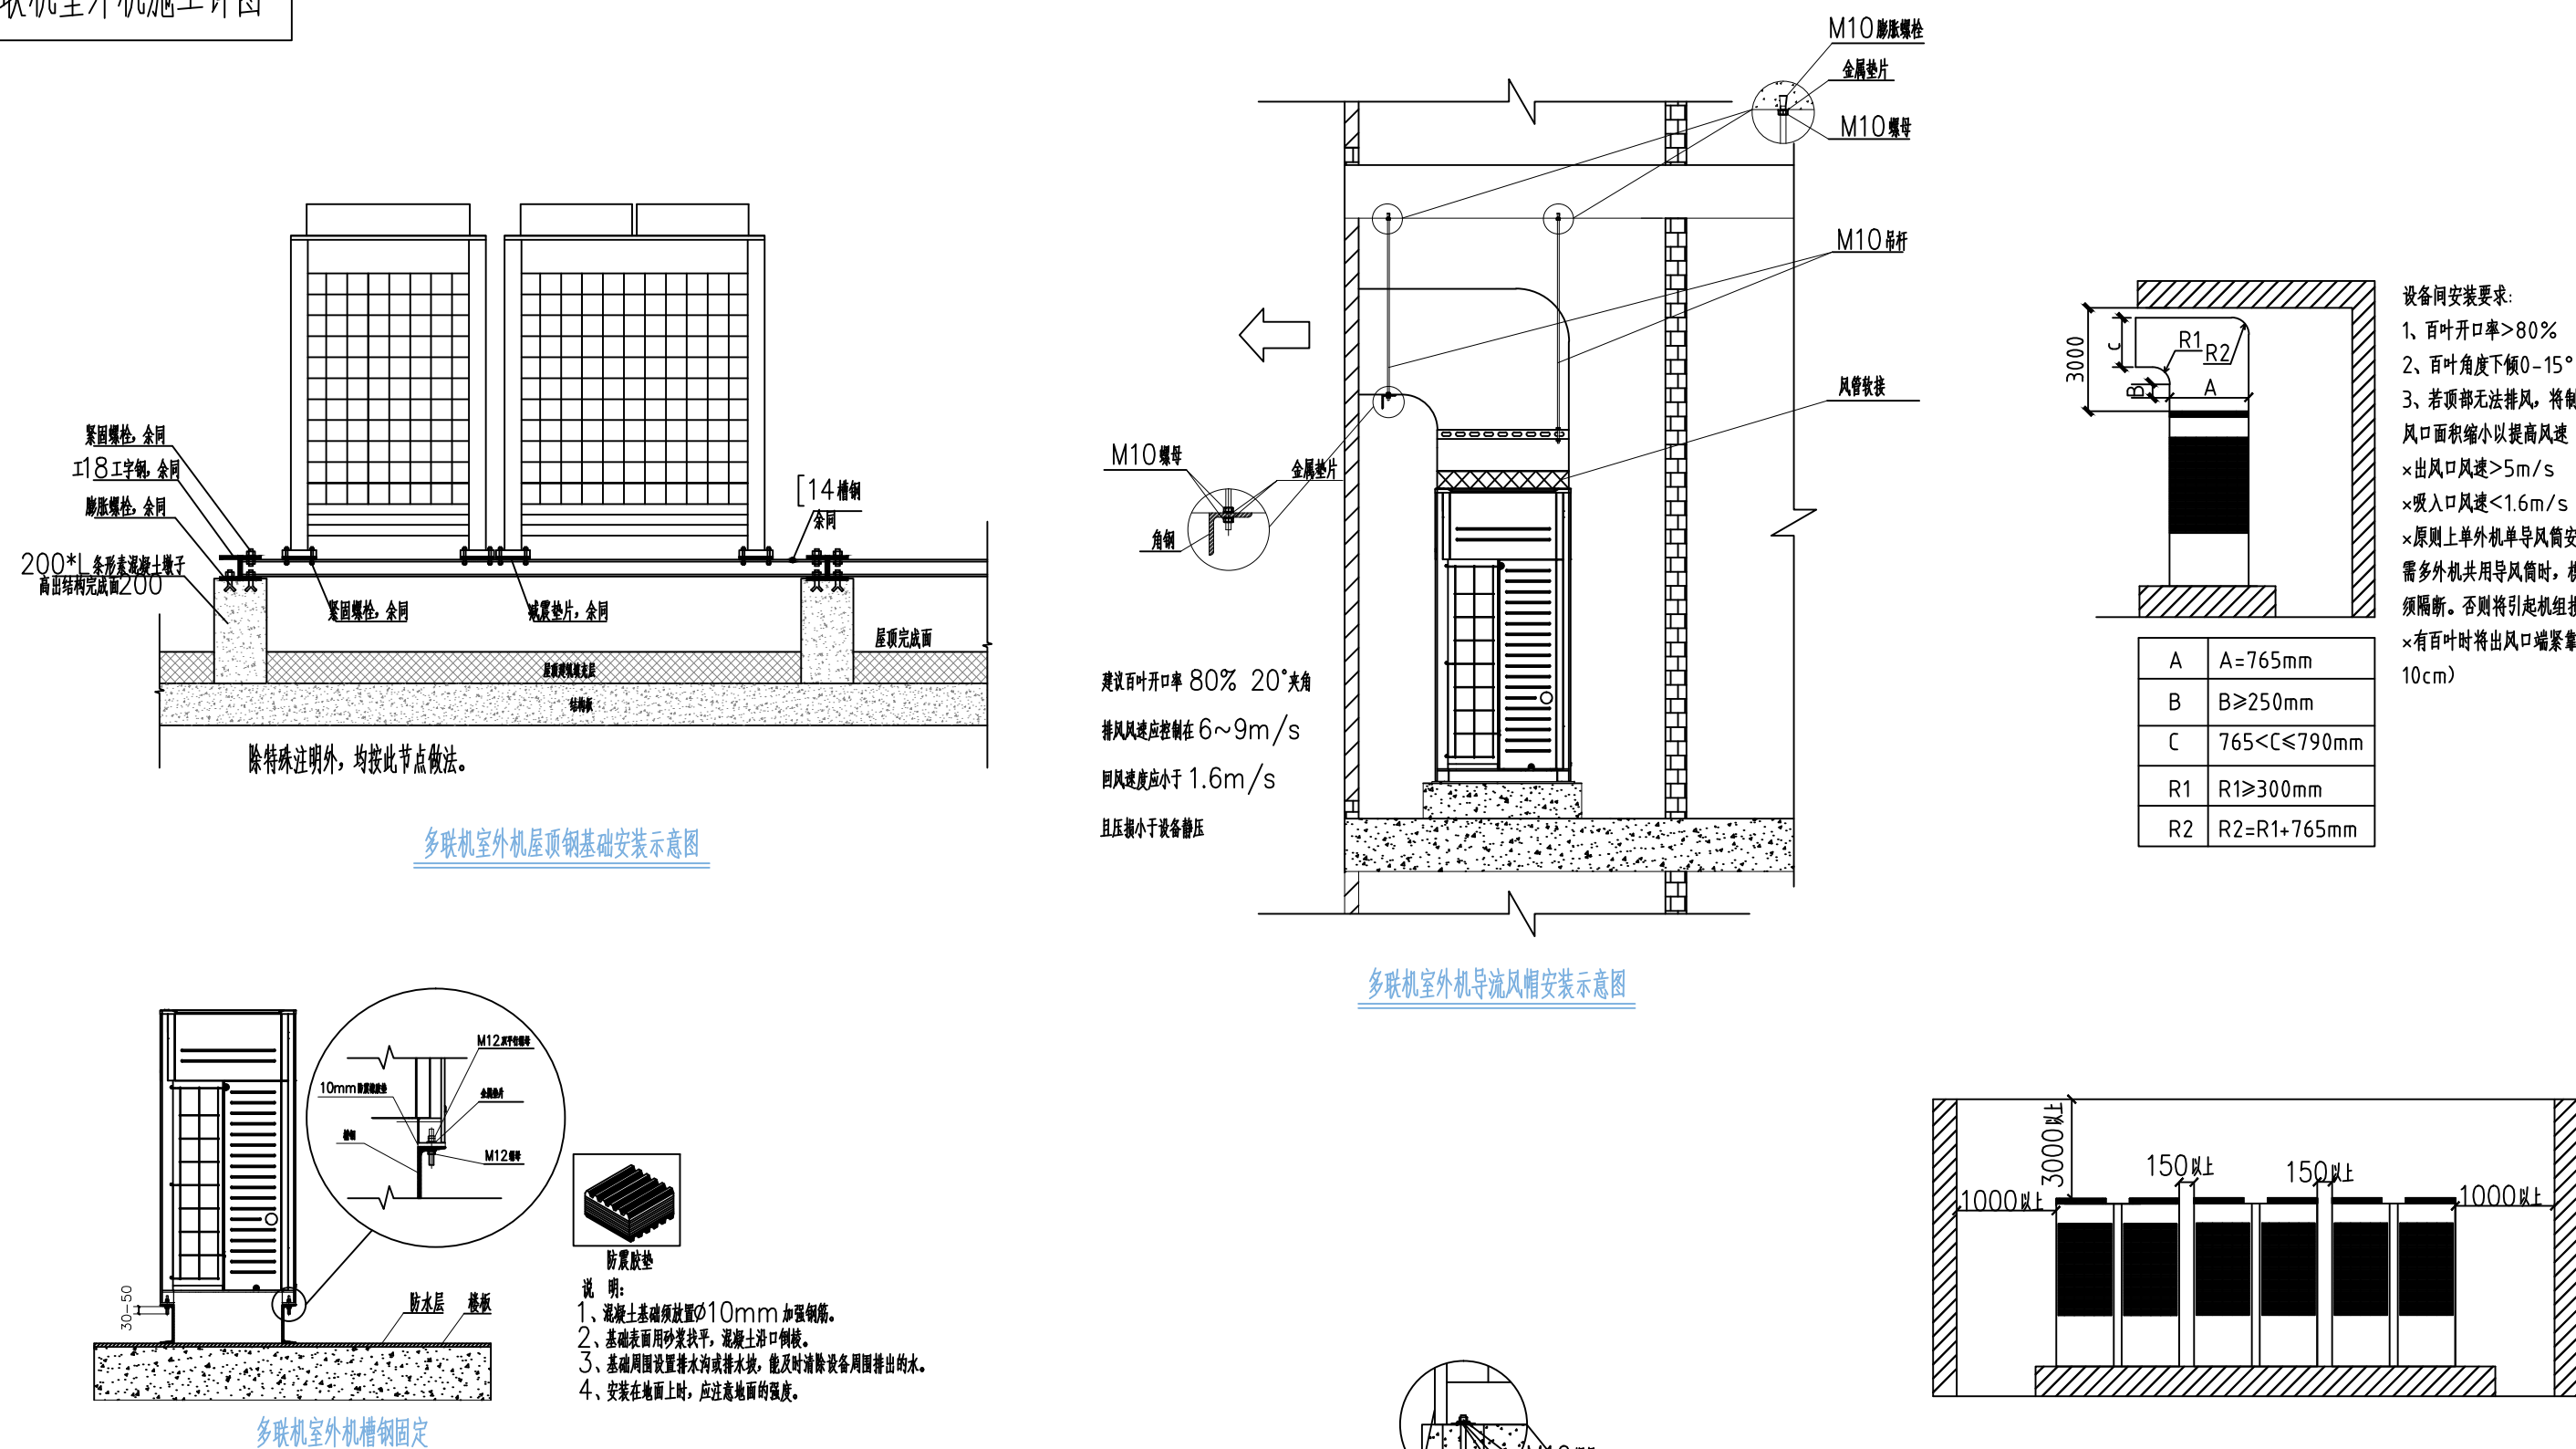


多联机室内机、全新风机施工详图

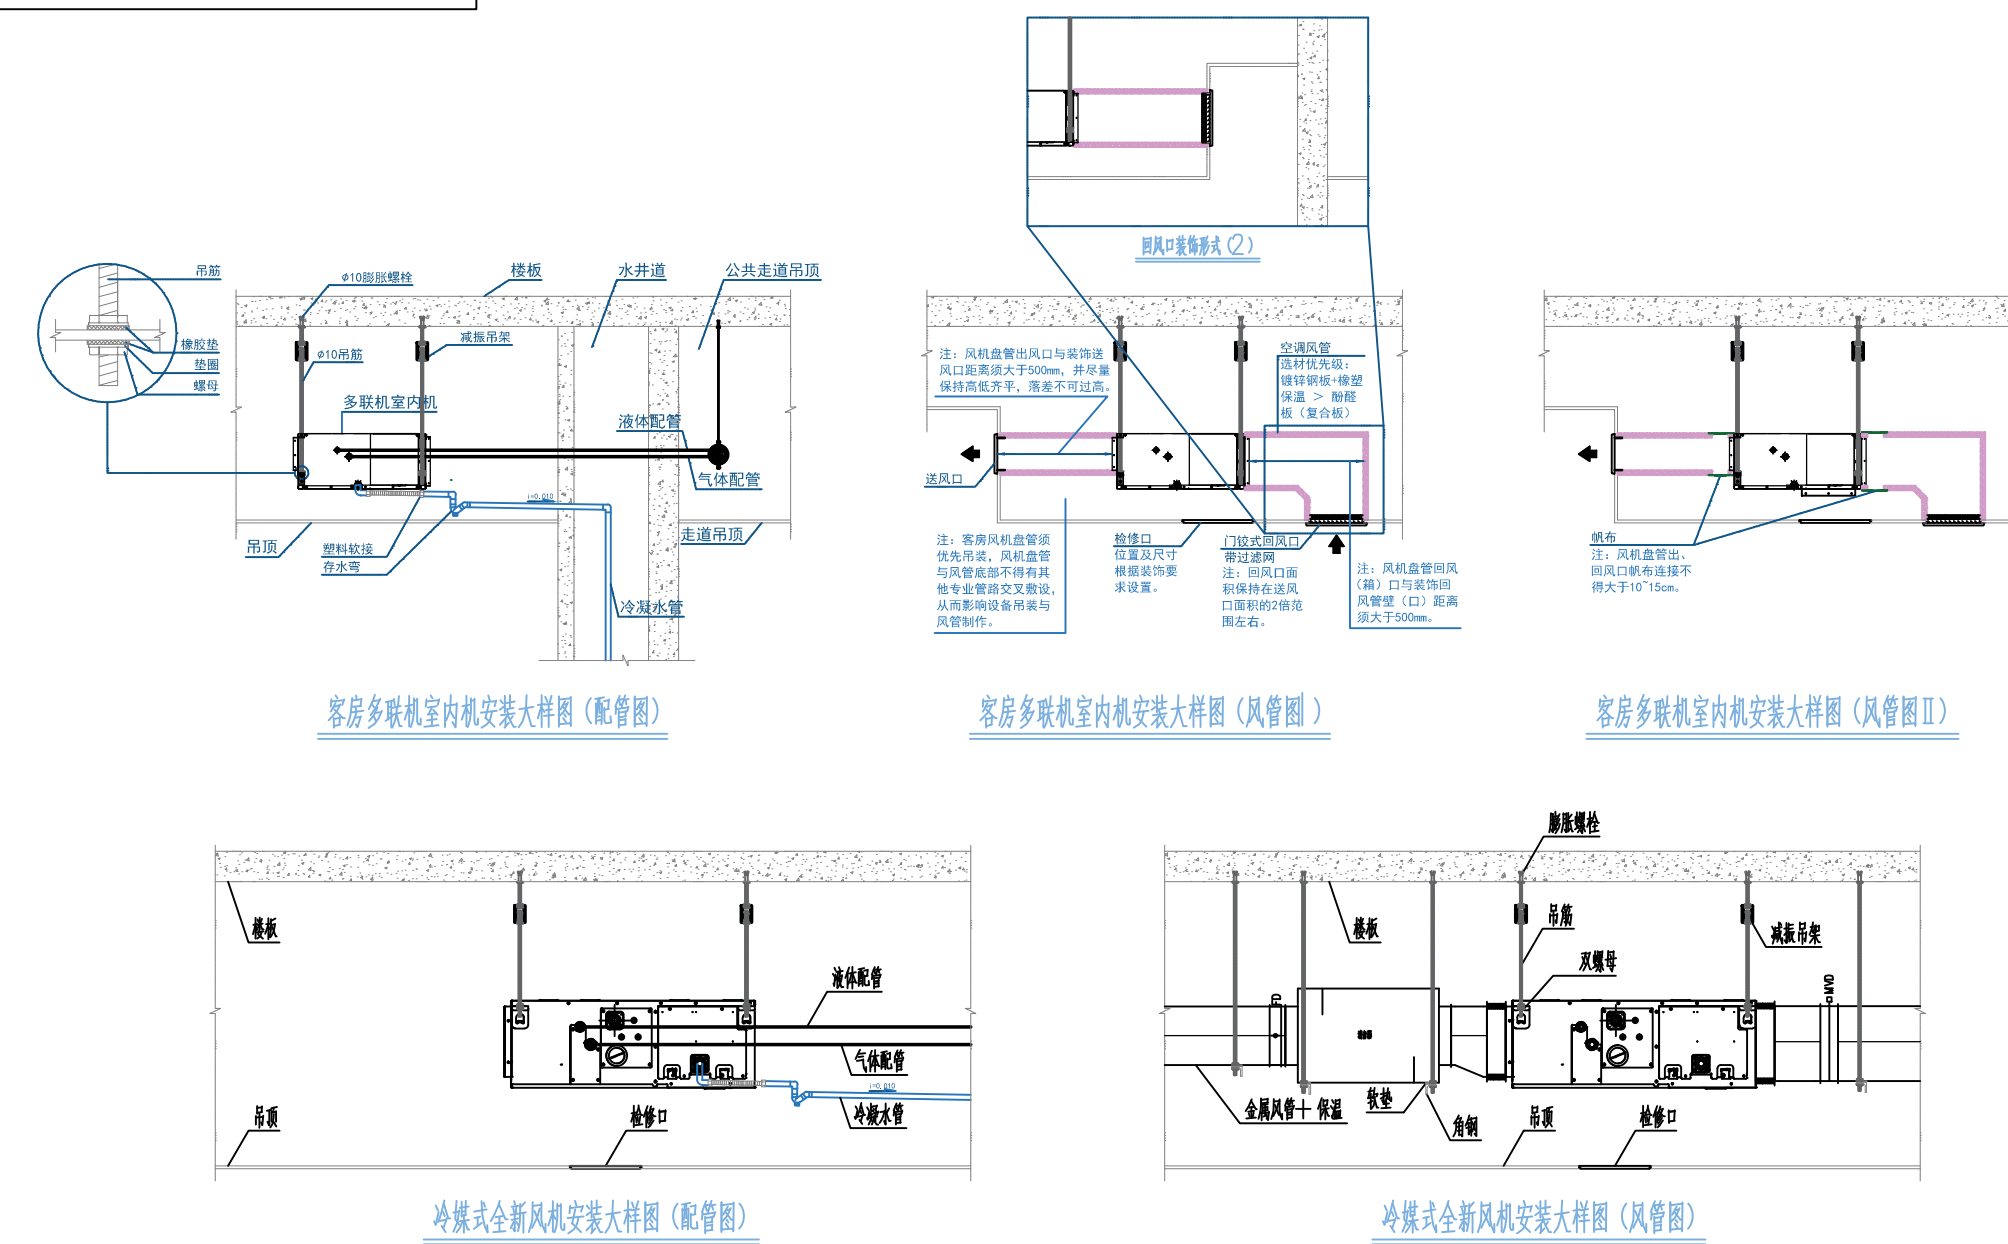


风机设施施工详图

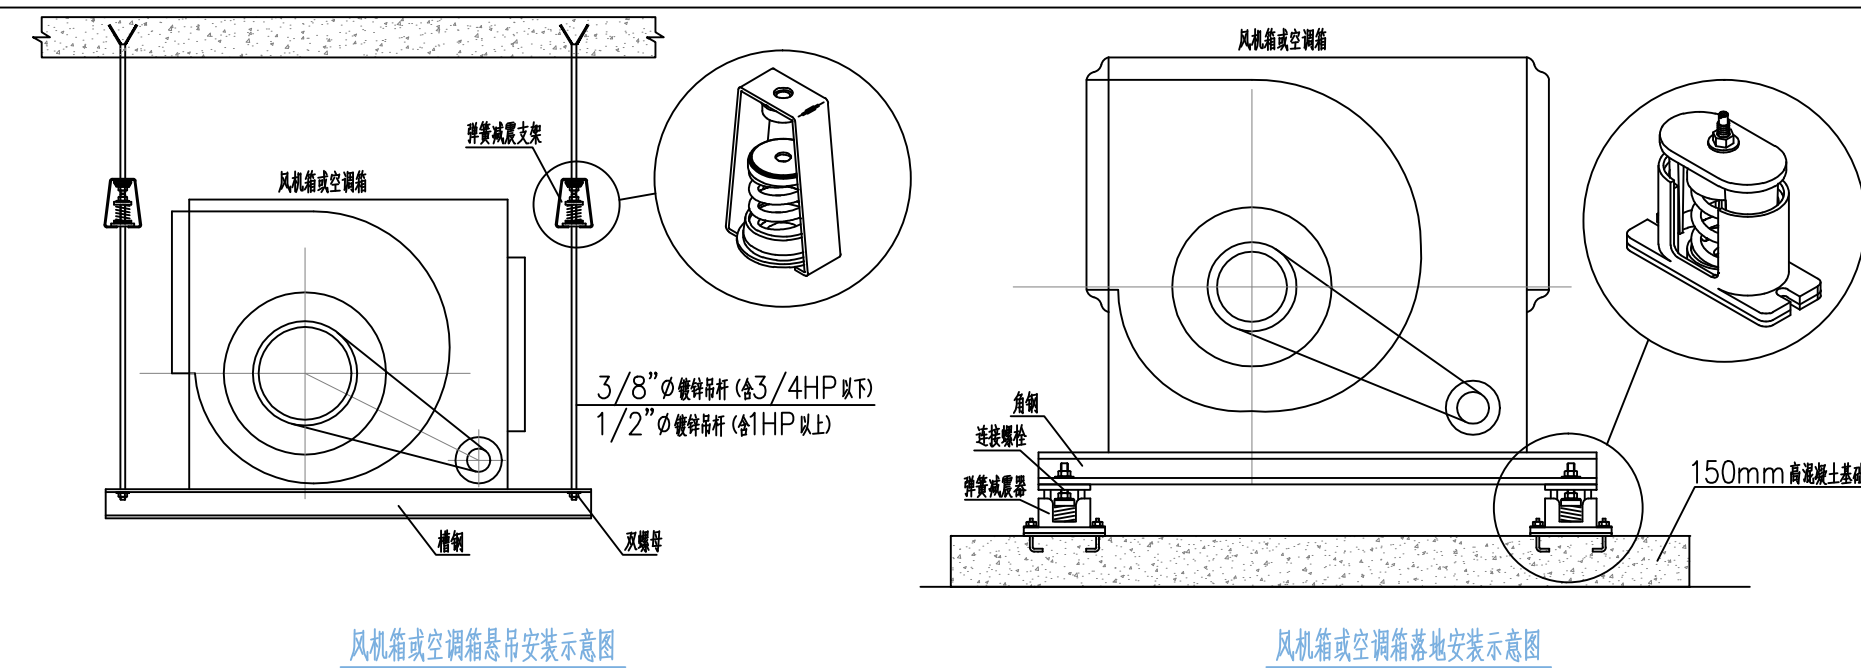

氟系统冷媒管道施工详图

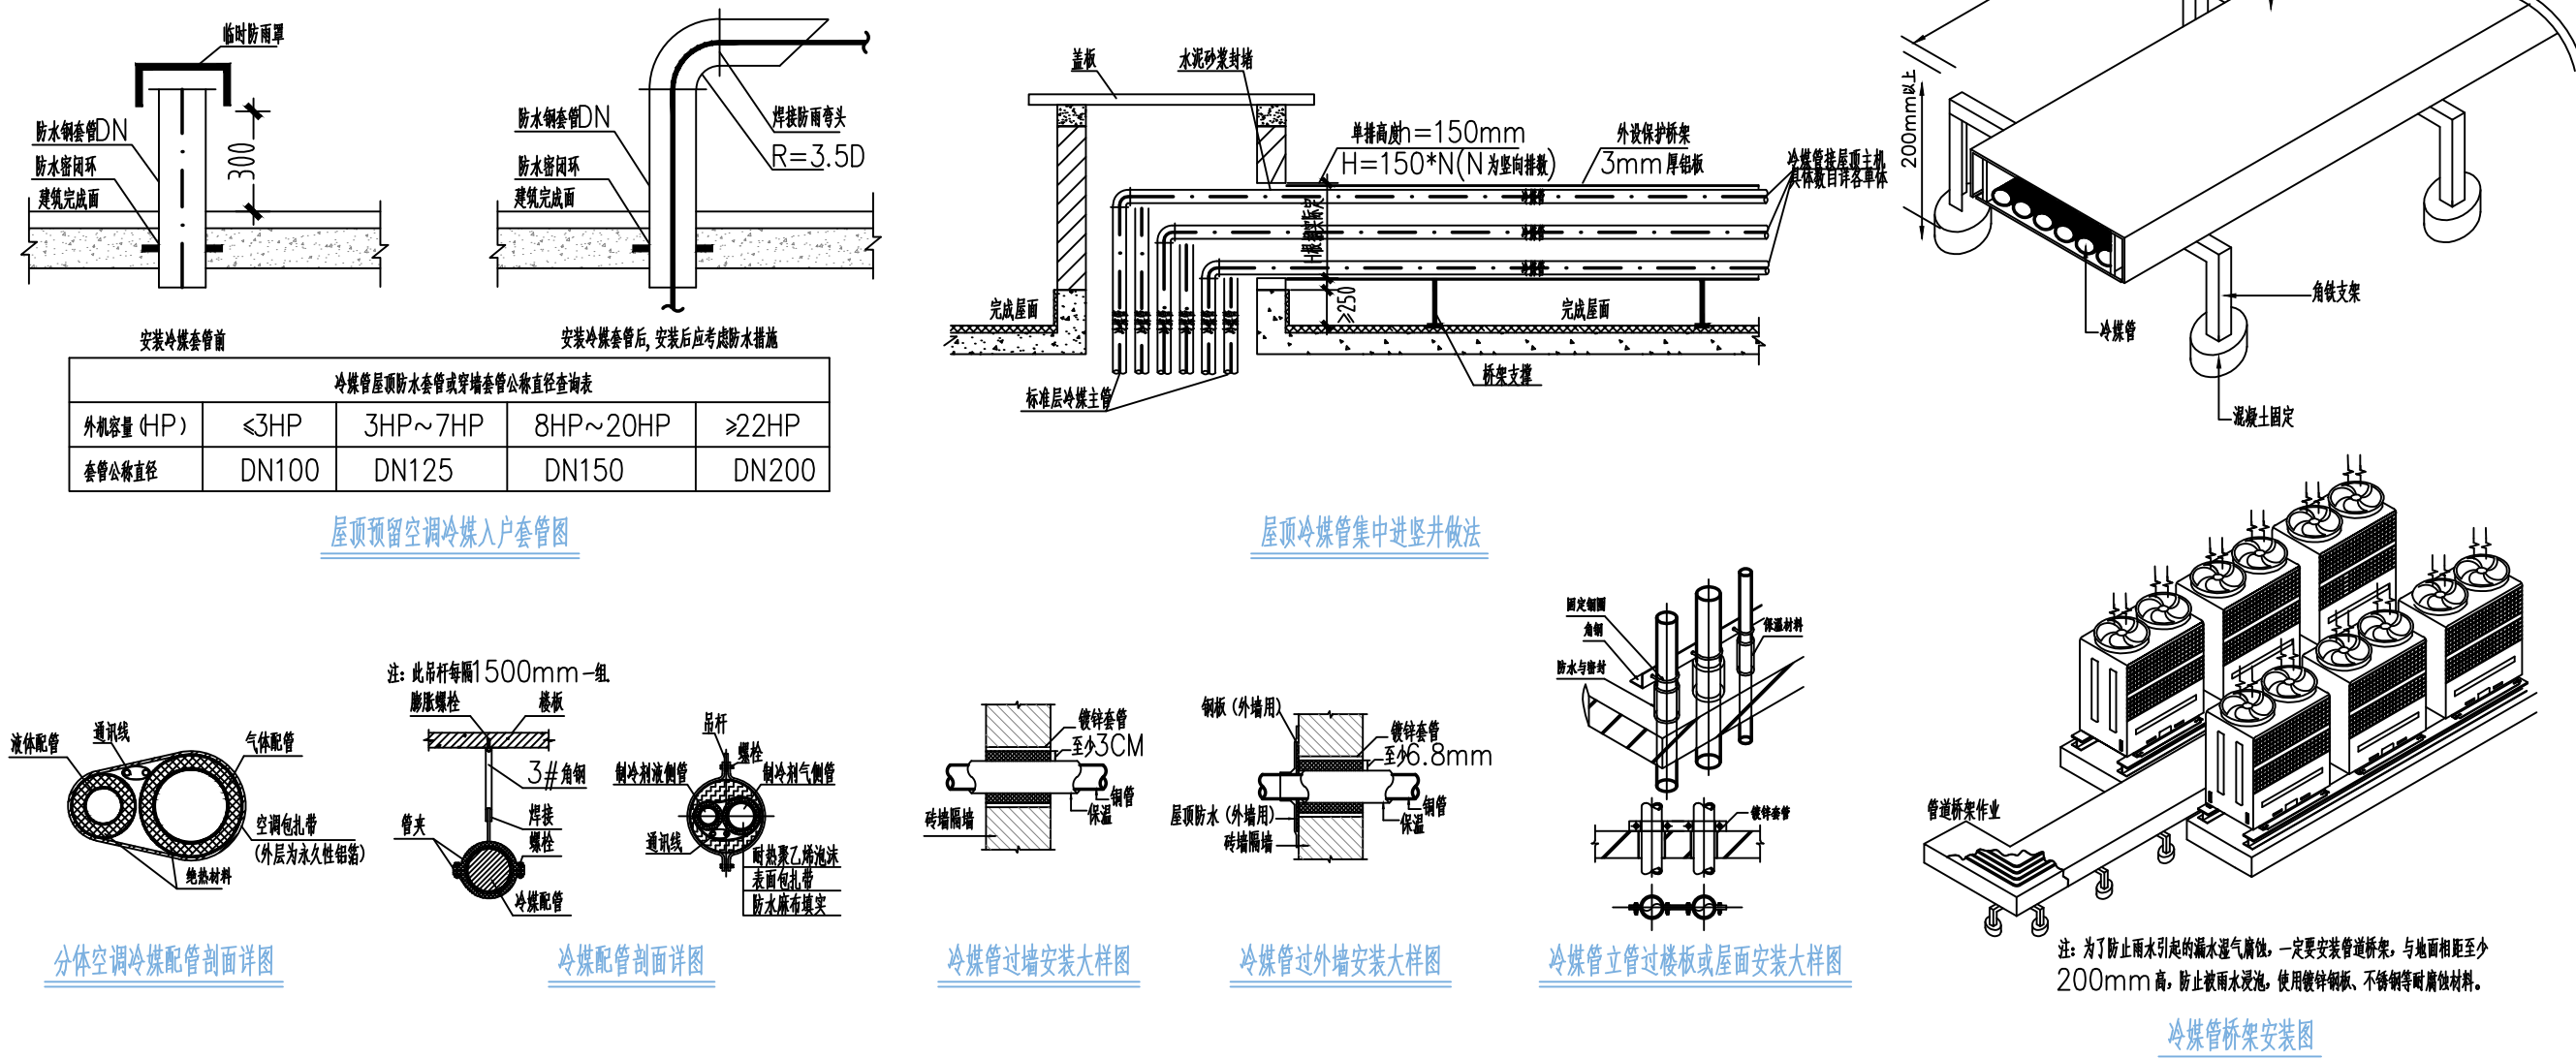

冷凝水管施工详图

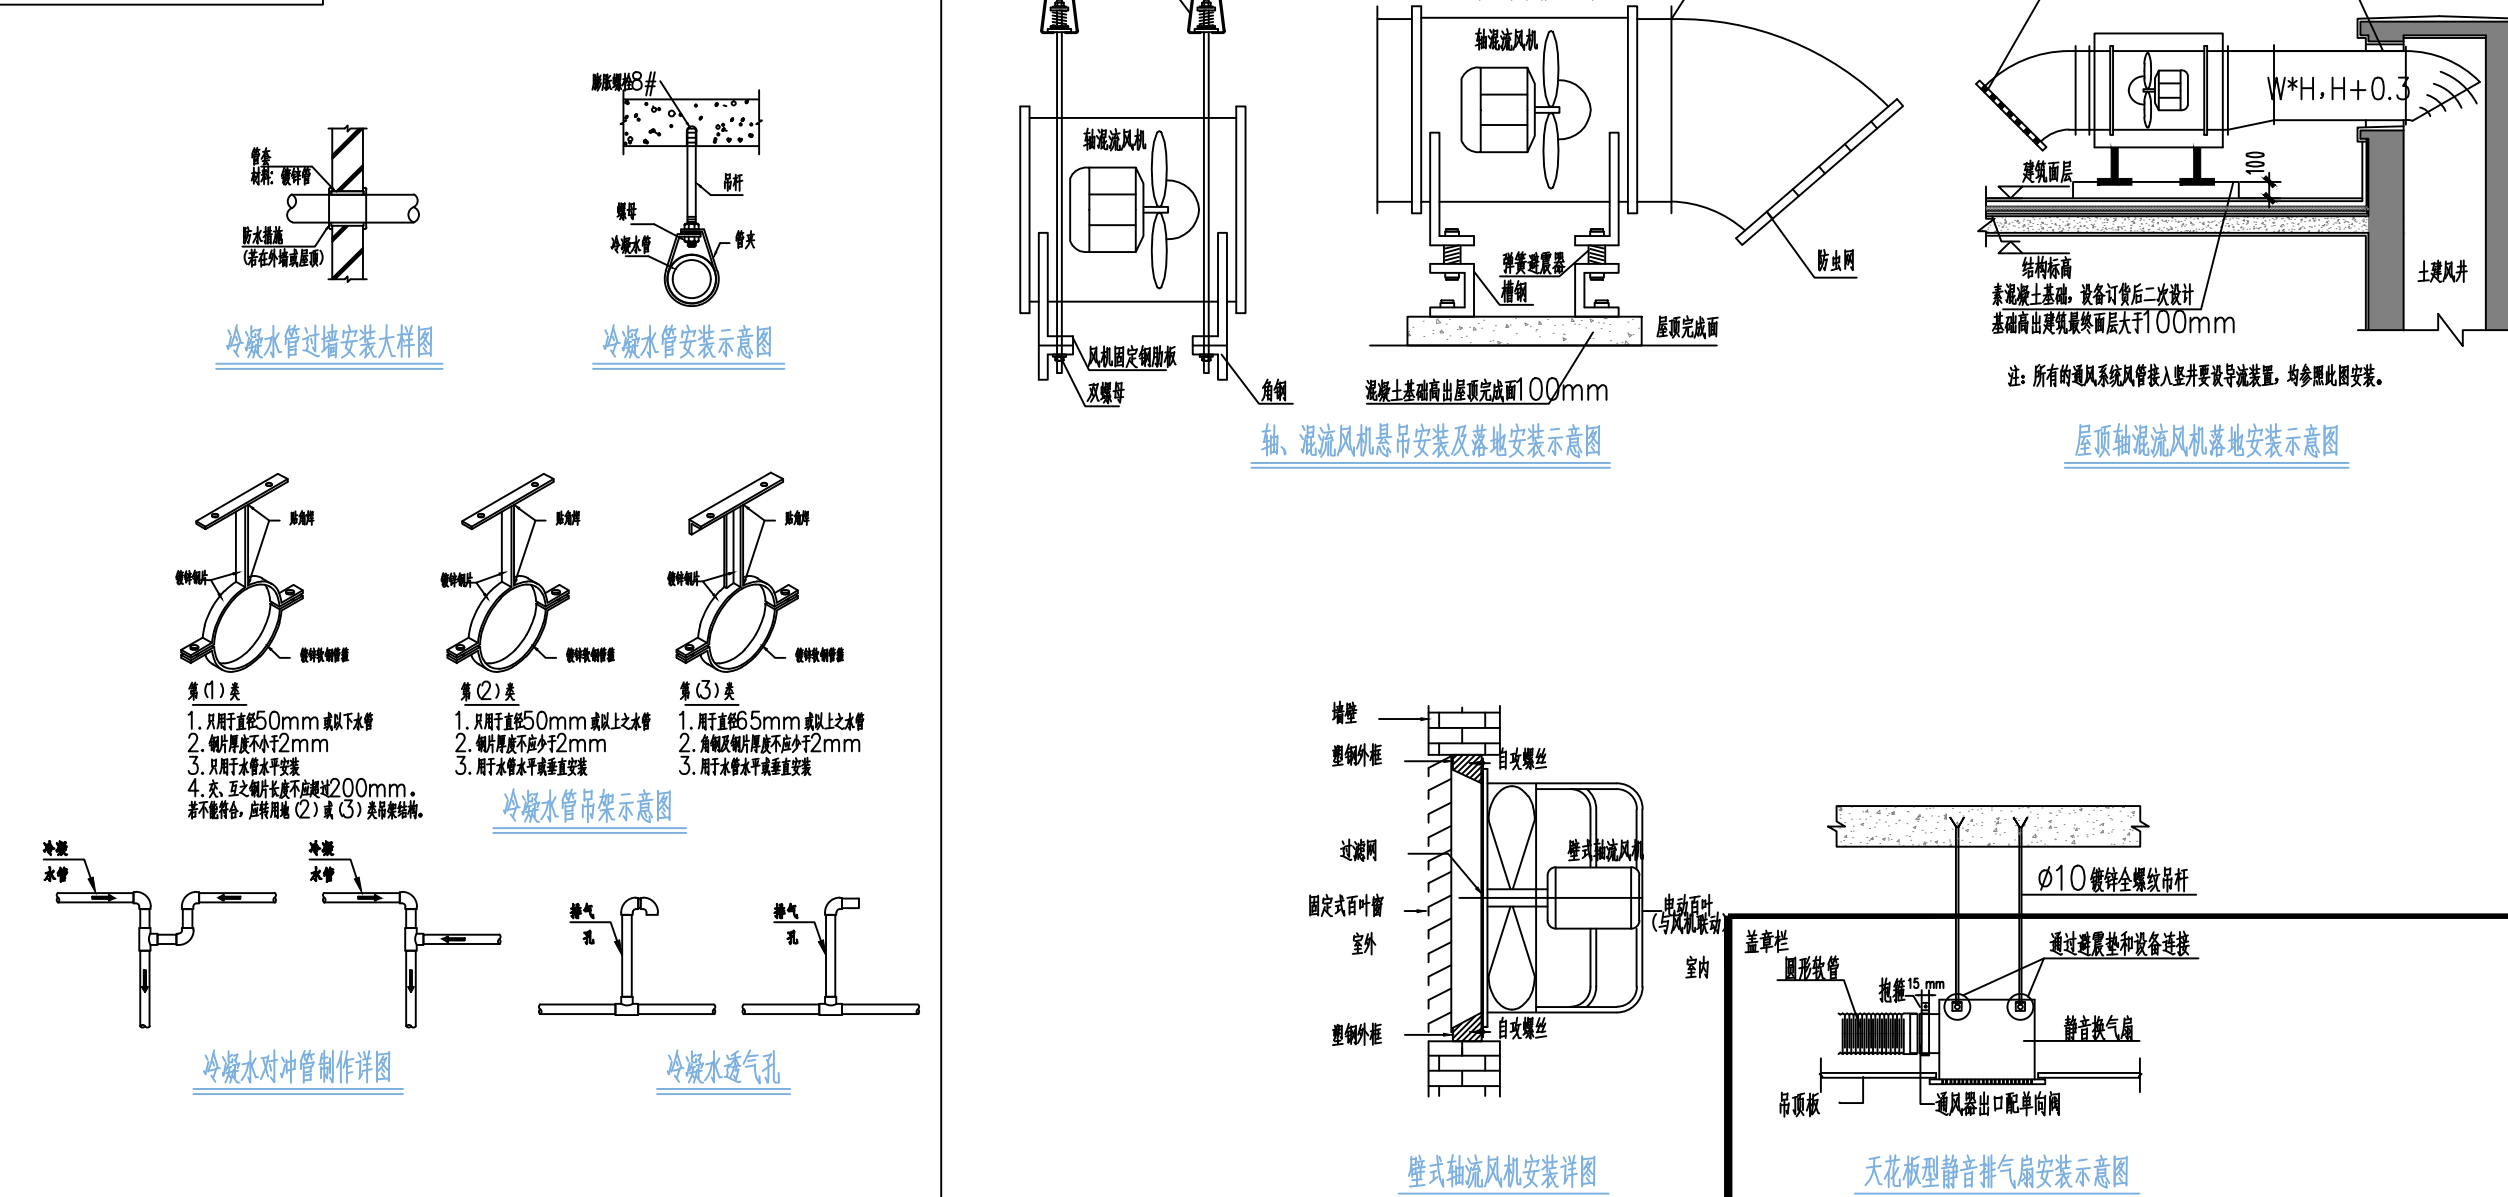

暖通安装大样图 (1/3)

工程编号 Job No.	SZD24ZHA004H		
子项编号 Job No.	01		
阶段 Status	施工图	比例 Scale	1: 100
专业 Discipline	暖通	图号 Drawing No.	暖施30-001

版權所有 諸君有效 All rights reserved, valid only after sealed.