

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

修 订 REVISID			
版本 REVISION	纪 要 SUMMARY	日期 DATE	
审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉 峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审 核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平	
校 对 CHECKED BY	吉 峰	吉峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	张 洛	张洛	
设 计 DESIGN	张 洛	张洛	
制 图 DRAWN BY	张 洛	张洛	
会签 CONFIRMED BY	建筑 ARCHITECTURE	结构 STRUCTURE	
	电气 ELECTRICITY	暖通 HVAC	
	给排水 PLUMBING		

建设单位 CLIENT

华东师范大学第一附属初级中学

项目名称	2025年虹口区学校加装无障碍电梯项目 (华东师范大学第一附属初级中学)
------	---

子项	SUB-PROJECT
----	-------------

图名	DRAWING TITLE

设计号  
JOB NO.



专业  
DISCIPLINE

图号  
DRAWING NO.


结 构	阶 段 STATUS	施工图
-----	---------------	-----

结施-07	日期 DATE	2025.0
-------	------------	--------


(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

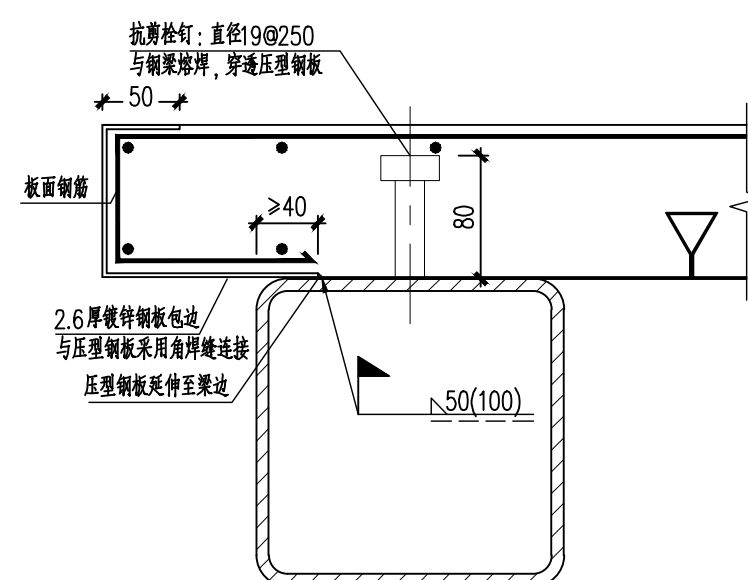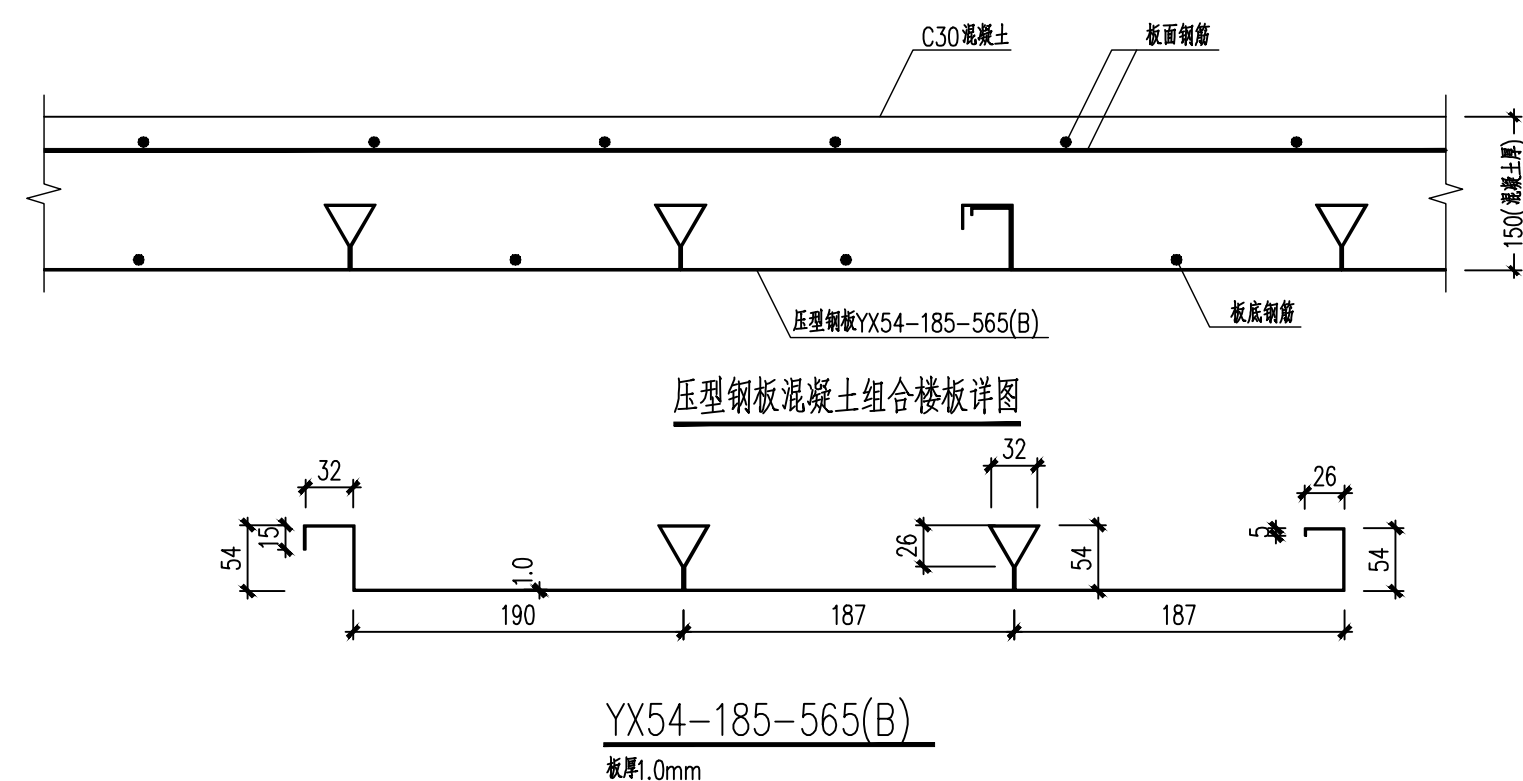


压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(二)

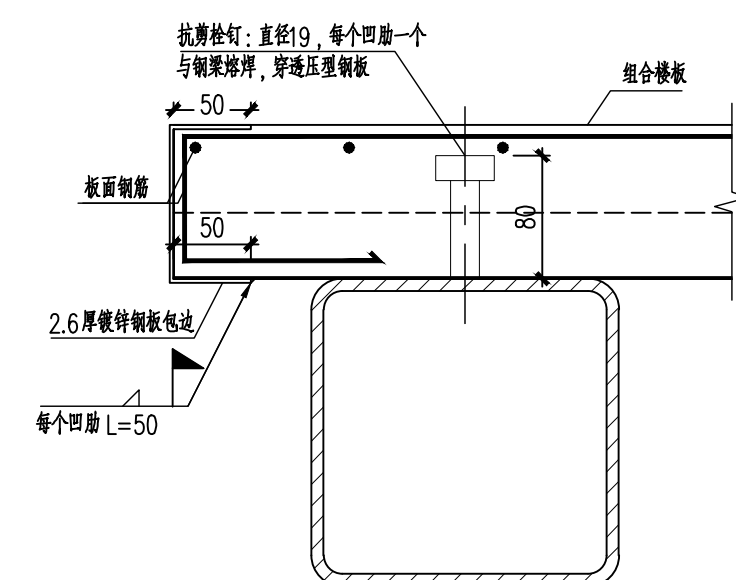


压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(一)

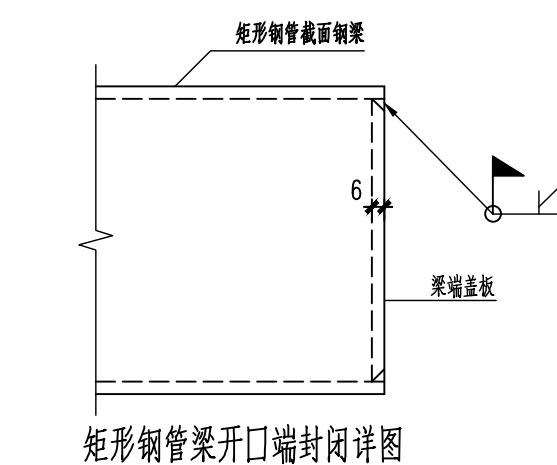


矩形钢管梁开口端封闭详图

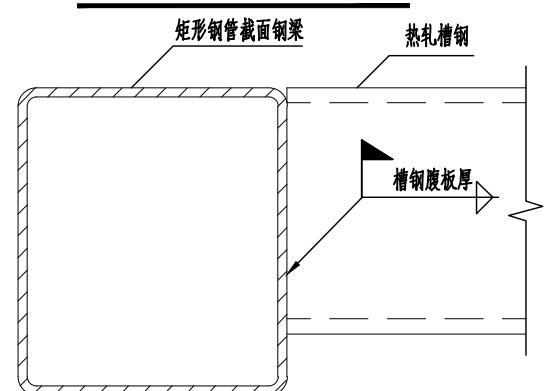



### 热轧槽钢与矩形钢管截面柱连接详图

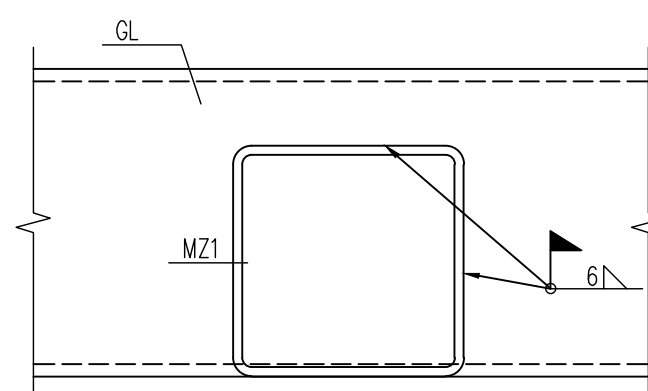

M7 与梁钢连接节点

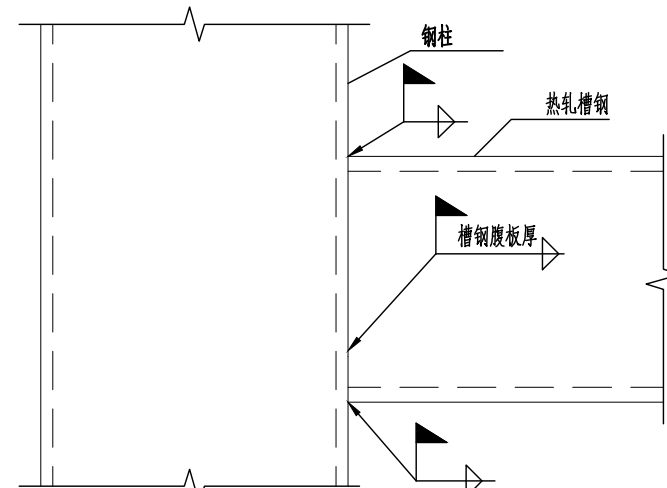

### 热轧槽钢与钢柱连接详图

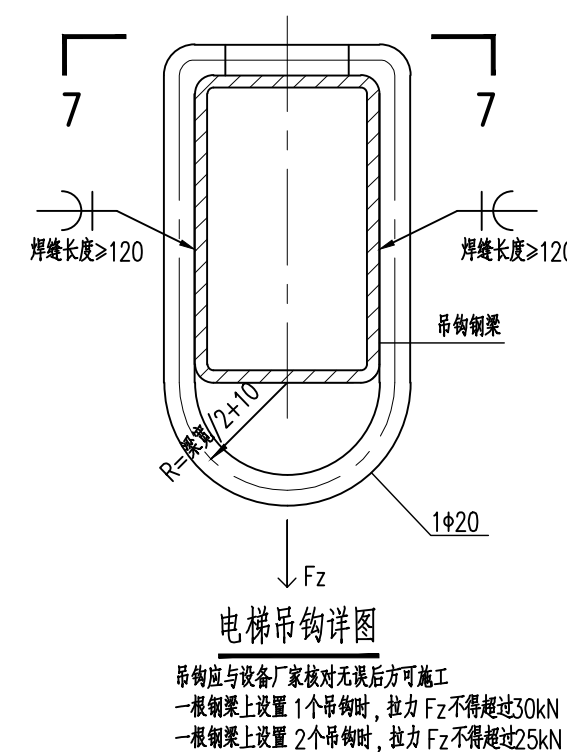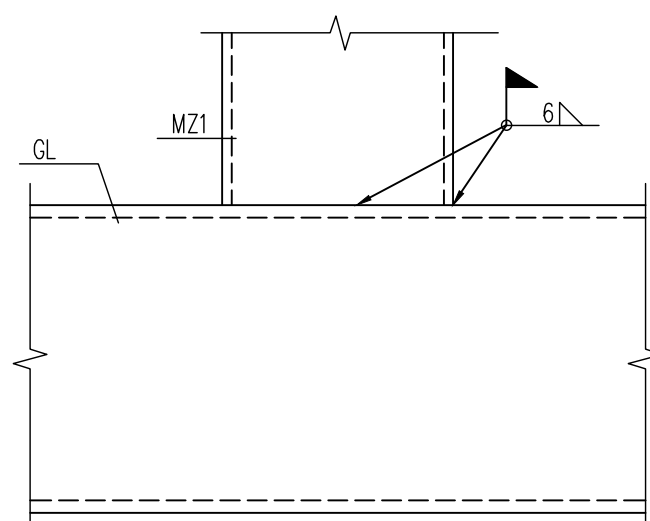

电梯吊钩详图

吊钩应与设备厂家校对无误后方可施工  
一根钢梁上设置 1 个吊钩时, 拉力  $F_z$  不得超过 30kN  
一根钢梁上设置 2 个吊钩时, 拉力  $F_z$  不得超过 25kN

