

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

修 订 REVISED			
版本 REVISION	纪 要 SUMMARY	日期 DATE	
审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍	
项目经理 PROJECT MANAGER	吉 峰	吉峰	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴	
审 核 REVIEWED BY	兰学平	兰学平	
校 对 CHECKED BY	吉 峰	吉峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	张 洛	张洛	
设 计 DESIGN BY	张 洛	张洛	
制 图 DRAWN BY	张 洛	张洛	
会签 CONFIRMED BY	建筑 STRUCTURE 电气 ELECTRICITY 给排水 PLUMBING	结构 STRUCTURE 暖通 HVAC	

建设单位 CLIENT

上海市曲阳第二中学

项目名称 PROJECT	2025年虹口区学校加装无障碍电梯 (上海市曲阳第二中学)
-----------------	----------------------------------



子 项	SUB-PROJECT
-----	-------------

图名	DRAWING TITLE


设计号 JOB NO.	HT0062025001159
----------------	-----------------

专 业 DISCIPLINE	结 构	阶 段 STATUS	施 工 图
图 号 DRAWING NO.	结施-07	日 期 DATE	2025.0


(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

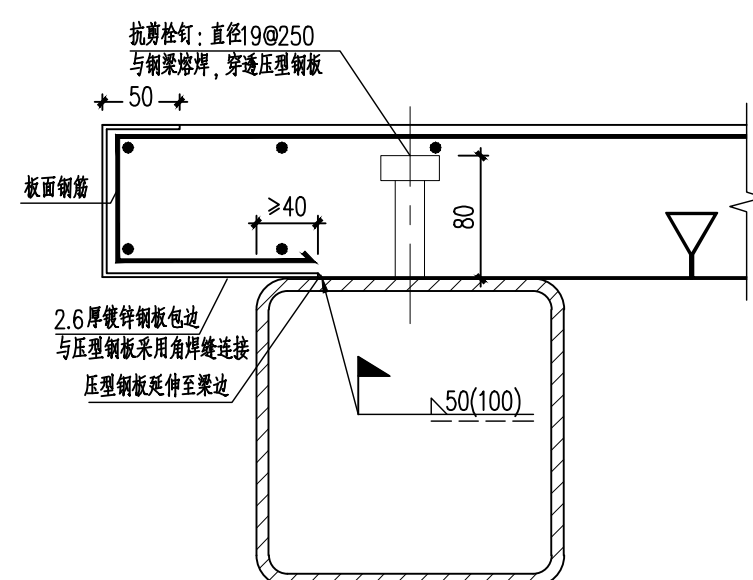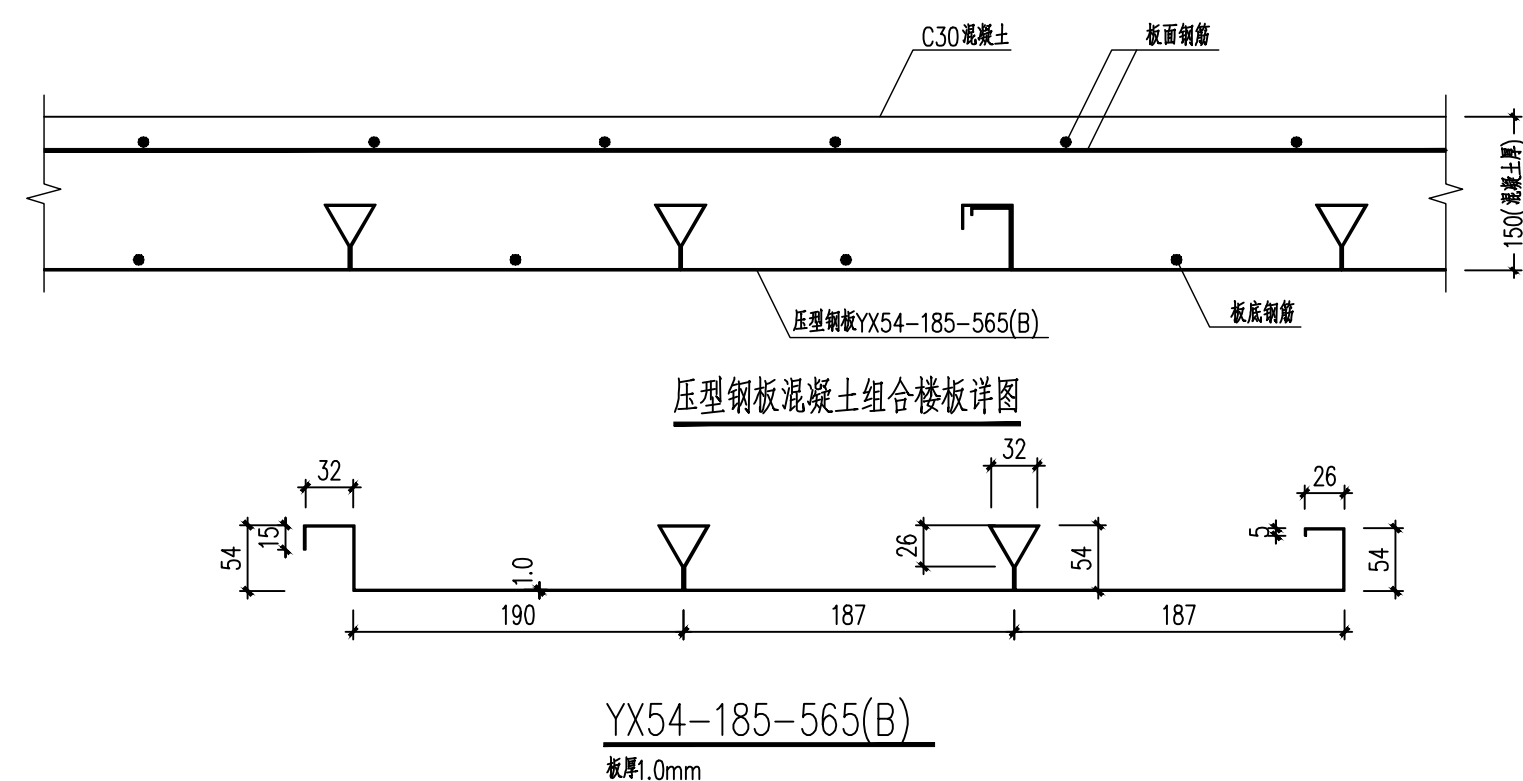


压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(二)

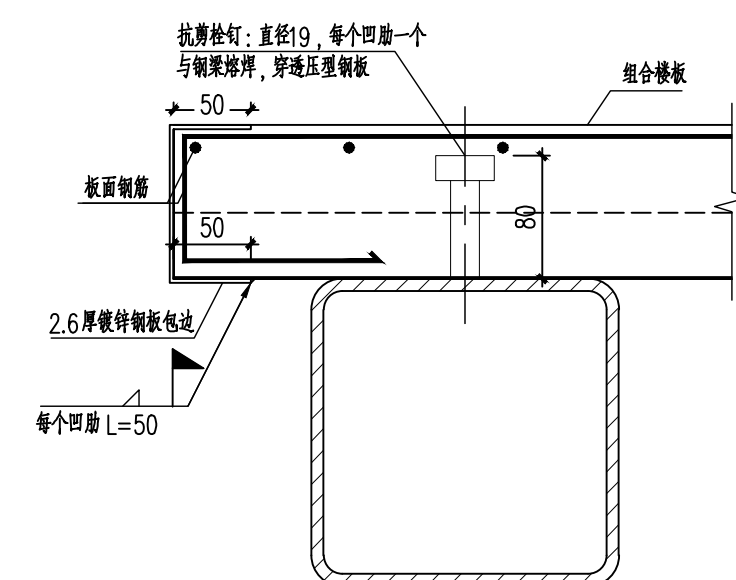


压型钢板混凝土组合楼板端支座详图(一)

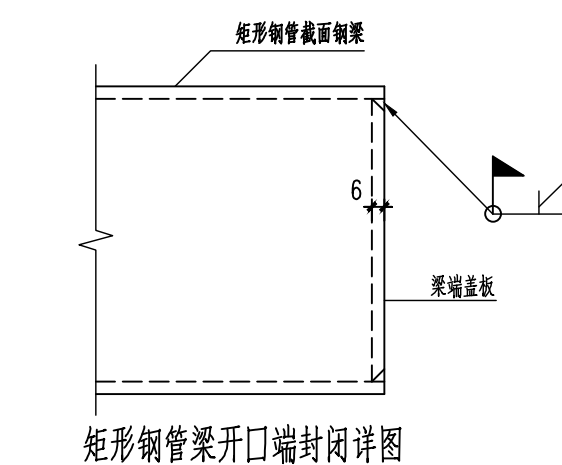


矩形钢管梁开口端封闭详图

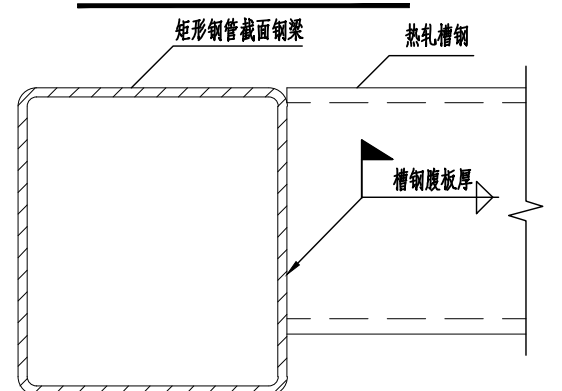



热轧槽钢与矩形钢管截面柱连接详图

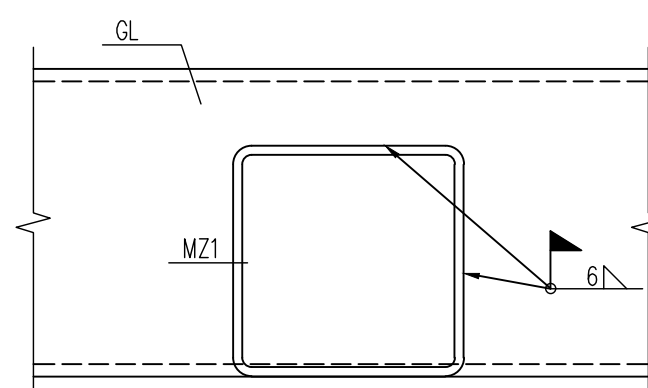

M7 与梁钢连接节点

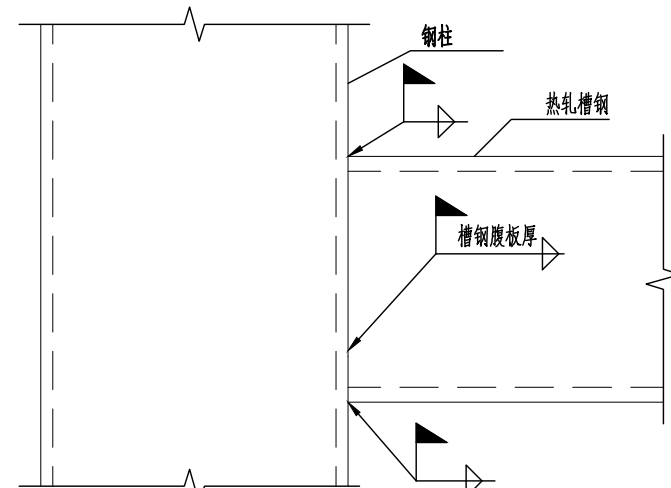


热轧槽钢与钢柱连接详图

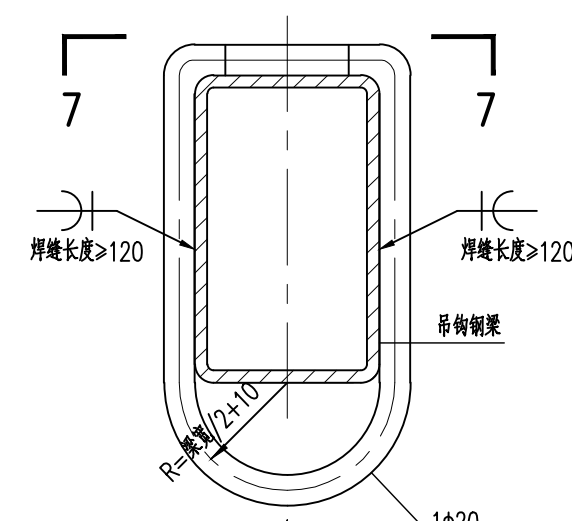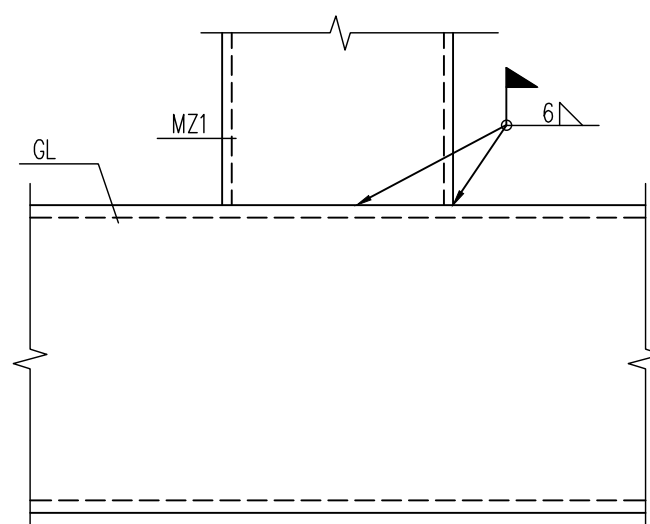


电梯吊钩详图

吊钩应与设备厂家核对无误后方可施工
一根钢梁上设置 1 个吊钩时, 拉力 F_z 不得超过 30kN
一根钢梁上设置 2 个吊钩时, 拉力 F_z 不得超过 25kN

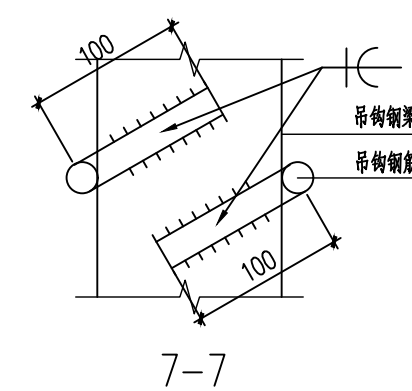

7-7

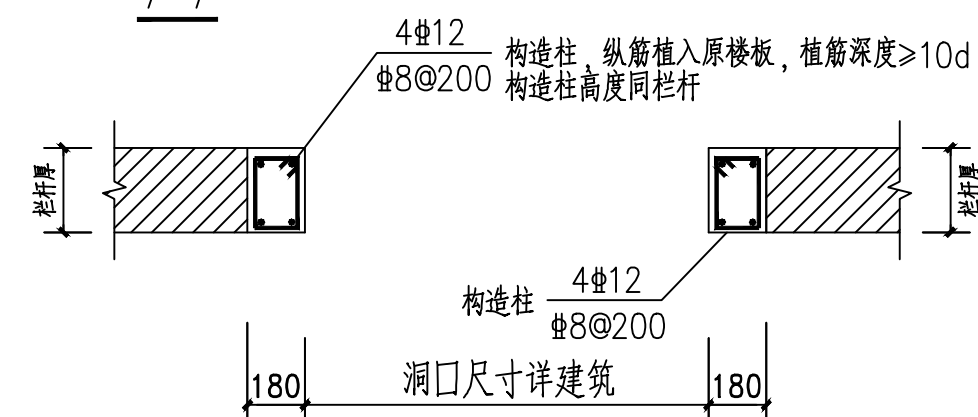

栏杆局部拆除加构造柱