

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

单位出图专用章 AUTHORIZED COMPANY SEAL FOR ISSUE

注册建筑师执业章 REGISTERED ARCHITECT'S PRACTICE SEAL

注册工程师执业章 REGISTERED ENGINEER'S PRACTICE SEAL

修订 REVISED		
版本 REVISION	纪要 SUMMARY	日期 DATE

审 定 APPROVED BY	金艳萍	金艳萍
项目经理 PROJECT MANAGER	吉峰	吉峰
项目查人 PROJECT DIRECTOR	吕申婴	吕申婴
审 核 REVIEWED BY	吕申婴	吕申婴
校 对 CHECKED BY	陈园园	陈园园
专业负责人 SPECIALIST RESPONSIBLE	吕申婴	吕申婴
设 计 DESIGNED BY	姜艳彪	姜艳彪
制 图 DRAWN BY	姜艳彪	姜艳彪
建筑 ARCHITECTURE		结构 STRUCTURE
电气 ELECTRICITY		暖通 HVAC
给排水 PLUMBING		

建设单位 CLIENT	
上海静安区虹桥小学	



项目名称 PROJECT	2025年虹口区学校新建工程 (上海静安区虹桥小学)
-----------------	-------------------------------

子 项 SUB-PROJECT	
--------------------	--

图 名 DRAWING TITLE	一层平面图
----------------------	-------

设计号 JOB NO.	HT0062025001170		
专业 DISCIPLINE	建筑	阶段 STATUS	施工图
图 号 DRAWING NO.	04	日期 DATE	2025.07

(本图须加盖我公司出图章, 否则无效)

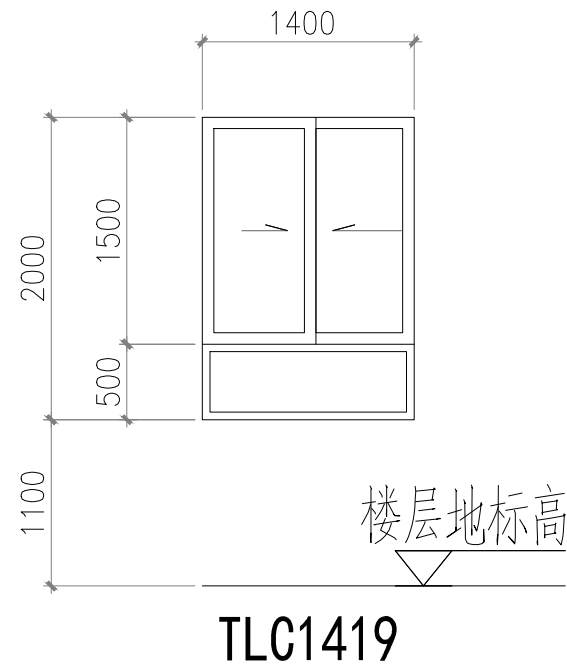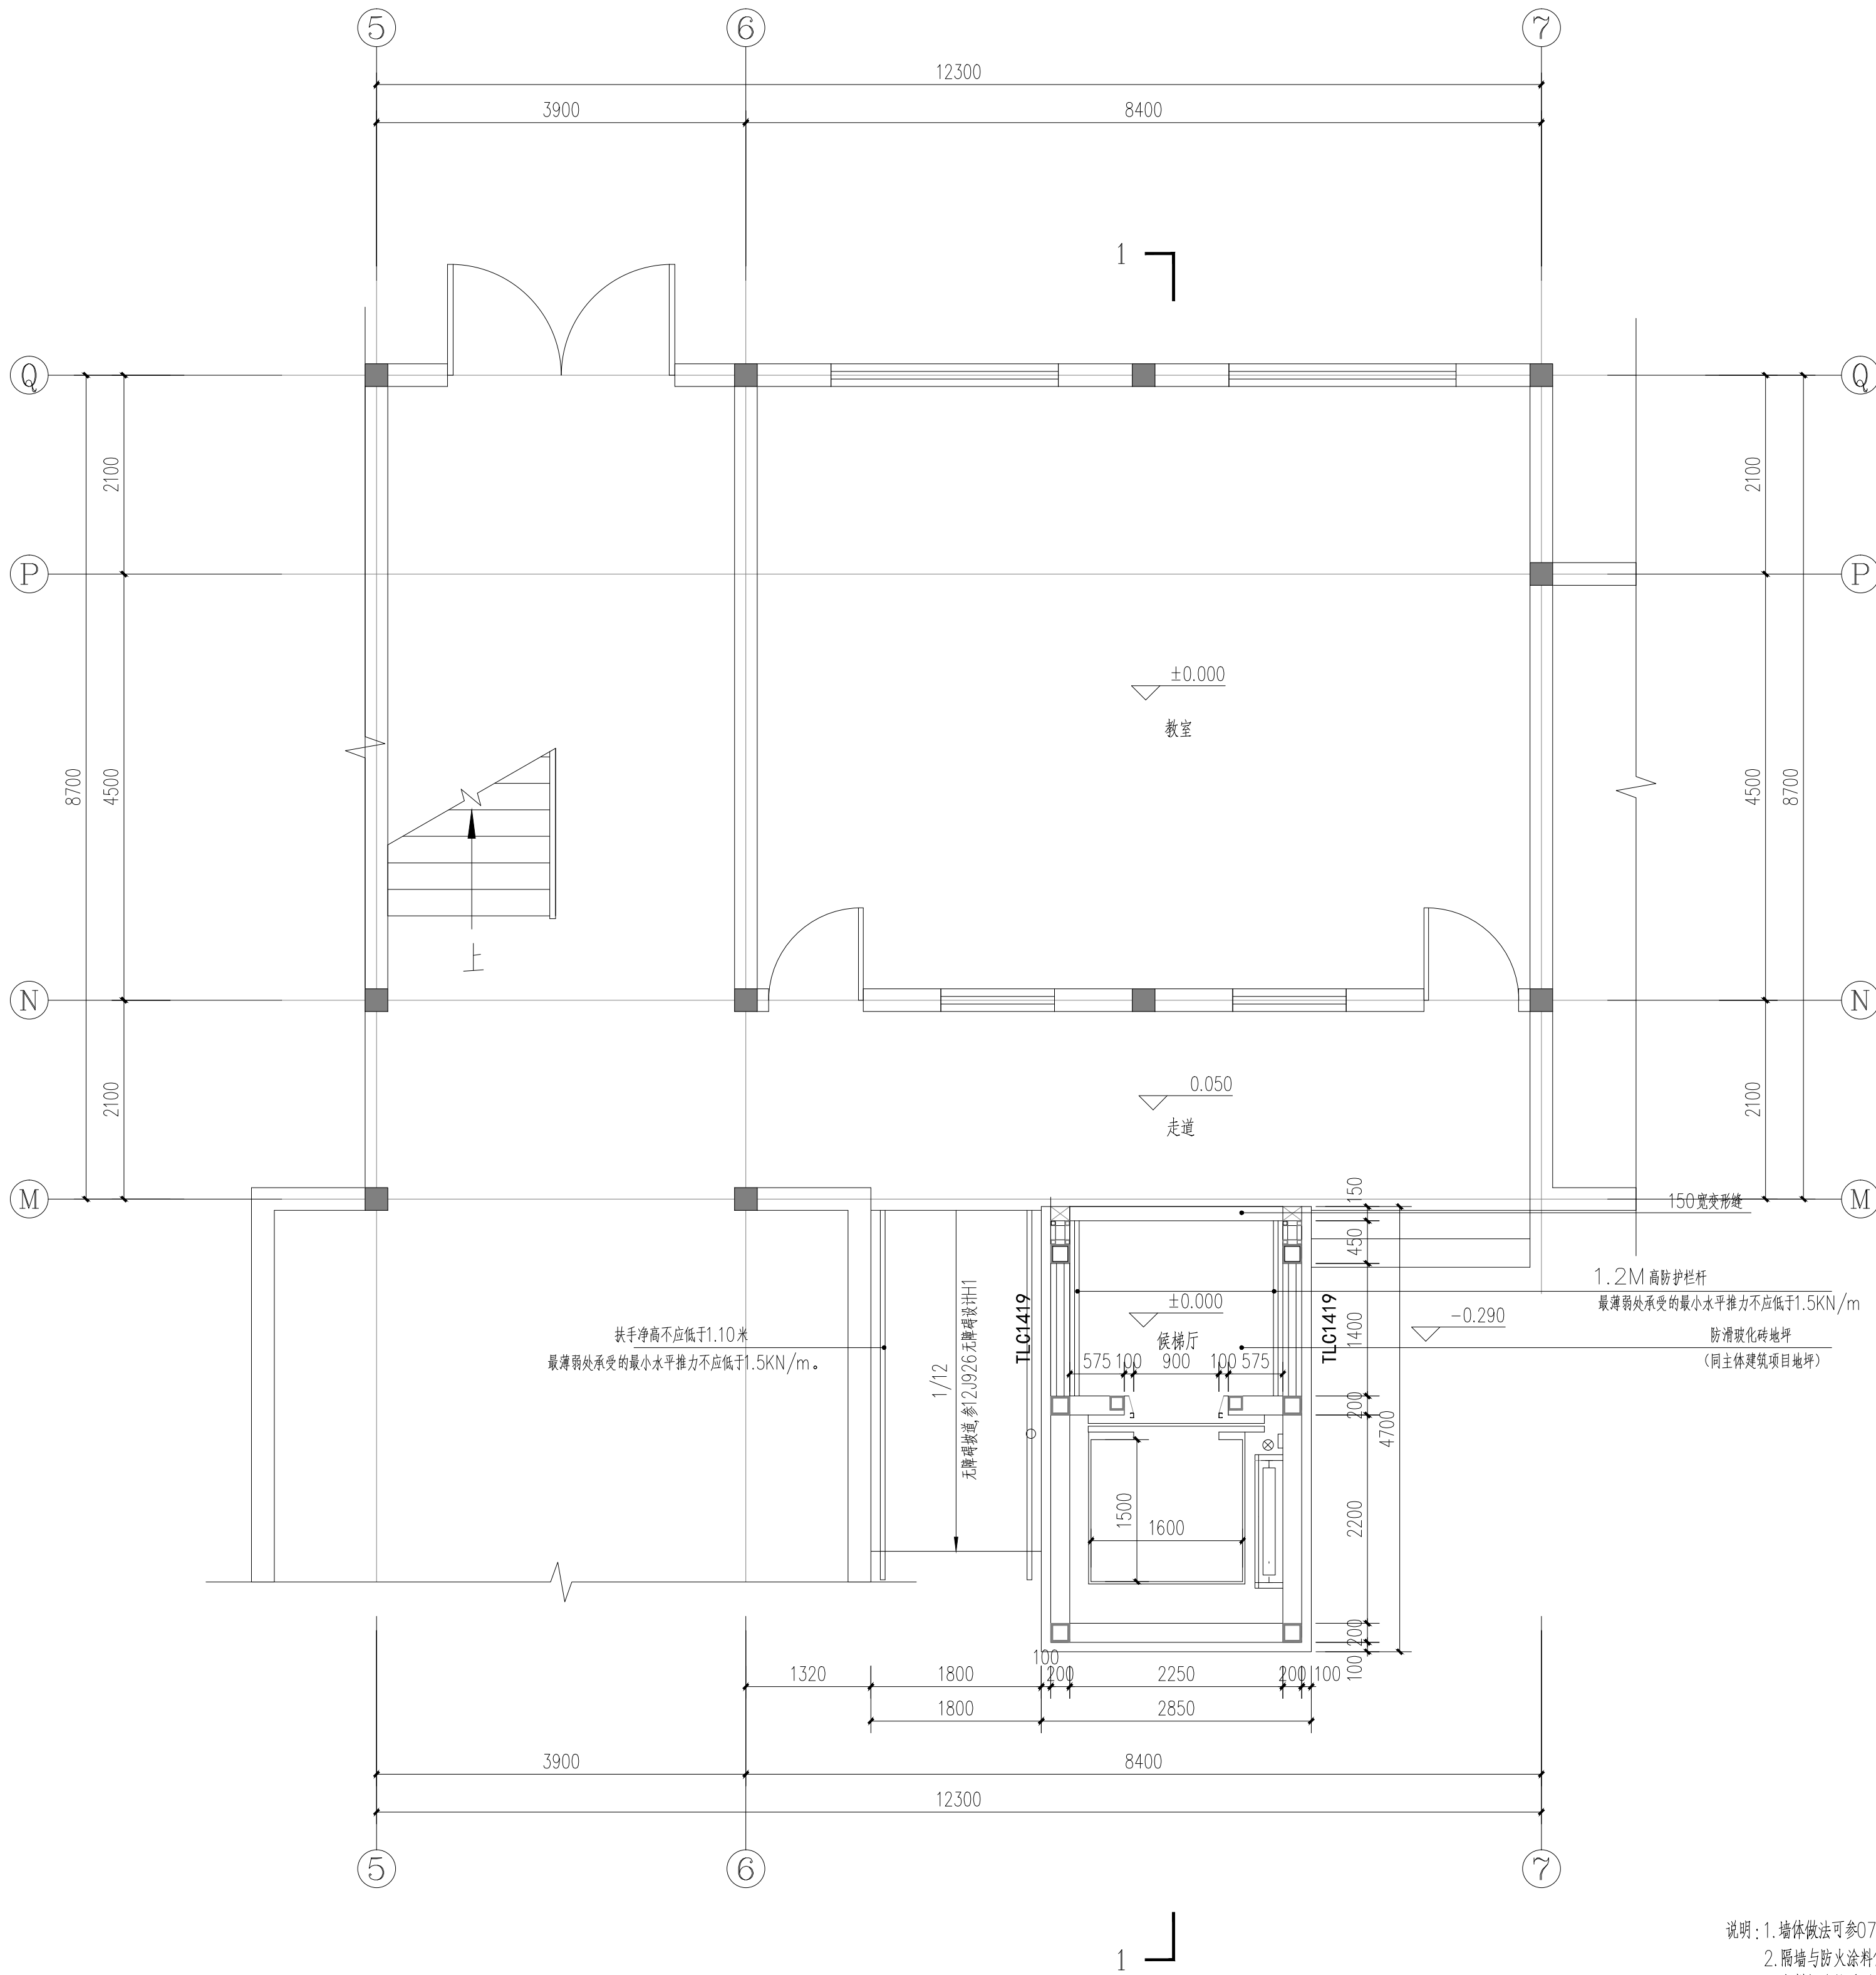

说明: 1.墙体做法可参07J905-1第8页外墙2:100厚轻钢龙骨(内填岩棉)两面勾纤维增强硅酸钙板(12mm+100mm容重100kg/m²+12mm),耐火极限2.00h。  
2.隔墙与防火涂料保护钢柱连接构造及隔墙与防火涂料保护钢梁连接等构造节点应参照国标图集07J905-1《防火建筑构造(一)》。  
3.电梯门套均采用100宽拉丝不锈钢圈包面(1.2厚,包槽折边)。

一层平面图 1:50