
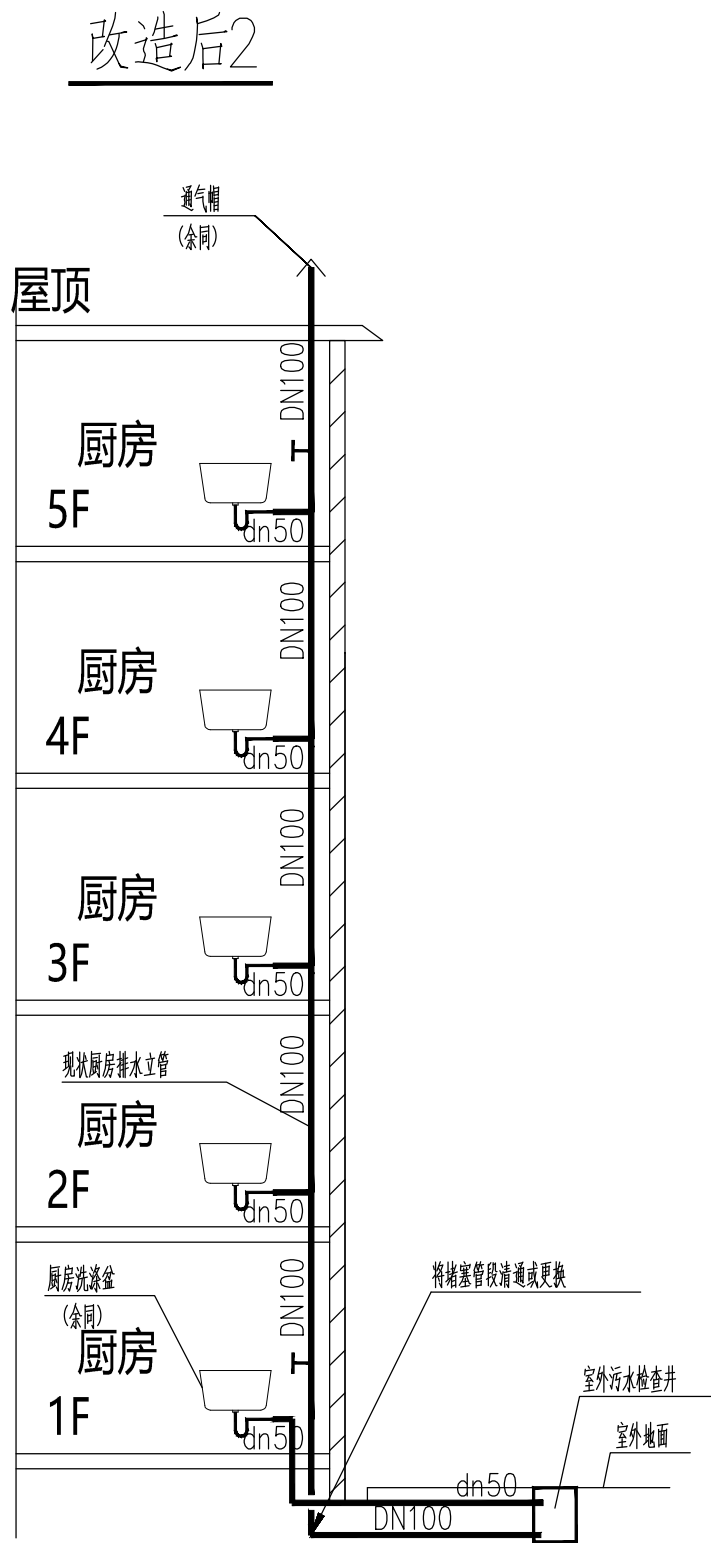
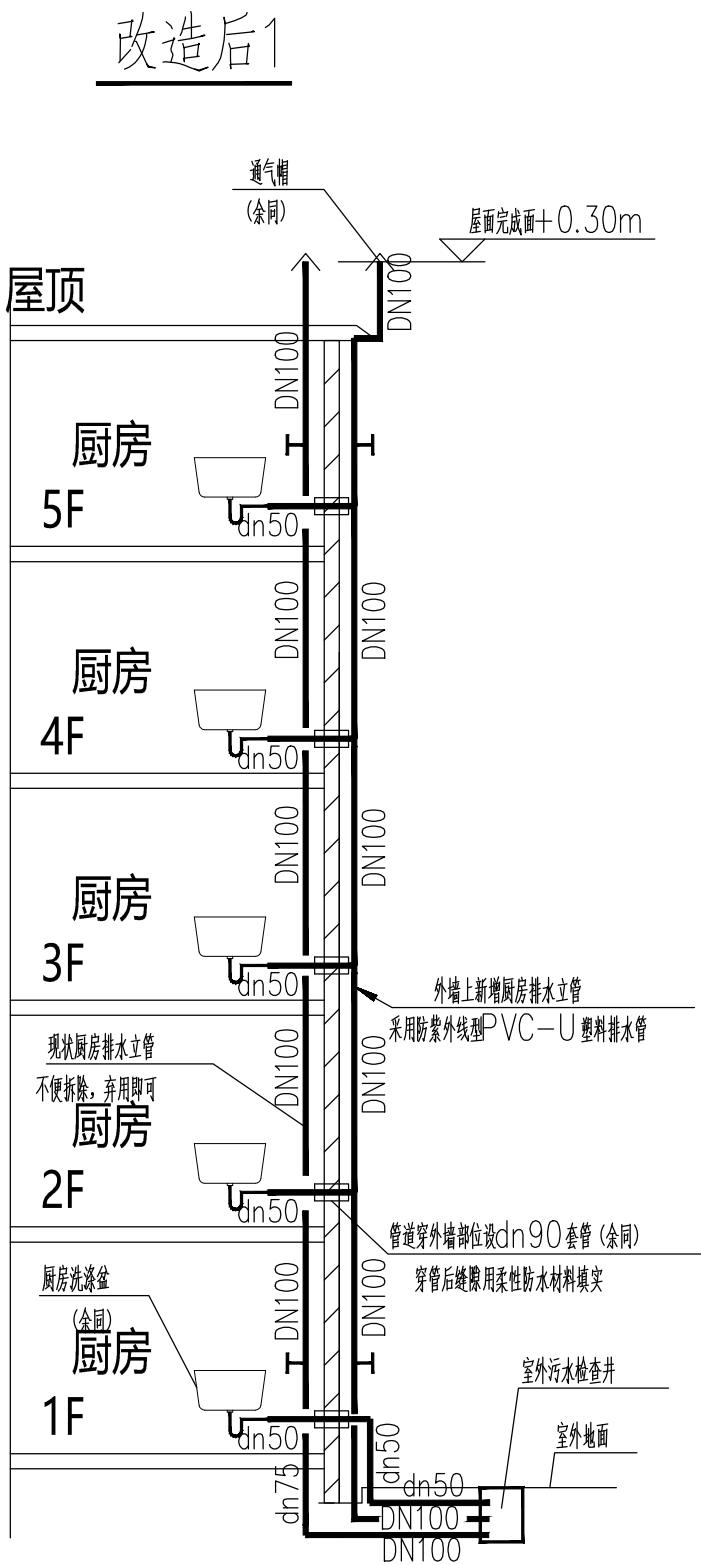


会 签	建 筑 Architecture	给排水 Plumbing	动力 Power	弱电 ELV
Confirmed by	结构 Structure	暖通 HVAC	强电 Electricity	

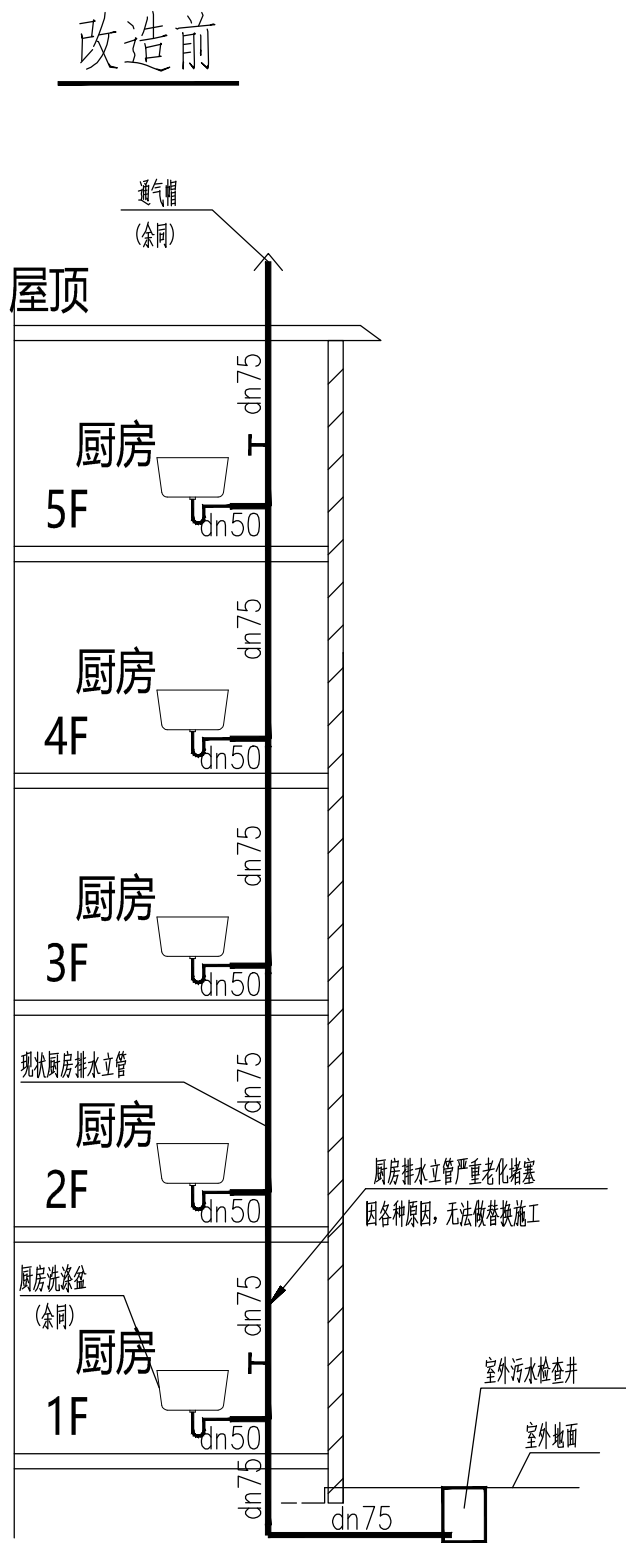

厨房排水系统原理图

单体室内排水立管底部至室外检查井中心大于下表规定时，需设检查井：

管径 (mm)	75	100	100以上
最大长度 (m)	12	15	20

设计单位

Design Institute

上海华东房产设计院有限公司

SHANGHAI EAST-CHINA REAL ESTATE DESIGN CO.LTD.

E C R E

华房设计

工程设计资质：甲级

证书编号：A231004046

地址：上海市浦东新区福山路33号建工大厦20楼

电话：021-50127758 传真：021-50127738

版本 Rev.	修订说明 DESCRIPTION	日期 DATE	
公司出图章 COMPANY SEAL			
注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET			
建设单位 Client			
上海同济工程项目管理咨询有限公司			
项目名称 Project Name			
2024年精品小区（安化路181号等） 住宅修缮工程			
子项名称 Sub-Project			
安化路181、183、185、187号			
项目编号 Project No.	2024(06)		
职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	
审 定 Approved by			
项目负责人 Project Principal	吴昱博	吴昱博	
审 核 Reviewed by	李莉	李莉	
专业负责人 Discipline Chief	李莉	李莉	
校 对 Checked by	周红艳	周红艳	
设 计 Designed by	叶群魏	叶群魏	
制 图 Drawn by			
图 名 DWG.TITLE			
排水系统改造示意图（一）			
专 业 Discipline	给排水	阶 段 Stage	施 工 图
图 号 Sheet No.	水施-Z-05	比 例 Scale	
版 次 Ver.		日 期 DATE	2024. 10
本图需加盖出图签章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped			