



弱电	Power	强电	Electricity
动力	Power	强电	Electricity
给排水	Plumbing	暖通	HVAC
建筑	Architecture	结构	Structure
会签	Confirmed by		


改造前

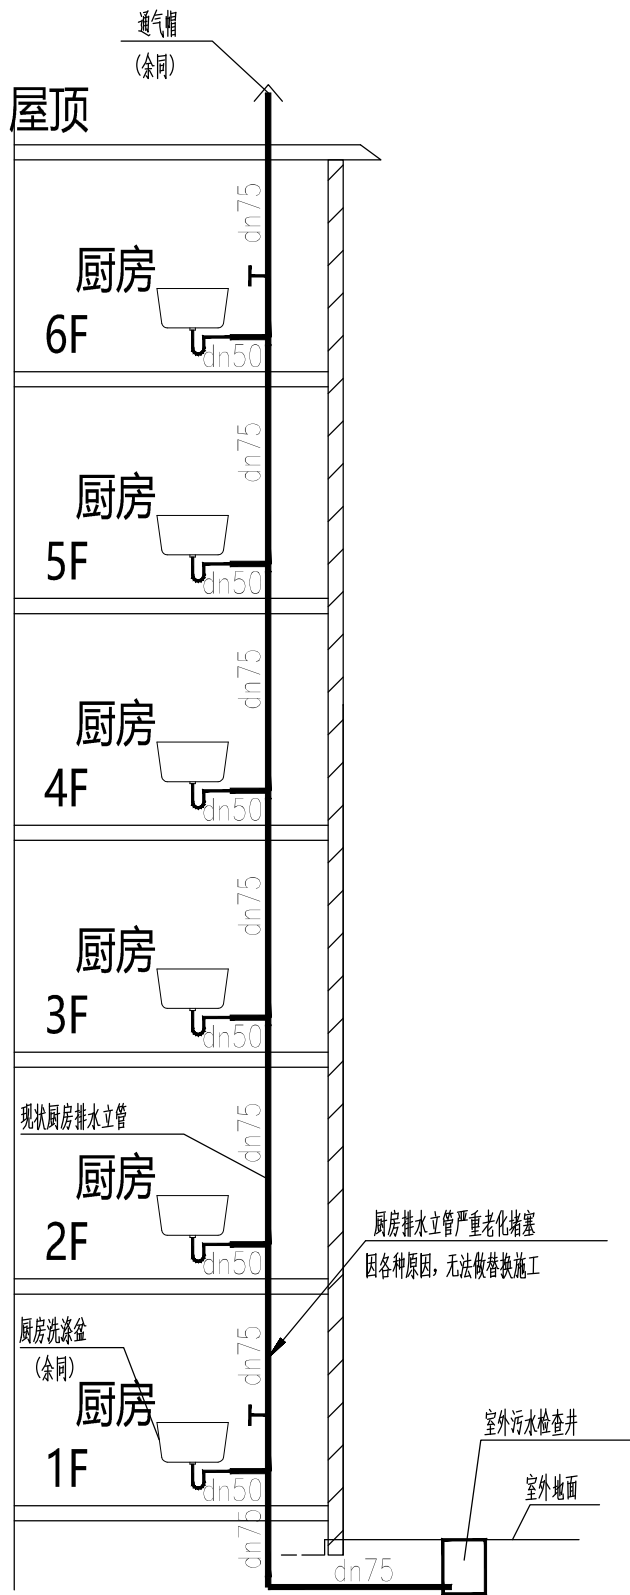

改造后1

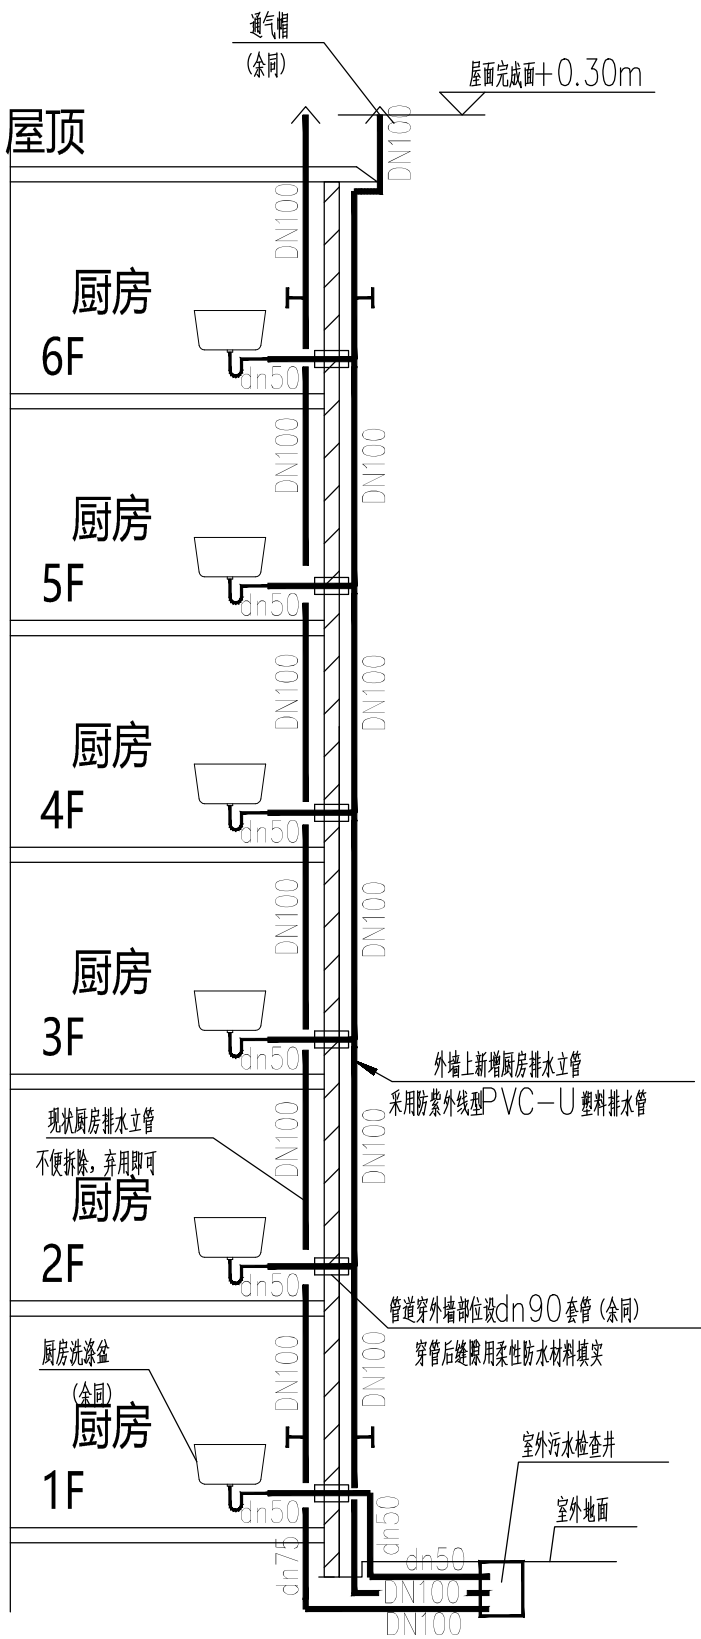

改造后2

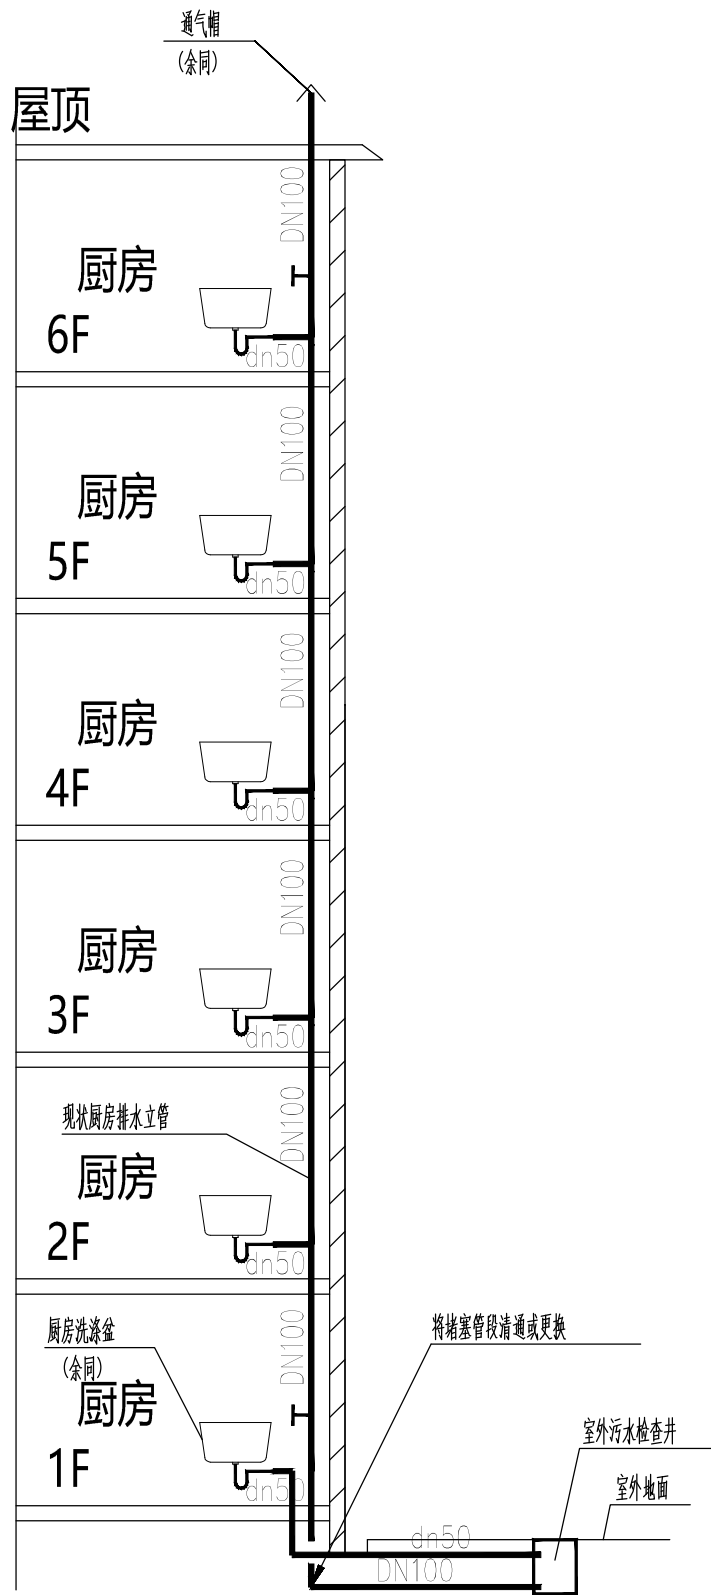

厨房排水系统原理图

单体室内排水立管底部至室外检查井中心大于下表规定时，需设检查井：

管径 (mm)	75	100	100以上
最大长度 (m)	12	15	20

设计单位
Design Institute

上海华东房产设计院有限公司
SHANGHAI EAST-CHINA REAL ESTATE DESIGN CO.LTD.



工程设计资质：甲级
证书编号：A231004046
华房设计

地址：上海市浦东新区福山路33号建工大厦20楼
电话：021-50127758 传真：021-50127738

版本 Rev.	修订说明 DESCRIPTION	日期 DATE
公司出图章 COMPANY SEAL		
注册执业章 REGISTERED PRACTICE SIGNET		
建设单位 Client		
上海同济工程项目管理咨询有限公司		
项目名称 Project Name		
2024年精品小区（安化路181号等） 住宅修缮工程		
子项名称 Sub-Project		
安化路271-279单号		
项目编号 Project No.	2024 (06)	
职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature
审 定 Approved by		
项目负责人 Project Principal	吴显博	吴显博
审 核 Reviewed by	李莉	李莉
专业负责人 Discipline Chief	李莉	李莉
校 对 Checked by	周红艳	周红艳
设 计 Designed by	叶群魏	叶群魏
制 图 Drawn by		
图 名 DWG.TITLE		
排水系统改造示意图（一）		
专 业 Discipline	给排水	阶 段 Stage
图 号 Sheet No.	水施-Z-05	施 工 图 Scale
版 次 Ver.		比 例 DATE
2024. 10		
本图需加盖出图签章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped		