



序号 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE


经艺(上海)建设有限公司  
JINGYI (SHANGHAI) CONSTRUCTION CO.,LTD  
设计证书编号 A231036808

合作设计单位 CO-OPERATED WITH		
审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	王胤	王胤
设计总负责人/日期 DESIGN CHIEF/DATE	汤敏芳	汤敏芳
审核人/日期 AUDITED BY	王凯随	王凯随
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	丁慧敏	丁慧敏
校对人/日期 CHECKED BY	王凯随	王凯随
设计人/日期 DESIGNED BY	丁慧敏	丁慧敏

建设单位 CLIENT	上海市长宁区教育局基建管理站
项目名称 PROJECT	2025上海市天山第二中学卫生间 改造修缮工程
图名 SHEET TITLE	二层卫生间照明配电平面图

工程编号 JOB NO.	A-2025-01	
阶段 STATUS	施工图	
比例 SCALE	1:30	专业 DISCIPLINE 电气
日期 DATE	2024. 09	
图号 DRAWING NO.	DS-08	

出图章 Release Stamp
----------------------

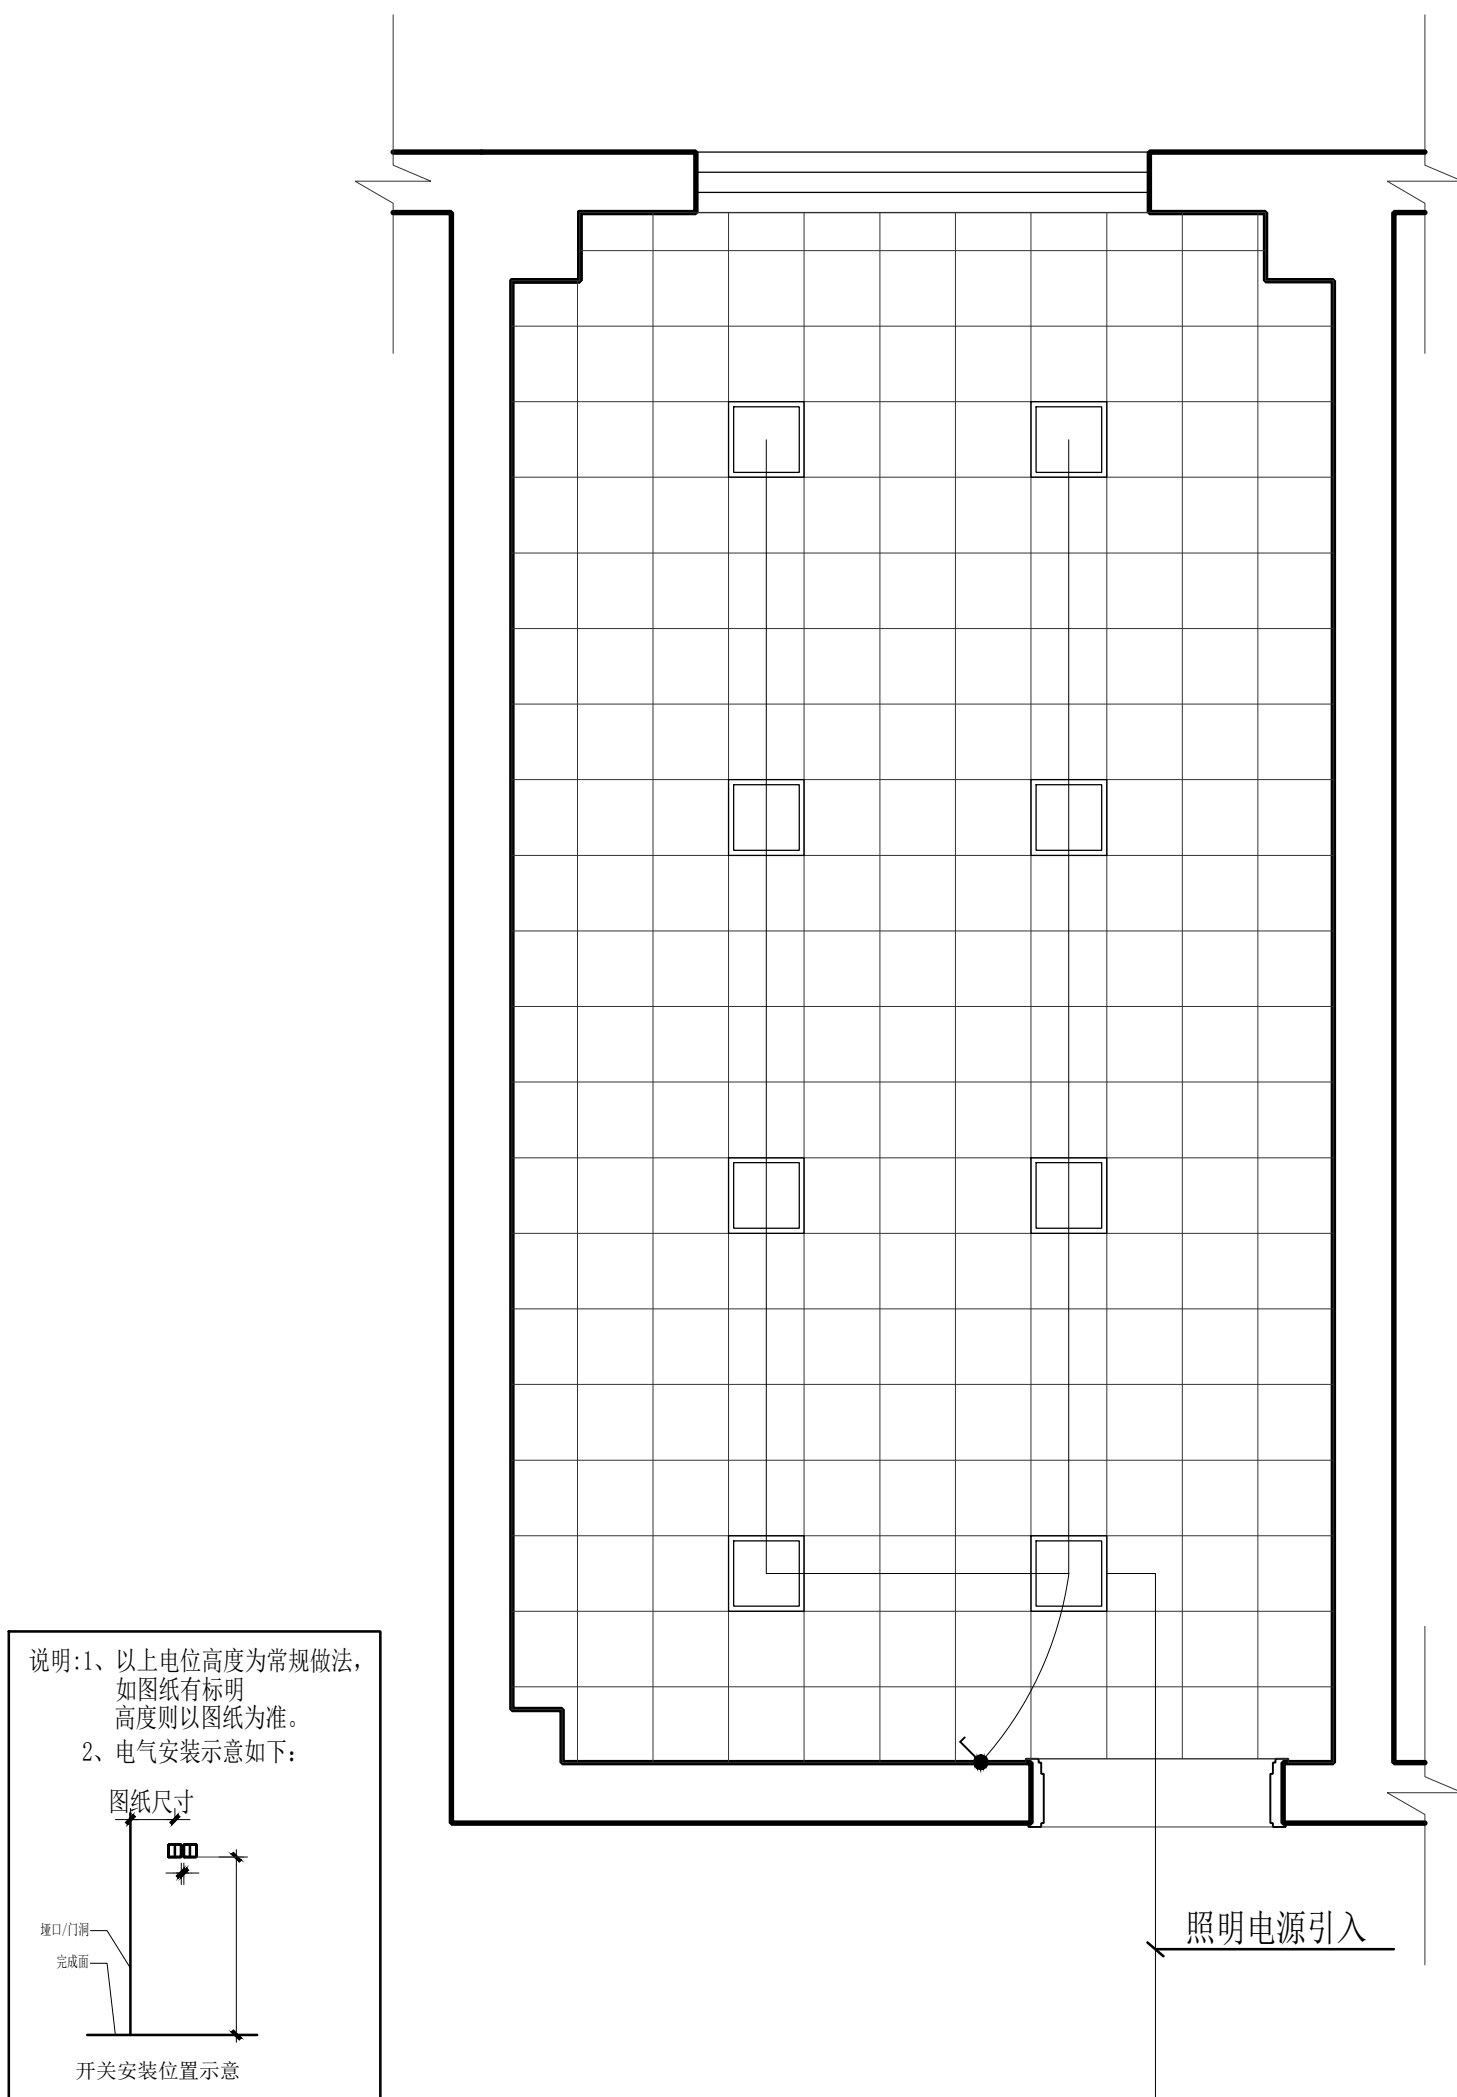

注:  
1、除特别说明外,强弱电面板均需中心间距300mm以上。  
2、开关面板底边距地1300mm高。

图例	说明
单联单控开关	暗装

## 照明配电平面图 1:30

说明1: 卫生间灯具电源由本楼层原有一般照明箱照明备用回路引来,  
配管配线为: WDZB-BYJ-3x2.5 JDG20 SCE