



校	
址	
日期	
设计	
审核专业	
日期	
设计	
审核专业	
日期	
设计	
审核专业	

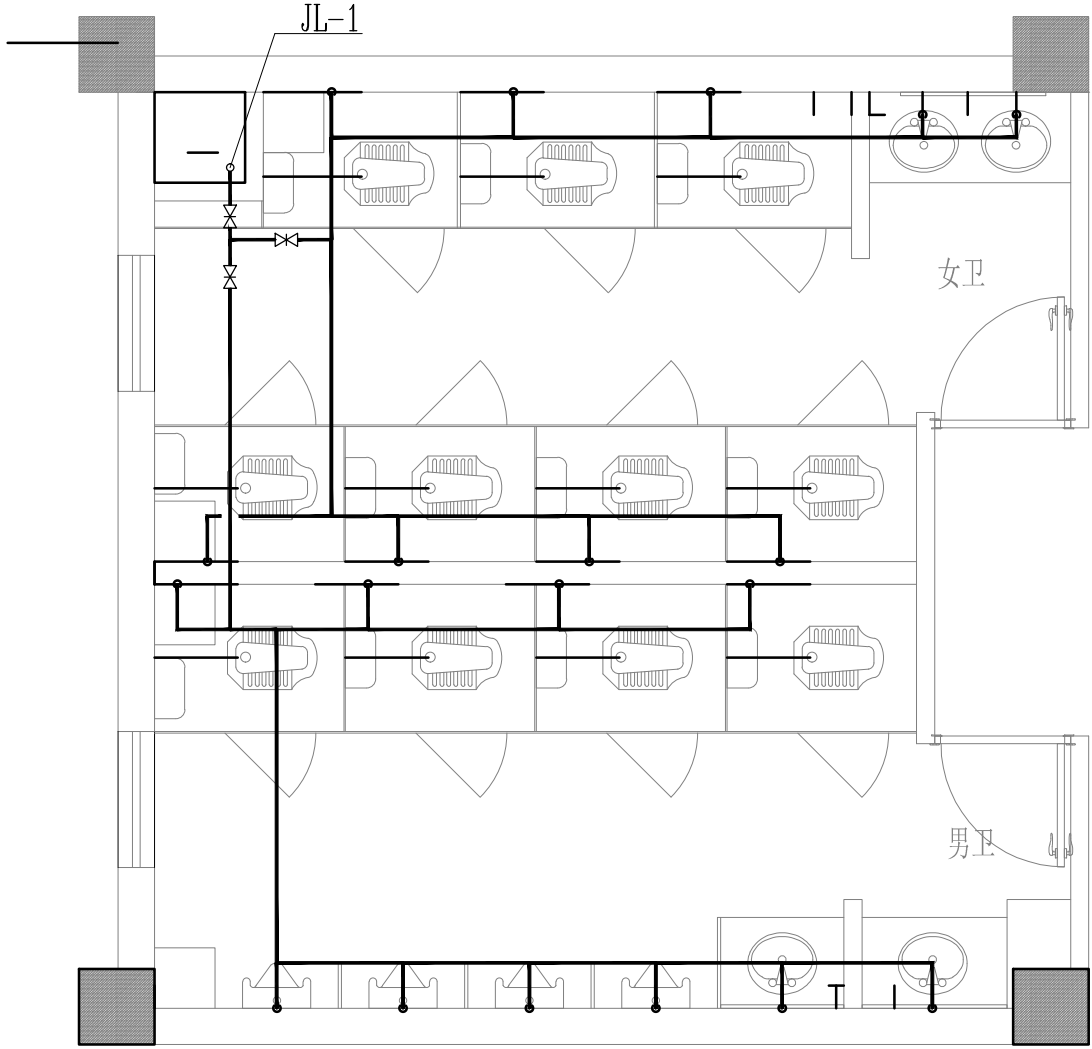


华阳校区二至四层

二层至四层卫生间给水平面图-华阳

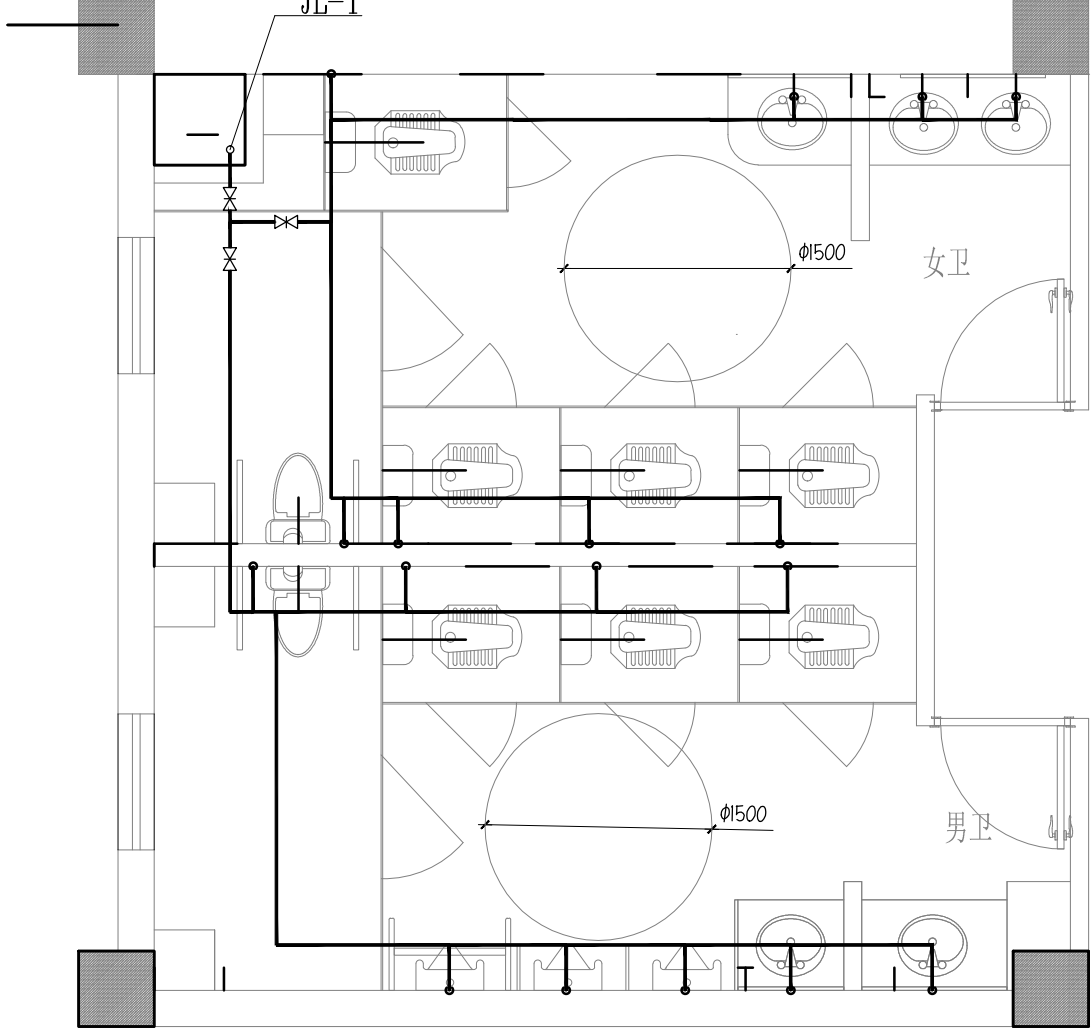


华阳校区一层卫生间

一层给水平面图-华阳

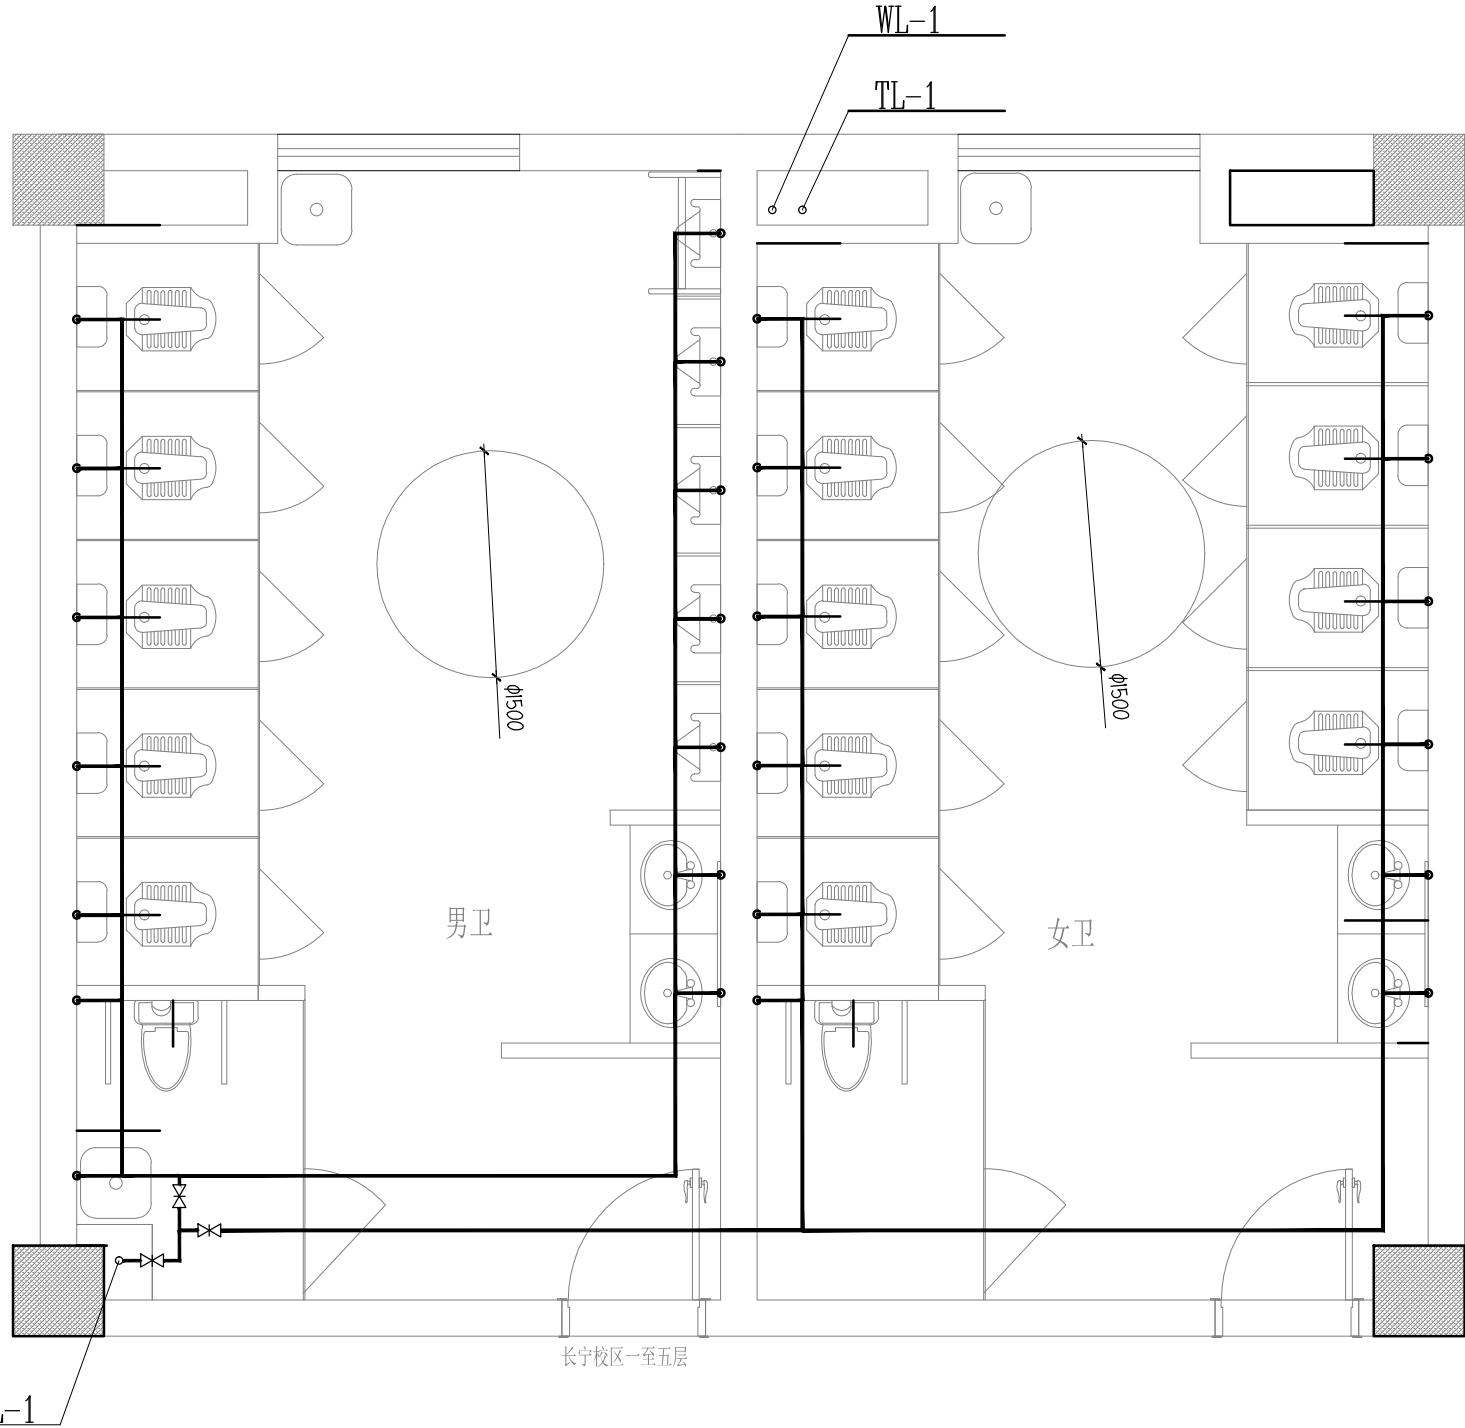


长宁校区一至五层

一层至五层卫生间给水平面图-长宁

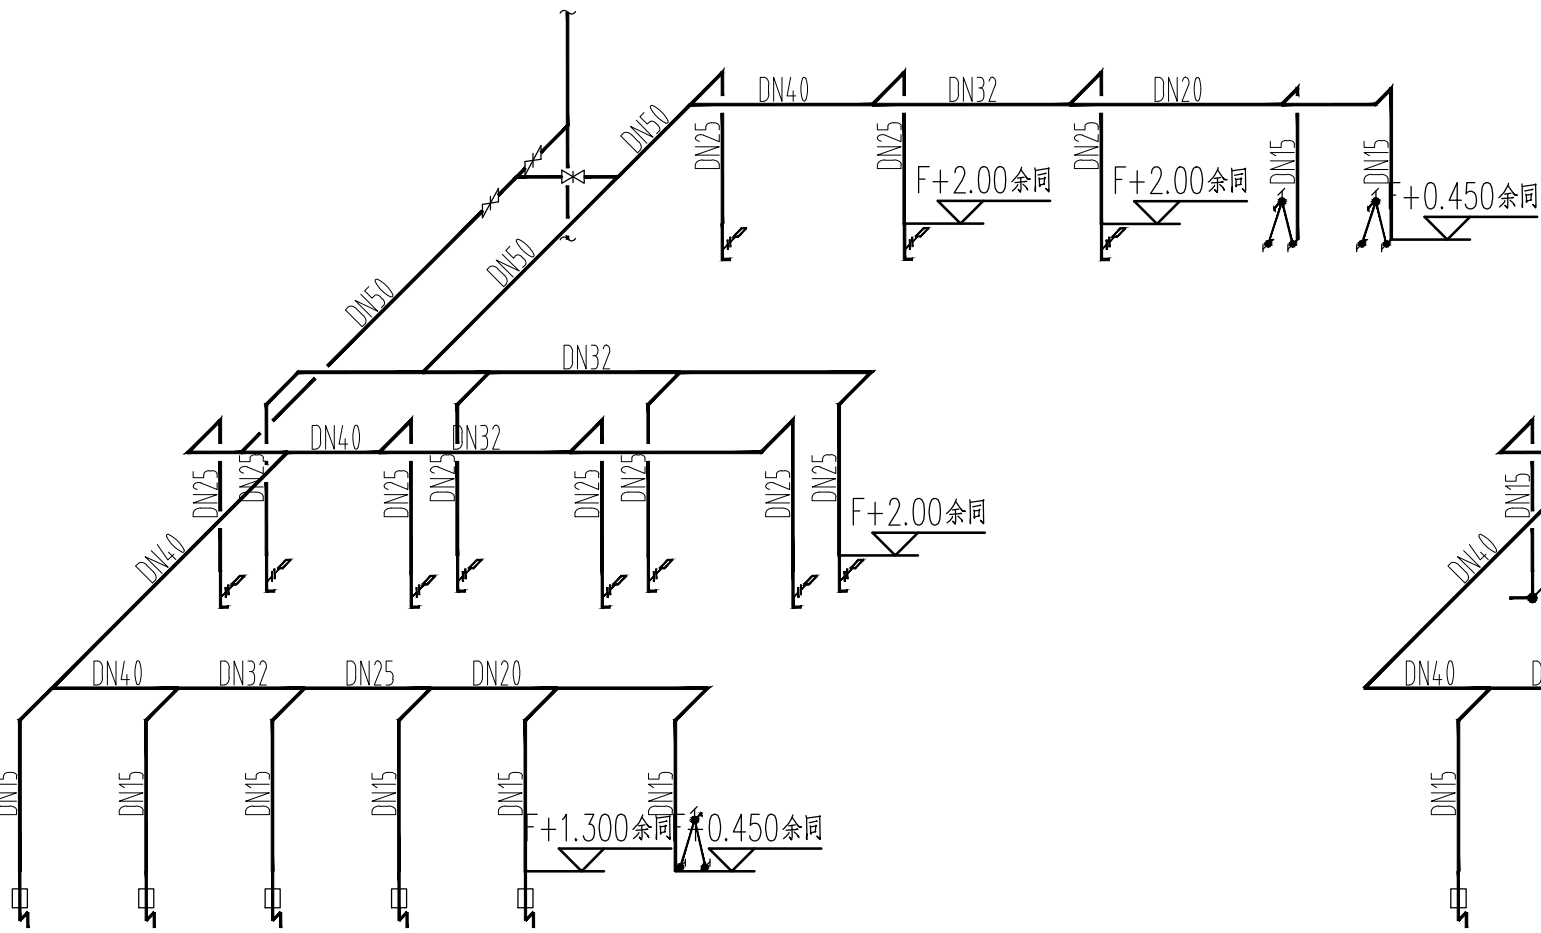


二层至四层卫生间给水系统图-华阳

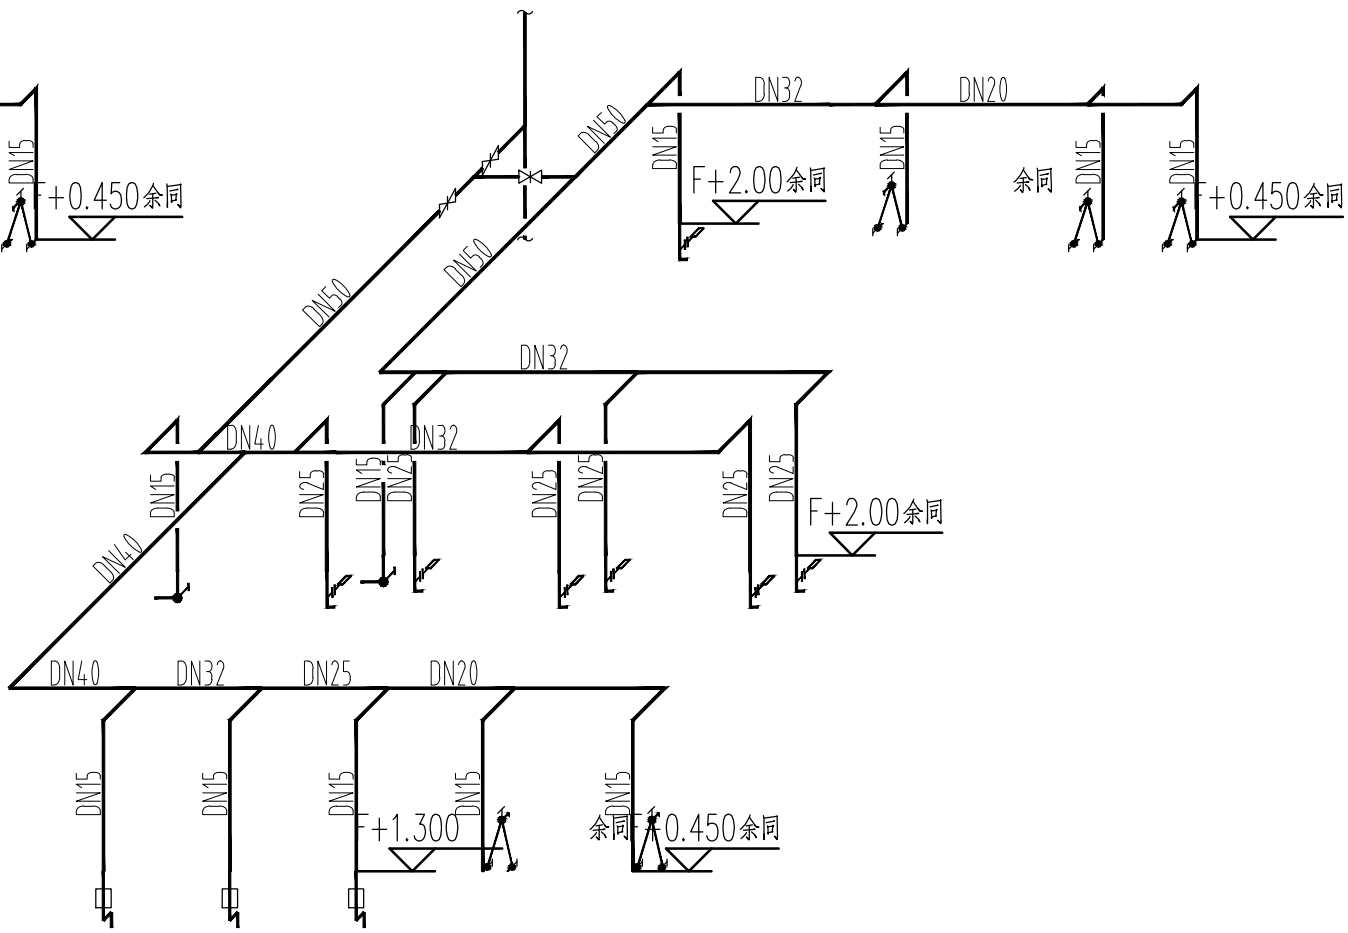

一层给水系统图-华阳

说明:

1. F指该层卫生间地坪标高。
2. 卫生器具安装应按图中尺寸并结合实际情况在楼板上预留洞口,大便器预留洞 $\phi 200$ 地漏、洗脸盆、洗手盆、小便器、预留洞 $\phi 100$ 。
3. De110排水立管穿越楼板处应按图预留洞 $\phi 150$ 。
4. 各卫生洁具安装按国标09S304,具体参见图如下:
污水盆--09S304-P24, 红外感应龙头洗手盆--09S304-P53
自闭式冲洗阀小便器--09S304-P99,
液压脚踏冲洗阀蹲式大便器--09S304-P89
污水盆水嘴标高1.00m
红外感应龙头洗手盆角阀标高0.45m
液压脚踏冲洗阀蹲式大便器冲洗阀标高0.30m。
自闭式冲洗阀小便器进水阀标高1.30
5. 洗脸盆预留洞距墙(梁)150mm;
污水盆预留洞距墙(梁)150mm
自闭式冲洗阀蹲式大便器预留洞距墙600mm。
6. 接至洗手盆、污水盆等卫生洁具给水支管为De20。
7. 给水管道敷设方式: 暗敷
8. 地漏不带水封, 选用防干涸地漏。
9. 所有便器均自带存水弯, 且不得重复设置存水弯。

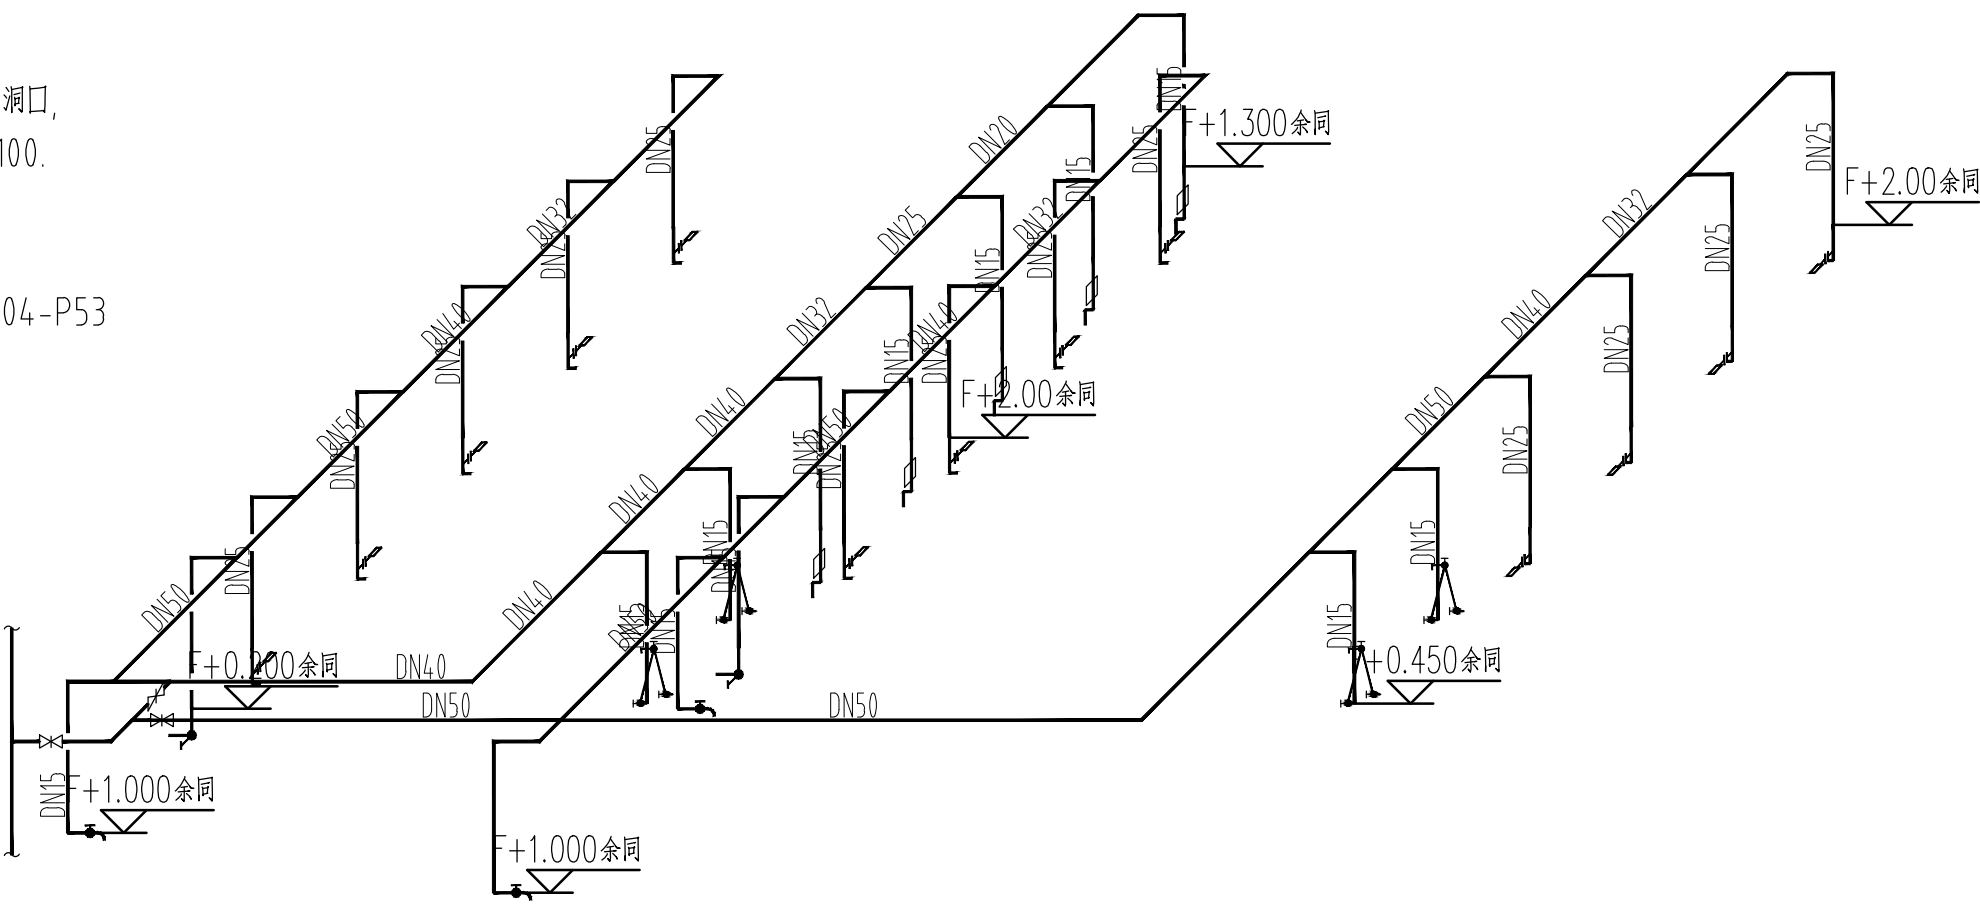

一层至五层卫生间给水系统图-长宁

所有设计, 图纸及说明之版权全属本公司所有, 除非得本公司书面同意, 否则不得使用抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核, 不可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改版本及标注日期为准。

说 明 Note

8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
序号 NO.	记录 Description	日期 Date

修 订 Revise

设计单位/Design Corporation



上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司

SHANGHAI DONGDA ARCHITECTURAL DESIGN RESEARCH INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

建筑行业、风景园林甲级、市政行业乙级: A231020650

城乡规划乙级: 【沪】城规编第 (142101)

中国·上海市·杨浦区政益路28号(五角丰达)1209室

Room 1209, No. 28 Zhengyi Road, Yangpu District, Shanghai, China

E-mail: dongdasheji@163.com Tel: 021-65380048

审 定		
Approved by		
Principal in charge	陈 晔	陈 晔
审 核	文 如	文 如
Reviewed by		
专业负责人	文 如	文 如
Discipline Responsible		
校 对	凌志军	凌志军
Checked by		
设 计	付 超	付 超
Designed by		
绘 图	付 超	付 超
Drawn by		

建设单位 Client	上海市长宁区教育局基建管理站		
项目名称 Project Name	2025 年江五小学卫生间改造等工程		
单项名称 Sub-project			

图纸名称 Drawing Title	卫生间给排水详图 (二)		
-----------------------	--------------	--	--

工程编号 Project No.	专业 Discipline	给排水
阶段 Stage	施工图	水施-05
比例 Scale	图号 Drawing No.	2025-04
版本 Version	日期 Date	2025-04
	无效除非盖章 Invalid Unless Stamped	无效除非盖章 Invalid Unless Stamped

感谢您选择东大设计!