




审核	
校对	
日期	
设计	
审核专业	
日期	
姓名	
审核专业	
日期	
姓名	
审核专业	

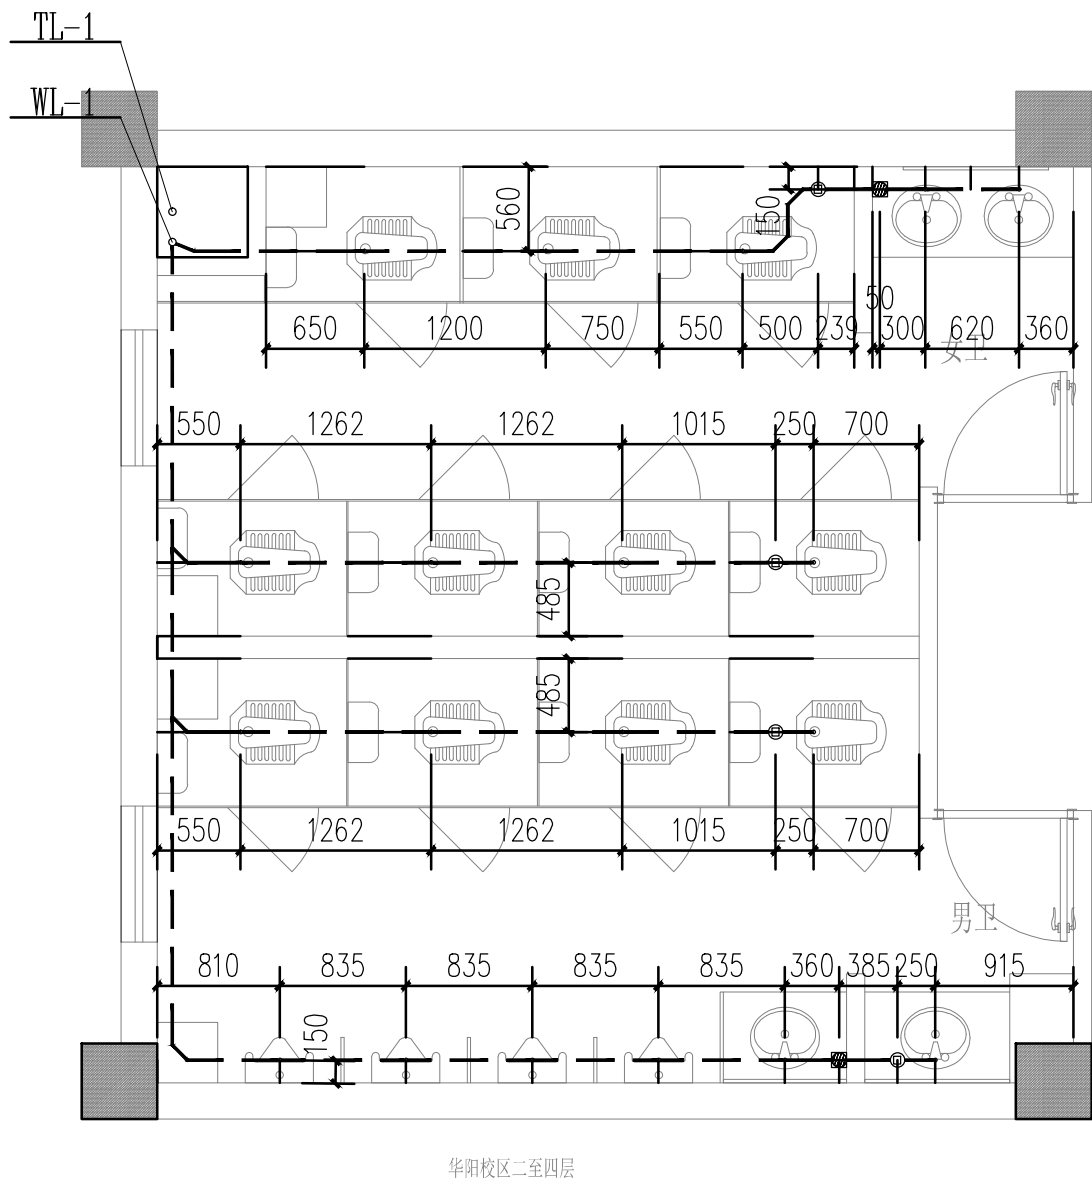


二、四、六层排水平面图-华阳

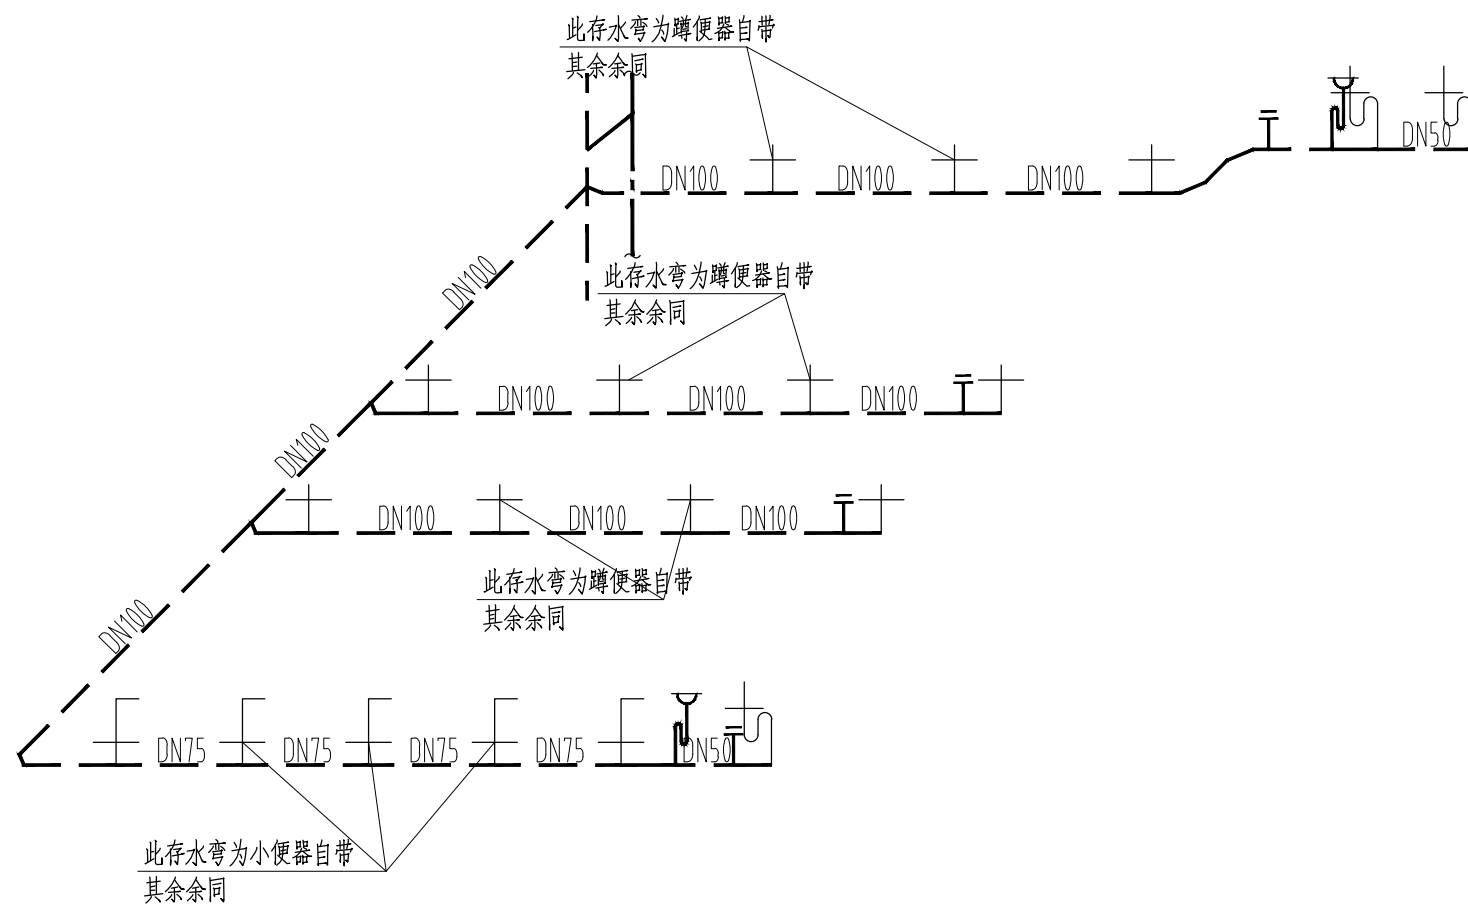

二、四、六层排水系统图-华阳

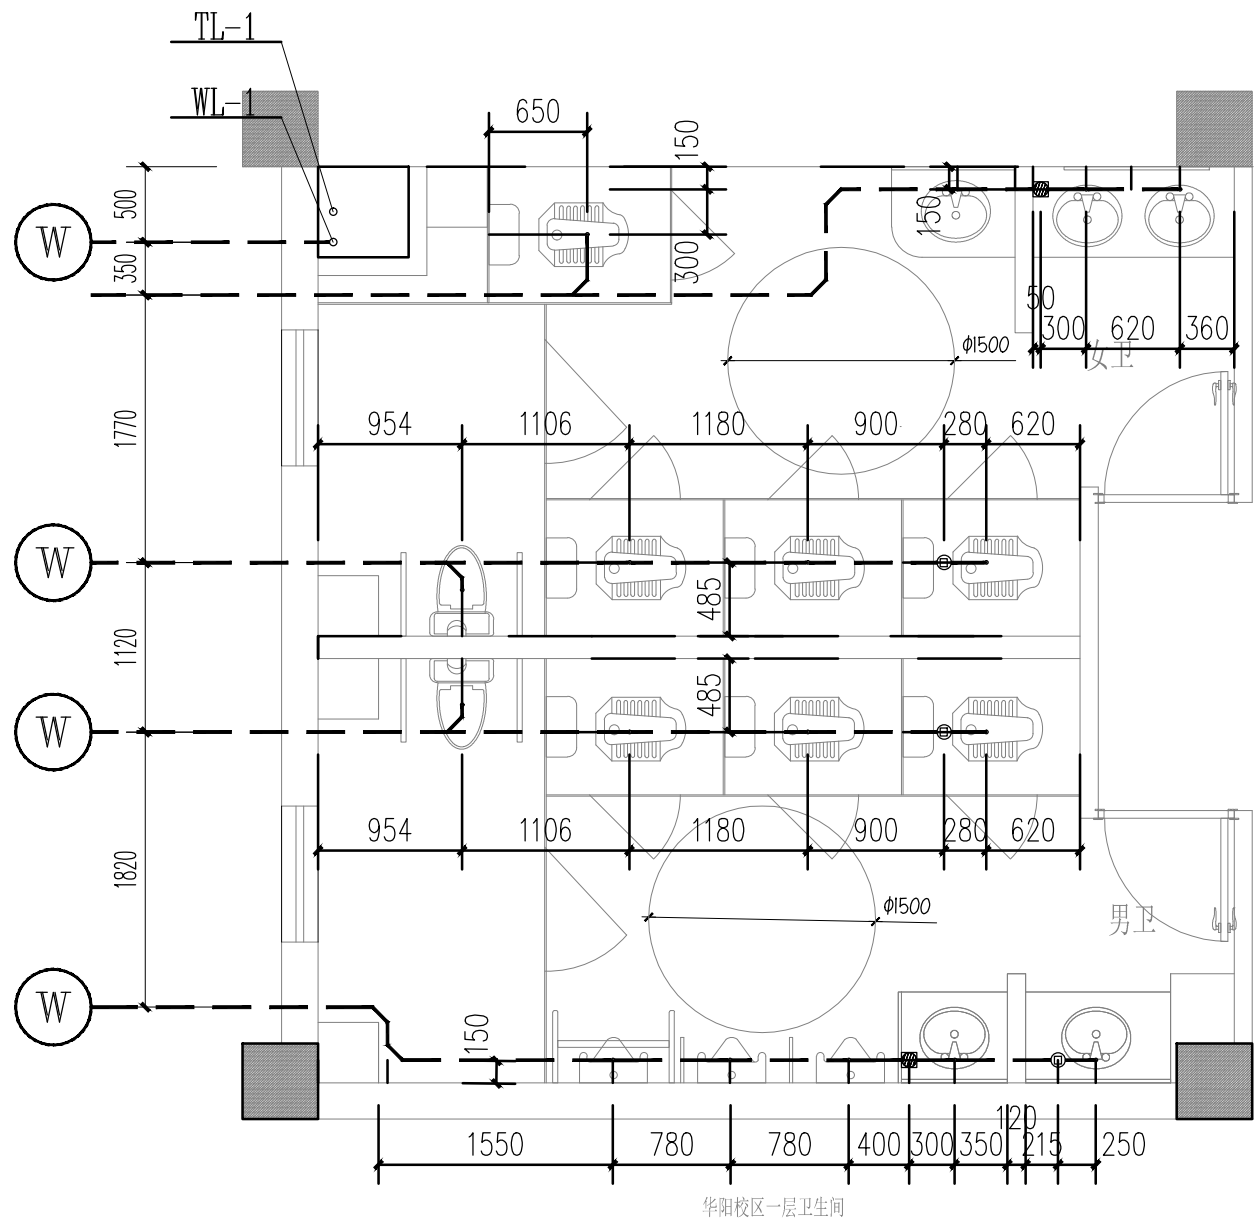

一层排水平面图-华阳

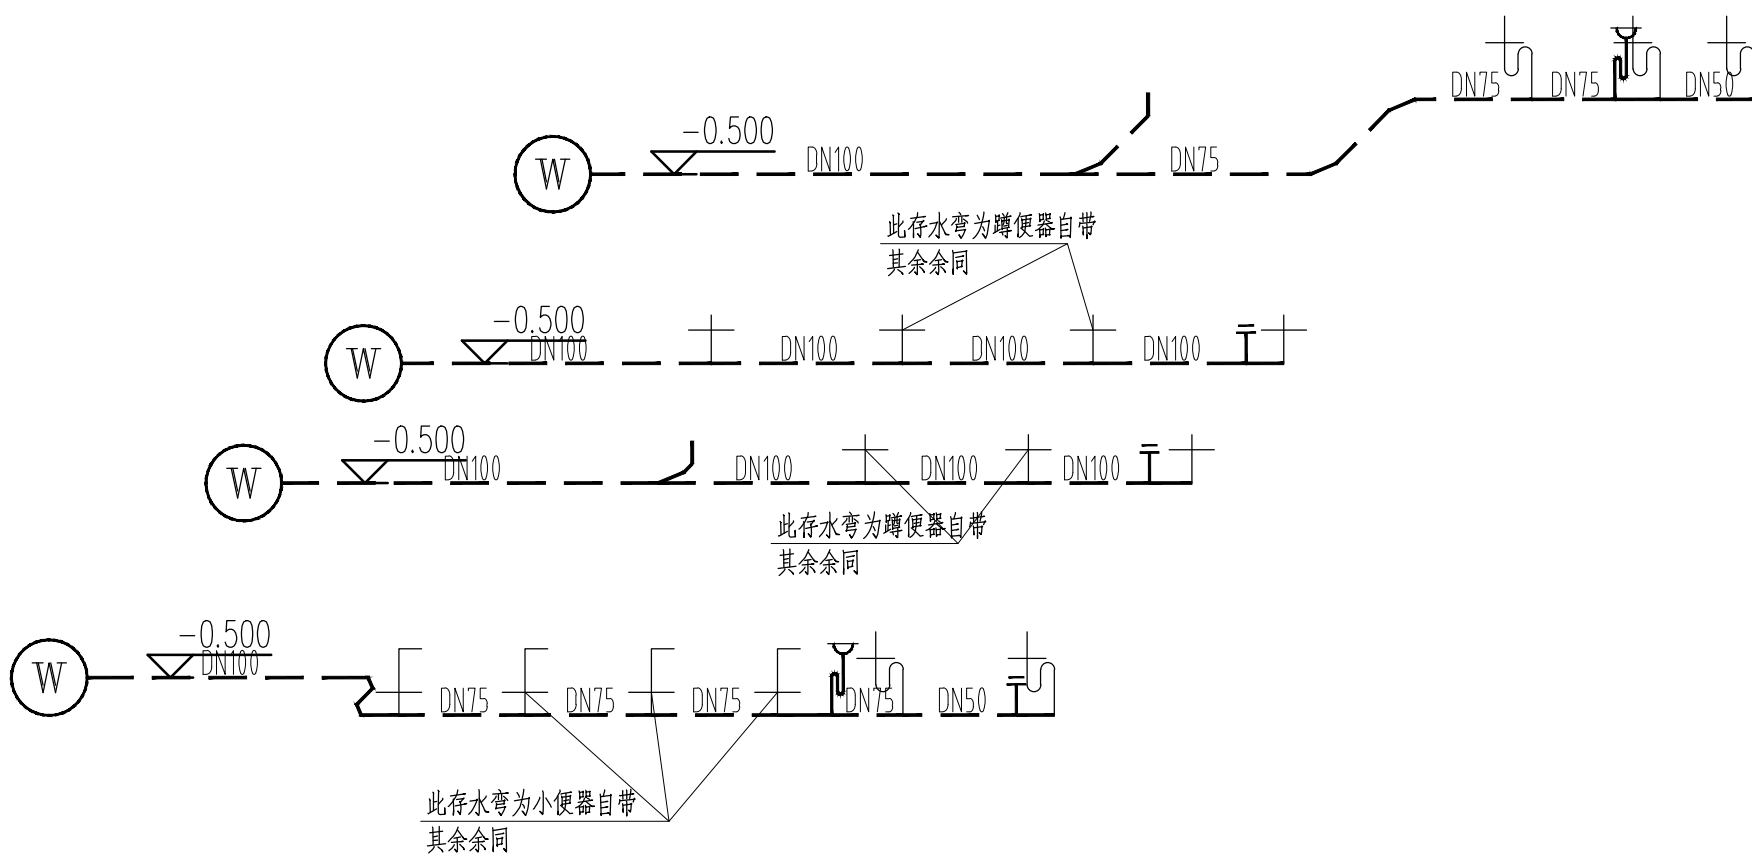

一层排水系统图-华阳

所有设计，图纸及说明之版权全属本公司所有，除非得本公司书面同意，否则不得使用抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核，不可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改版本及标注日期为准。

说明 Note

8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
序号 NO.	记录 Description	日期 Date

修 订 Revise

设计单位/Design Corporation
东大设计集团
上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司
SHANGHAI DONGDA ARCHITECTURAL DESIGN RESEARCH INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.
建筑行业、风景园林甲级、市政行业乙级：A231020650
城乡规划乙级：【沪】城规编第 (142101)
中国·上海市·杨浦区政益路28号(五角丰达)1209室
Room 1209, No. 28 Zhengyi Road, Yangpu District, Shanghai, China
E-mail: dongdasheji@163.com Tel: 021-65380048

审 定 Approved by 项目负责人 Principal in charge	陈 晔	
审 核 Reviewed by 专业负责人 Discipline Responsible	文 如	
校 对 Checked by 设 计 Designed by	凌志军	
绘 图 Drawn by	付 超	

建设单位 Client	上海市长宁区教育局基建管理站
项目名称 Project Name	2025 年江五小学卫生间改造等工程
单项名称 Sub-project	

图纸名称 Drawing Title	卫生间给排水详图 (三)
-----------------------	--------------

工程编号 Project No.	专业 Discipline	给排水
阶段 Stage	施工图	水施-06
比例 Scale	图号 Drawing No.	2025-04
版次 Version	日期 Date	
	A 版	本图须加盖出图签章, 否则一律无效 Invalid Unless Stamped. sz

感谢您选择东大设计!