
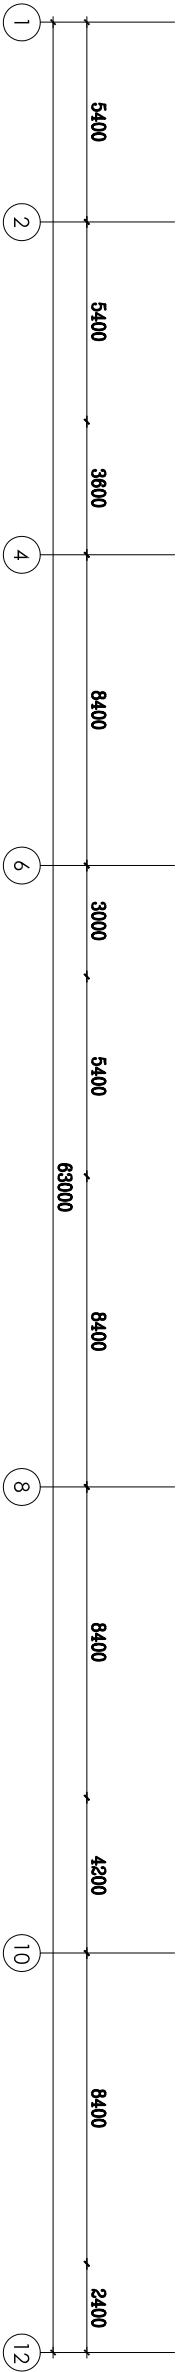
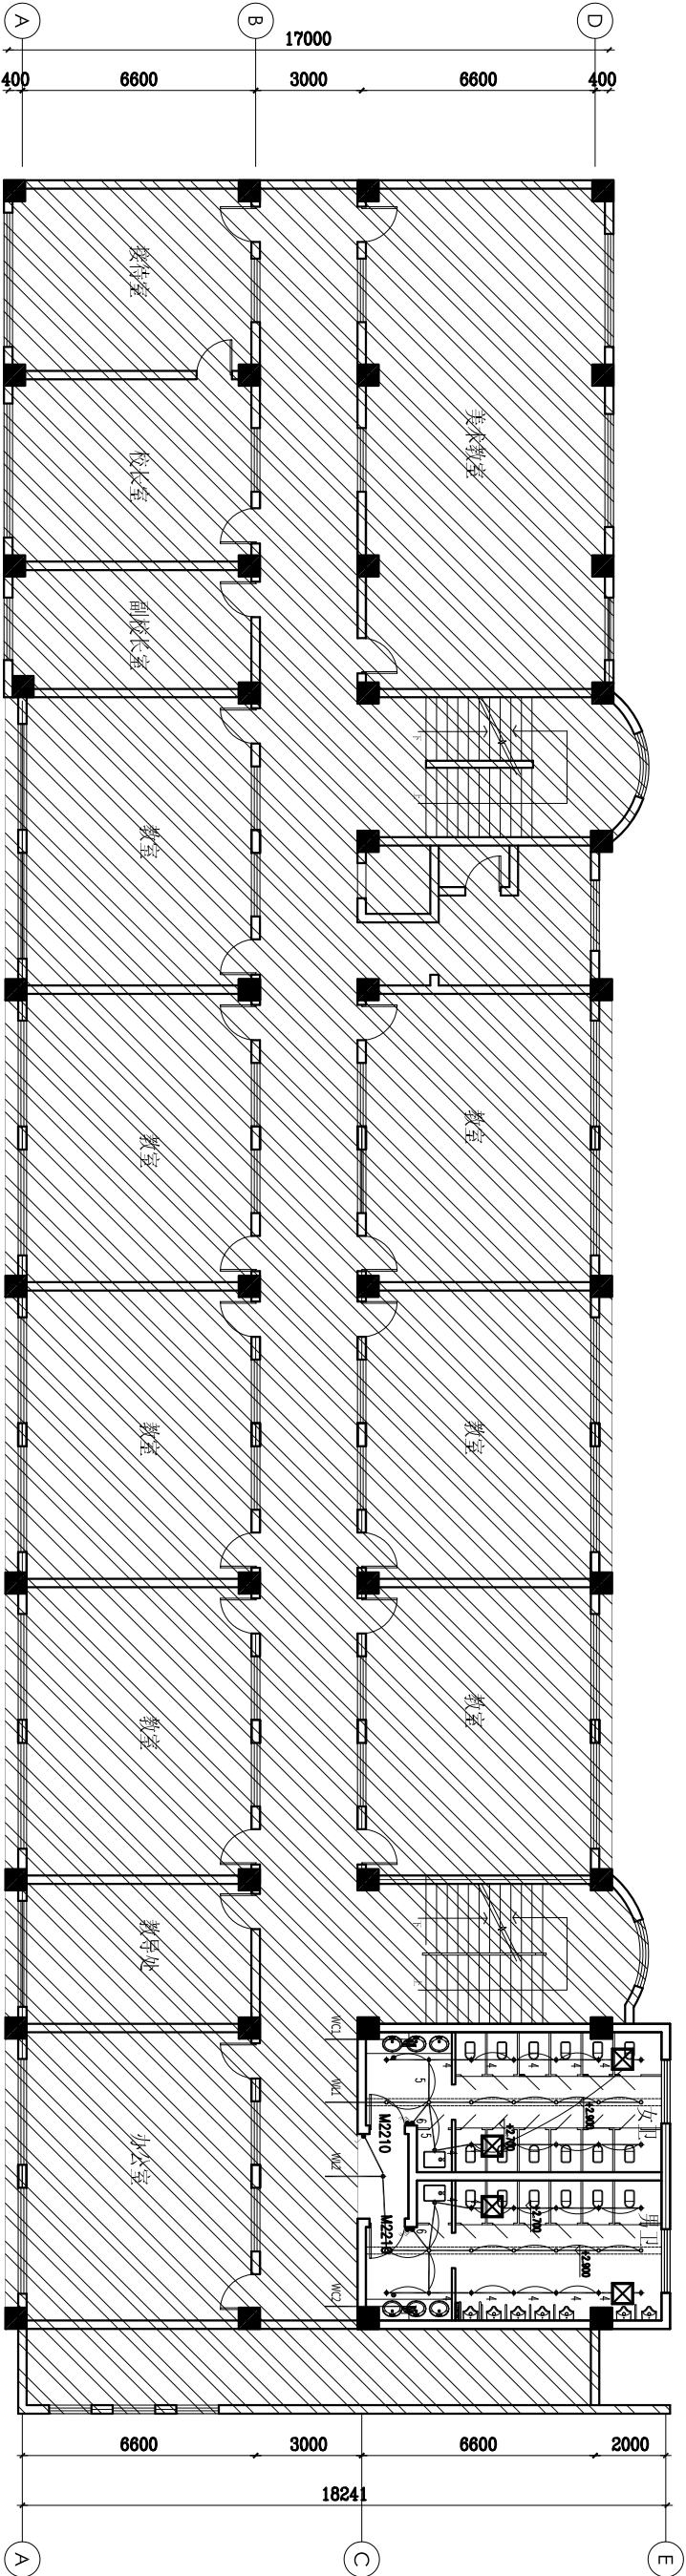


专业	Spec.	签名	Sign.	日期	Date	专业	Spec.	签名	Sign.	日期	Date	专业	Spec.	签名	Sign.	日期	Date

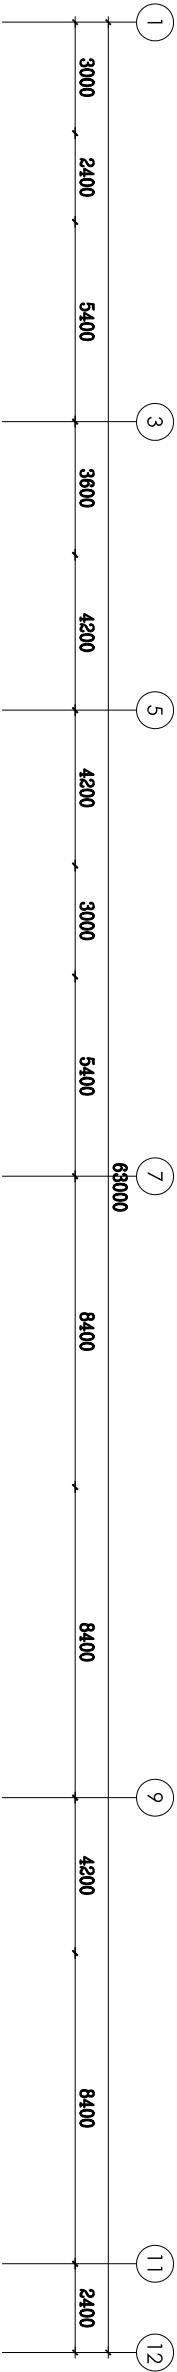

注：  
1. 本图参照国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015编制。  
2. 本图参照国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015编制。  
3. 本图参照国家现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015编制。  
WC1: HSM8N-32/C16-30mA, WDC8N-27.5+E2.5-DE20-FC  
WC2: HSM8N-32/C16-30mA, WDC8N-27.5+E2.5-DE20-FC


安顺路小学总校三层电气平面图 1:150

阴影部分不包含在本次工程内

图例	名称	安装高度、安装方式
◆	吸顶灯 LED-3W	吸顶式
○	筒灯 LED-3W	嵌入式
☑	排气扇	嵌入式
•	单联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
•	双联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
•	三联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
•	卫生间通风机插座 (安全型) 一般插座 250V 10A	下沿距地0.30m暗装

本图仅供参考，不作为施工依据

建筑设计单位: ARCHITECTURE DESIGN UNIT



上海都市建筑设计有限公司  
SHANGHAI URBAN DESIGN CO., LTD.  
设计证书编号: A131002499  
W. JIANZHOU ARCHITECTURE & ENGINEERING CO., LTD.

合作设计单位: JOINTLY DESIGNED WITH

建设单位: CLIENT

上海市长宁区教育局

工程名称: PROJECT NAME  
2025年安顺路小学卫生间  
标准化改造工程

子项: SUB-ITEM

序号	日期	备注
Rev.	DATE	REMARK

索引图: Key Plan

审定	电子签名	手写签名
APPROVED BY	E-SIGNATURE	Handwritten Signature

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审核