


[illegible]

類別	名稱	安裝高度	安裝方式
◆	吸頂燈灯 L1B-3W	吸頂式	
◆	筒灯 L1B-3W	嵌入式	
☑	排氣扇	嵌入式	
◆	排氣扇控制开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗裝	
◆	双联排氣扇控制开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗裝	
◆	三联排氣扇控制开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗裝	
◆	卫生卫生间排風扇 安全型+防鼠面蓋 250V 16A	下沿距地1.30m暗裝	


注：
1. 本配电回路均由配电柜引出来。
2. 本屋顶照明回路断络线，管径详见如下：
WL1: HS18N-32/C16 WDC2-BV-2*2.5-E2.5-IDG20-CC
WL2: HS18N-32/C16 WDC2-BV-2*2.5-E2.5-IDG20-CC
3. 本屋顶回路断络线，管径列见如下：
WC1: HS18N-32/C16+30mA WDC2-BV-2*2.5-E2.5-IDG20-CC
WC2: HS18N-32/C16+30mA WDC2-BV-2*2.5-E2.5-IDG20-CC

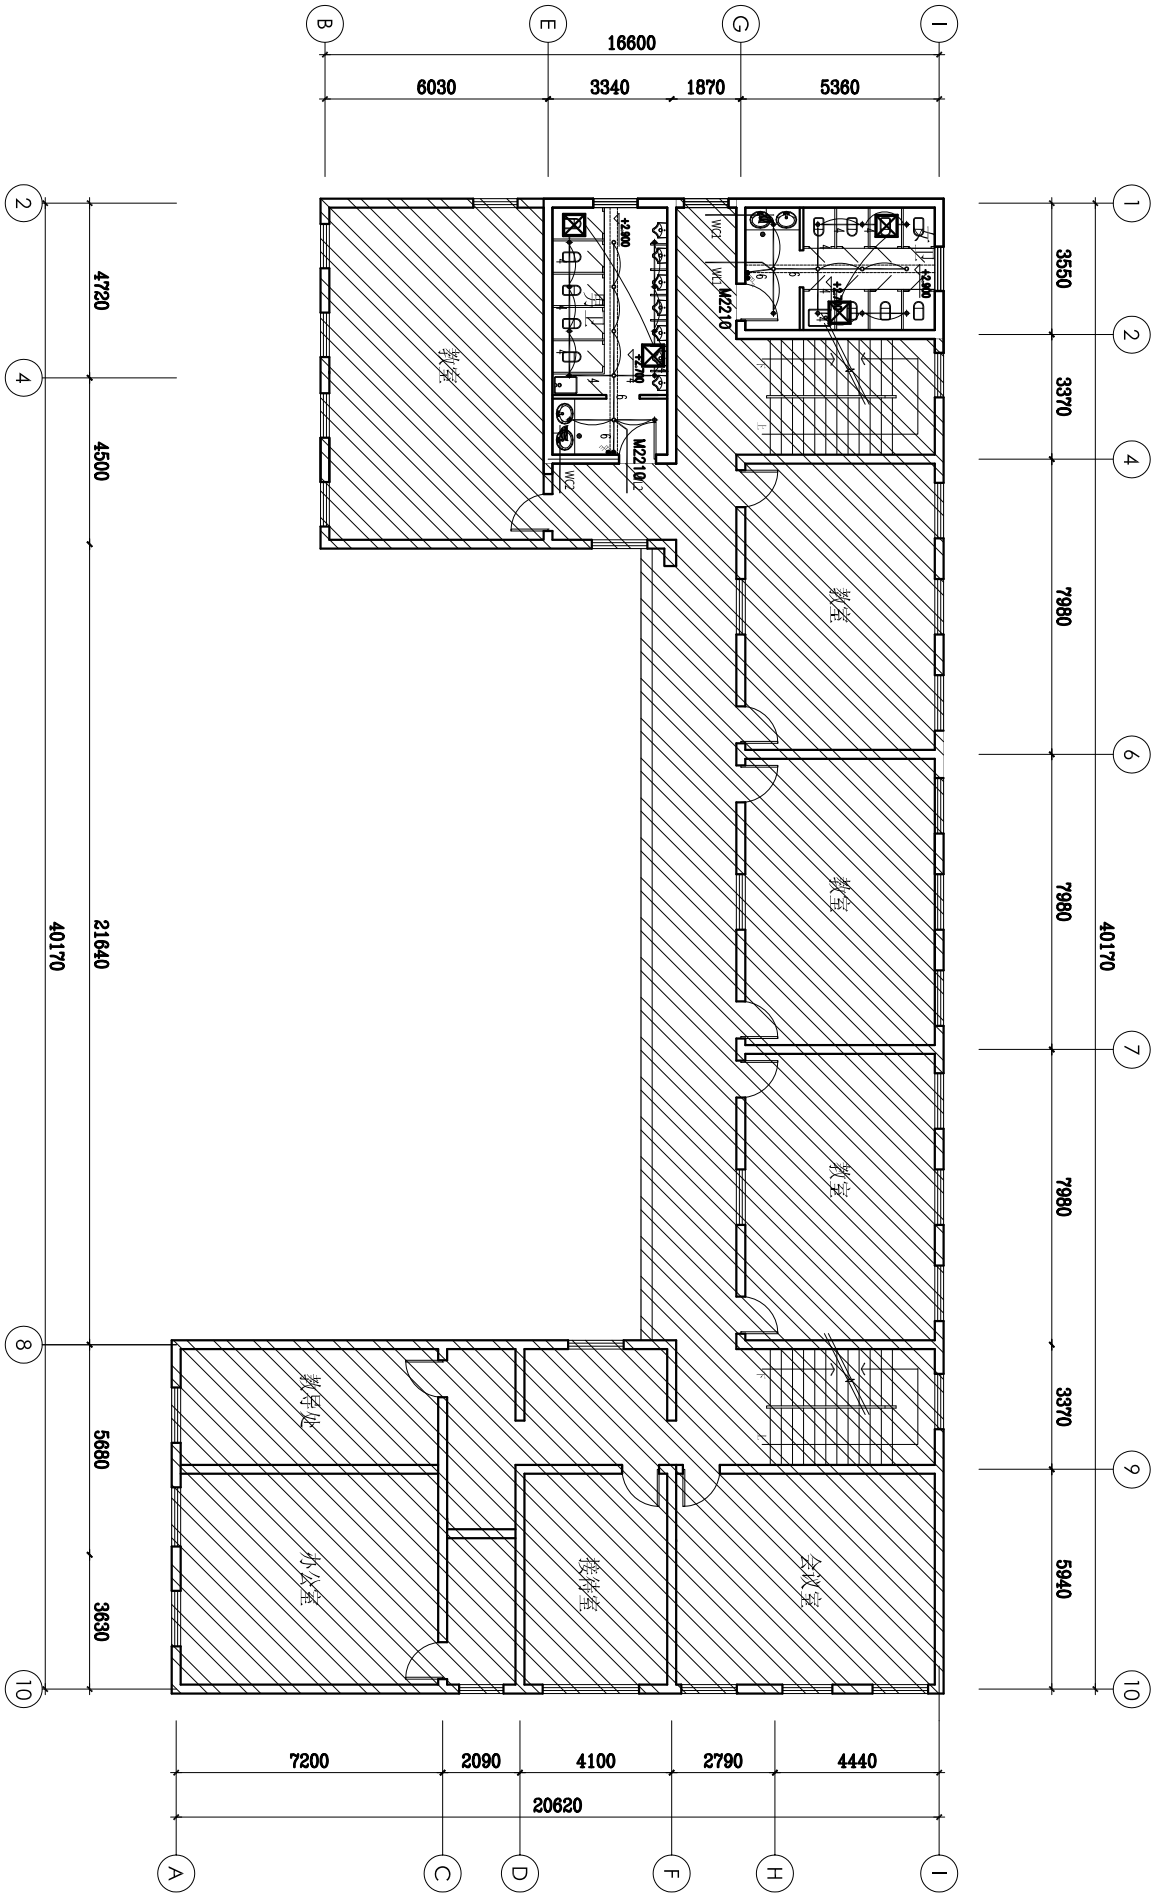

安顺路小学分校二层电气平面图 1:150



阴影部分不包含在本次工程内

建邺设计单位: ARCHITECTURE DESIGN UNIT					
<div></div> <div>上海都市建筑设计有限公司 SHANGHAI URBAN ARCHITECTURAL DESIGN Co., Ltd. 设计证书号甲设字第 A131002498 No. A131002498 Class A of Architectural Design(FMC)</div>					
合作设计单位名称: SHANGHAI UNIVERSITY OF ARCHITECTURE					
建设单位: 上海市浦东新区教育局					
工程名称: PROJECT NAME 2025年安顺路小学卫生间 标准化改造工程					
子项:	门牌	日期	备注		
版本号	DATE	REMARK			
索引图: Key Plan					
审定	批准	电气签名	审核签名		
APPROVED BY	E-SIGNATURE	AUTHOR'S SIGNATURE	CHECKER'S SIGNATURE		
常规	ADDITIONED BY				
项目负责人	PROJECT DIRECTOR				
专业负责人	DISCIPLINE RESPONSIBLE BY				
校核	CHECKED BY				
设计	DESIGNED BY				
制图	DRAWN BY				
出图章:	PROJECT SEAL				
注册执业章: REGISTERED SEAL					
发图人章: LEVEL SEAL					
图名: DRAWING TITLE 安顺路小学分校二层电气平面图					
设计号:	日期:				
PROJECT No.	DATE	图号:	比例:		
专业: 暖通 电气	日期: 2025-07	编号: 暖通-07	比例: 1:100		
审核:		审核:			
SITINGS		SCALE			
本图纸为建造用图签章,否则一律无效 Issued for Construction Stamped					