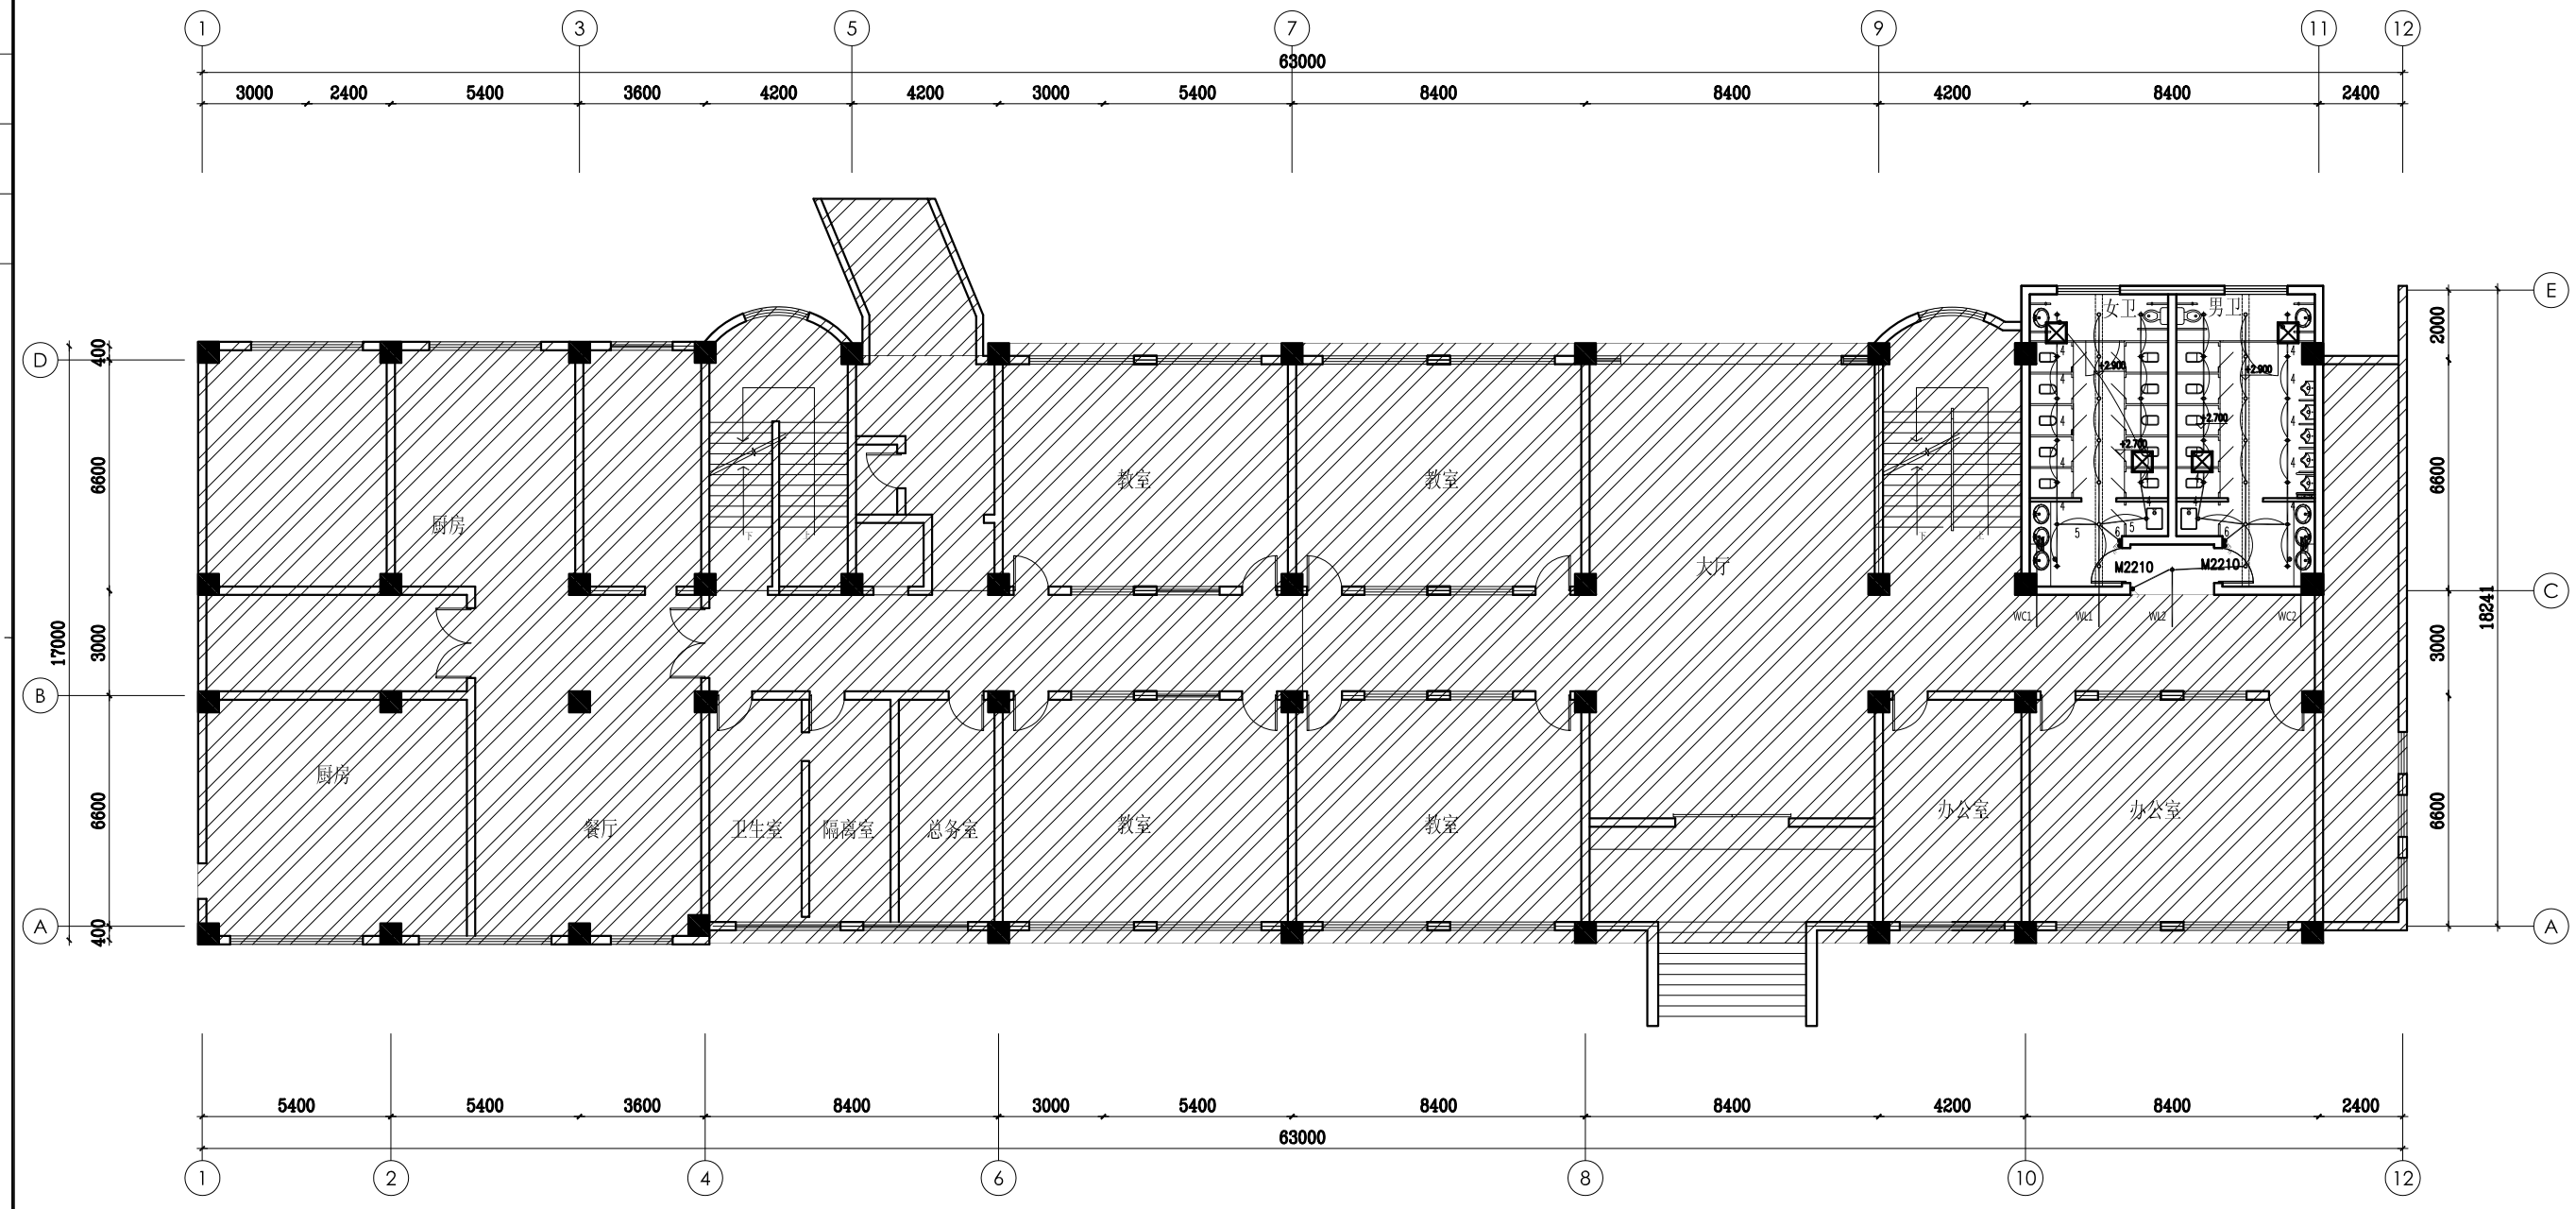

安顺路小学总校一层电气平面图 1:150

阴影部分不包含在本次工程内

注：
1. 本层配电回路均由原配电箱引来。
2. 本层照明回路断路器、管线详见如下：
   WL1：HSM8N-32/C16，WDZC-BYJ-2*2.5+E2.5-JDG20-CC
   WL2：HSM8N-32/C16，WDZC-BYJ-2*2.5+E2.5-JDG20-CC
3. 本层插座回路断路器、管线详见如下：
   WC1：HSM8NL-32/C16+30mA，WDZC-BYJ-2*2.5+E2.5-JDG20-FC
   WC2：HSM8NL-32/C16+30mA，WDZC-BYJ-2*2.5+E2.5-JDG20-FC

图例	名称	安装高度、安装方式
◆	吸顶筒灯 LED-3W	吸顶式
○	筒灯 LED-3W	嵌入式
▨	排气扇	嵌入式
●	单联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
●	双联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
●	三联单控开关 250V 10A	下沿距地1.30m暗装
▙	卫生间墙面插座(安全型)+防溅面盖 250V 16A	下沿距地0.30m暗装

本图经签章后有效

建筑设计单位：
ARCHITECTURE DESIGN UNIT

SUAD

上海都市建筑设计有限公司
SHANGHAI URBAN ARCHITECTURAL DESIGN Co., Ltd.
设计证书甲级编号 A131002499
No.A131002499 Class A of Architechture Design(PRC)

合作设计单位：
JOINTLY DESIGNED WITH

建设单位：
CLIENT
上海市长宁区教育局

工程名称：
PROJECT NAME
2025年安顺路小学卫生间
标准化改造工程

子项：
ITEM

版本号 REV.	日期 DATE	备注 REMARK

索引图：
Key Plan

	电子签名 E SIGNATURE	手签签名 M'SIGNATURE
审定 APPROVED BY		
审核 AUDITED BY		
项目负责 PROJECT DIRECTOR		
专业负责 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY		
校对 CHECKED BY		
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWN BY		

出图章：
PROJECT SEAL

发图人章：
LEGAL SEAL

注册执业章：
REGISTERED SEAL

图名：
DRAWING TITLE
安顺路小学总校一层电气平面图

设计号：PROJECT No.	日期：DATE
专业：DISCIPLINE 电气	图号：DRAWING NO. 电施-02
阶段：STATUS	比例：SCALE 1:100

本图须加盖出图签章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped

Copyright 2020.03