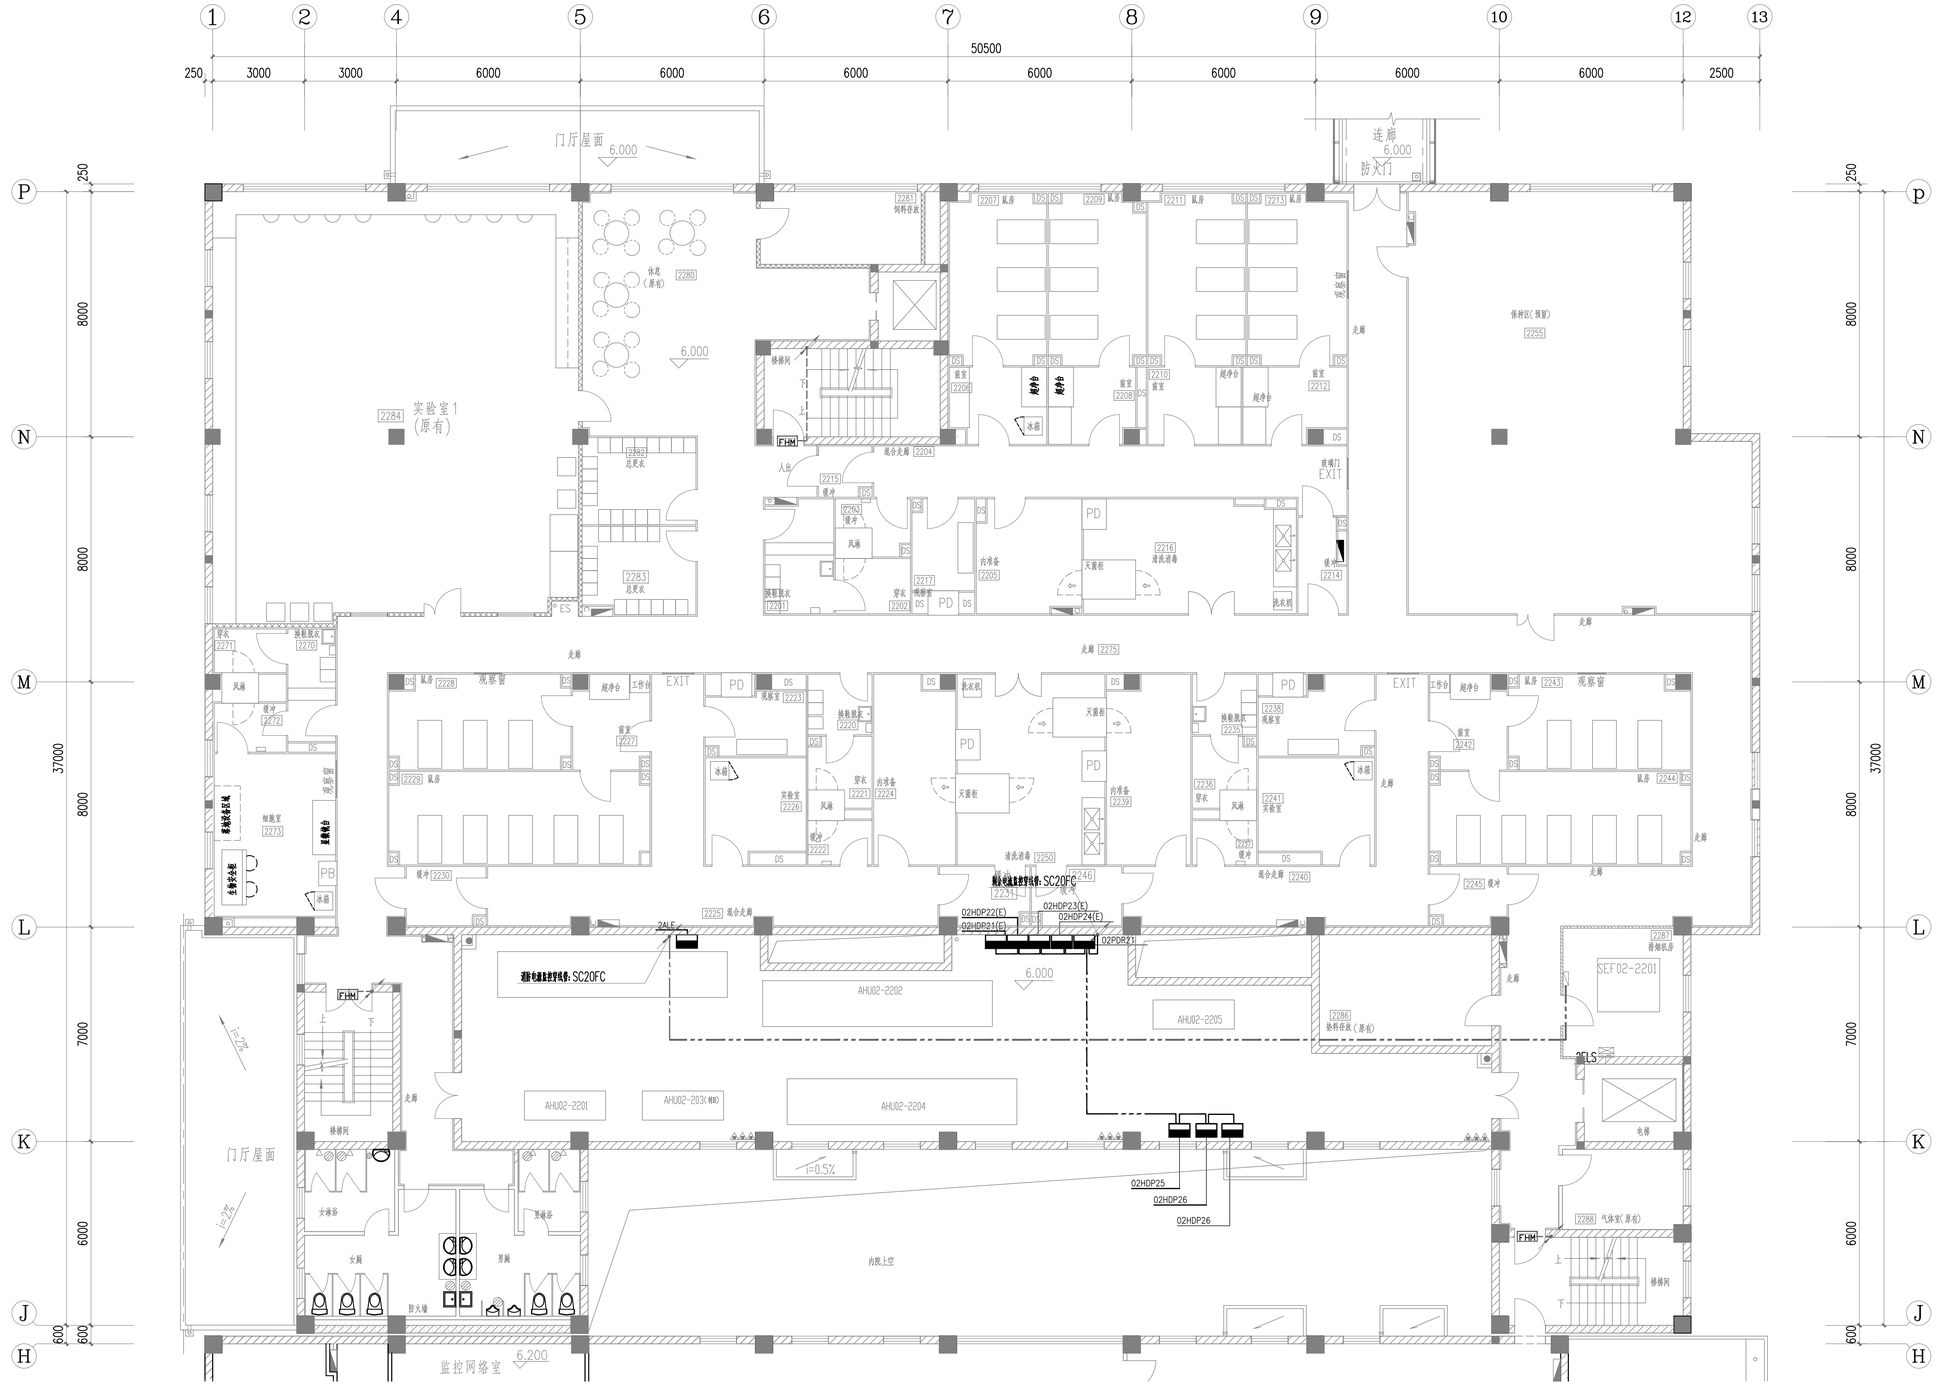

模式生物楼

动物生产及实验服务楼

二层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图 1:100

标高6.000

线型图例说明	
—·—·—·—	消防电源监控DC24V电源线:WDZBN-RYJSP-2x2.5 MR/SC20.CC/WC/FC
—·—·—·—	剩余电流监控通讯总线:WDZBN-RYJ-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC
————————	通信线：WDZBN-RJYSP-2x1.5mm （SC20）

	实 名	签 名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设 计 人	梅春平	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A133020565
市政行业乙级 证书编号：A233020562
公路行业(公路)专业乙级 证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号：[浙]城规编(142091)

类 别	实 名	签 名
审 定	江声堂	
审 核	江声堂	
校 对	章锦丰	
会 签		

建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给 排 水		其 他	

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	模式生物楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	二层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图

专 业	电气	比 例	1：100
阶 段	施工图	日 期	2025.04
版 本 号	A	图 号	电施-06