


模式生物楼
动物生产及实验服务楼

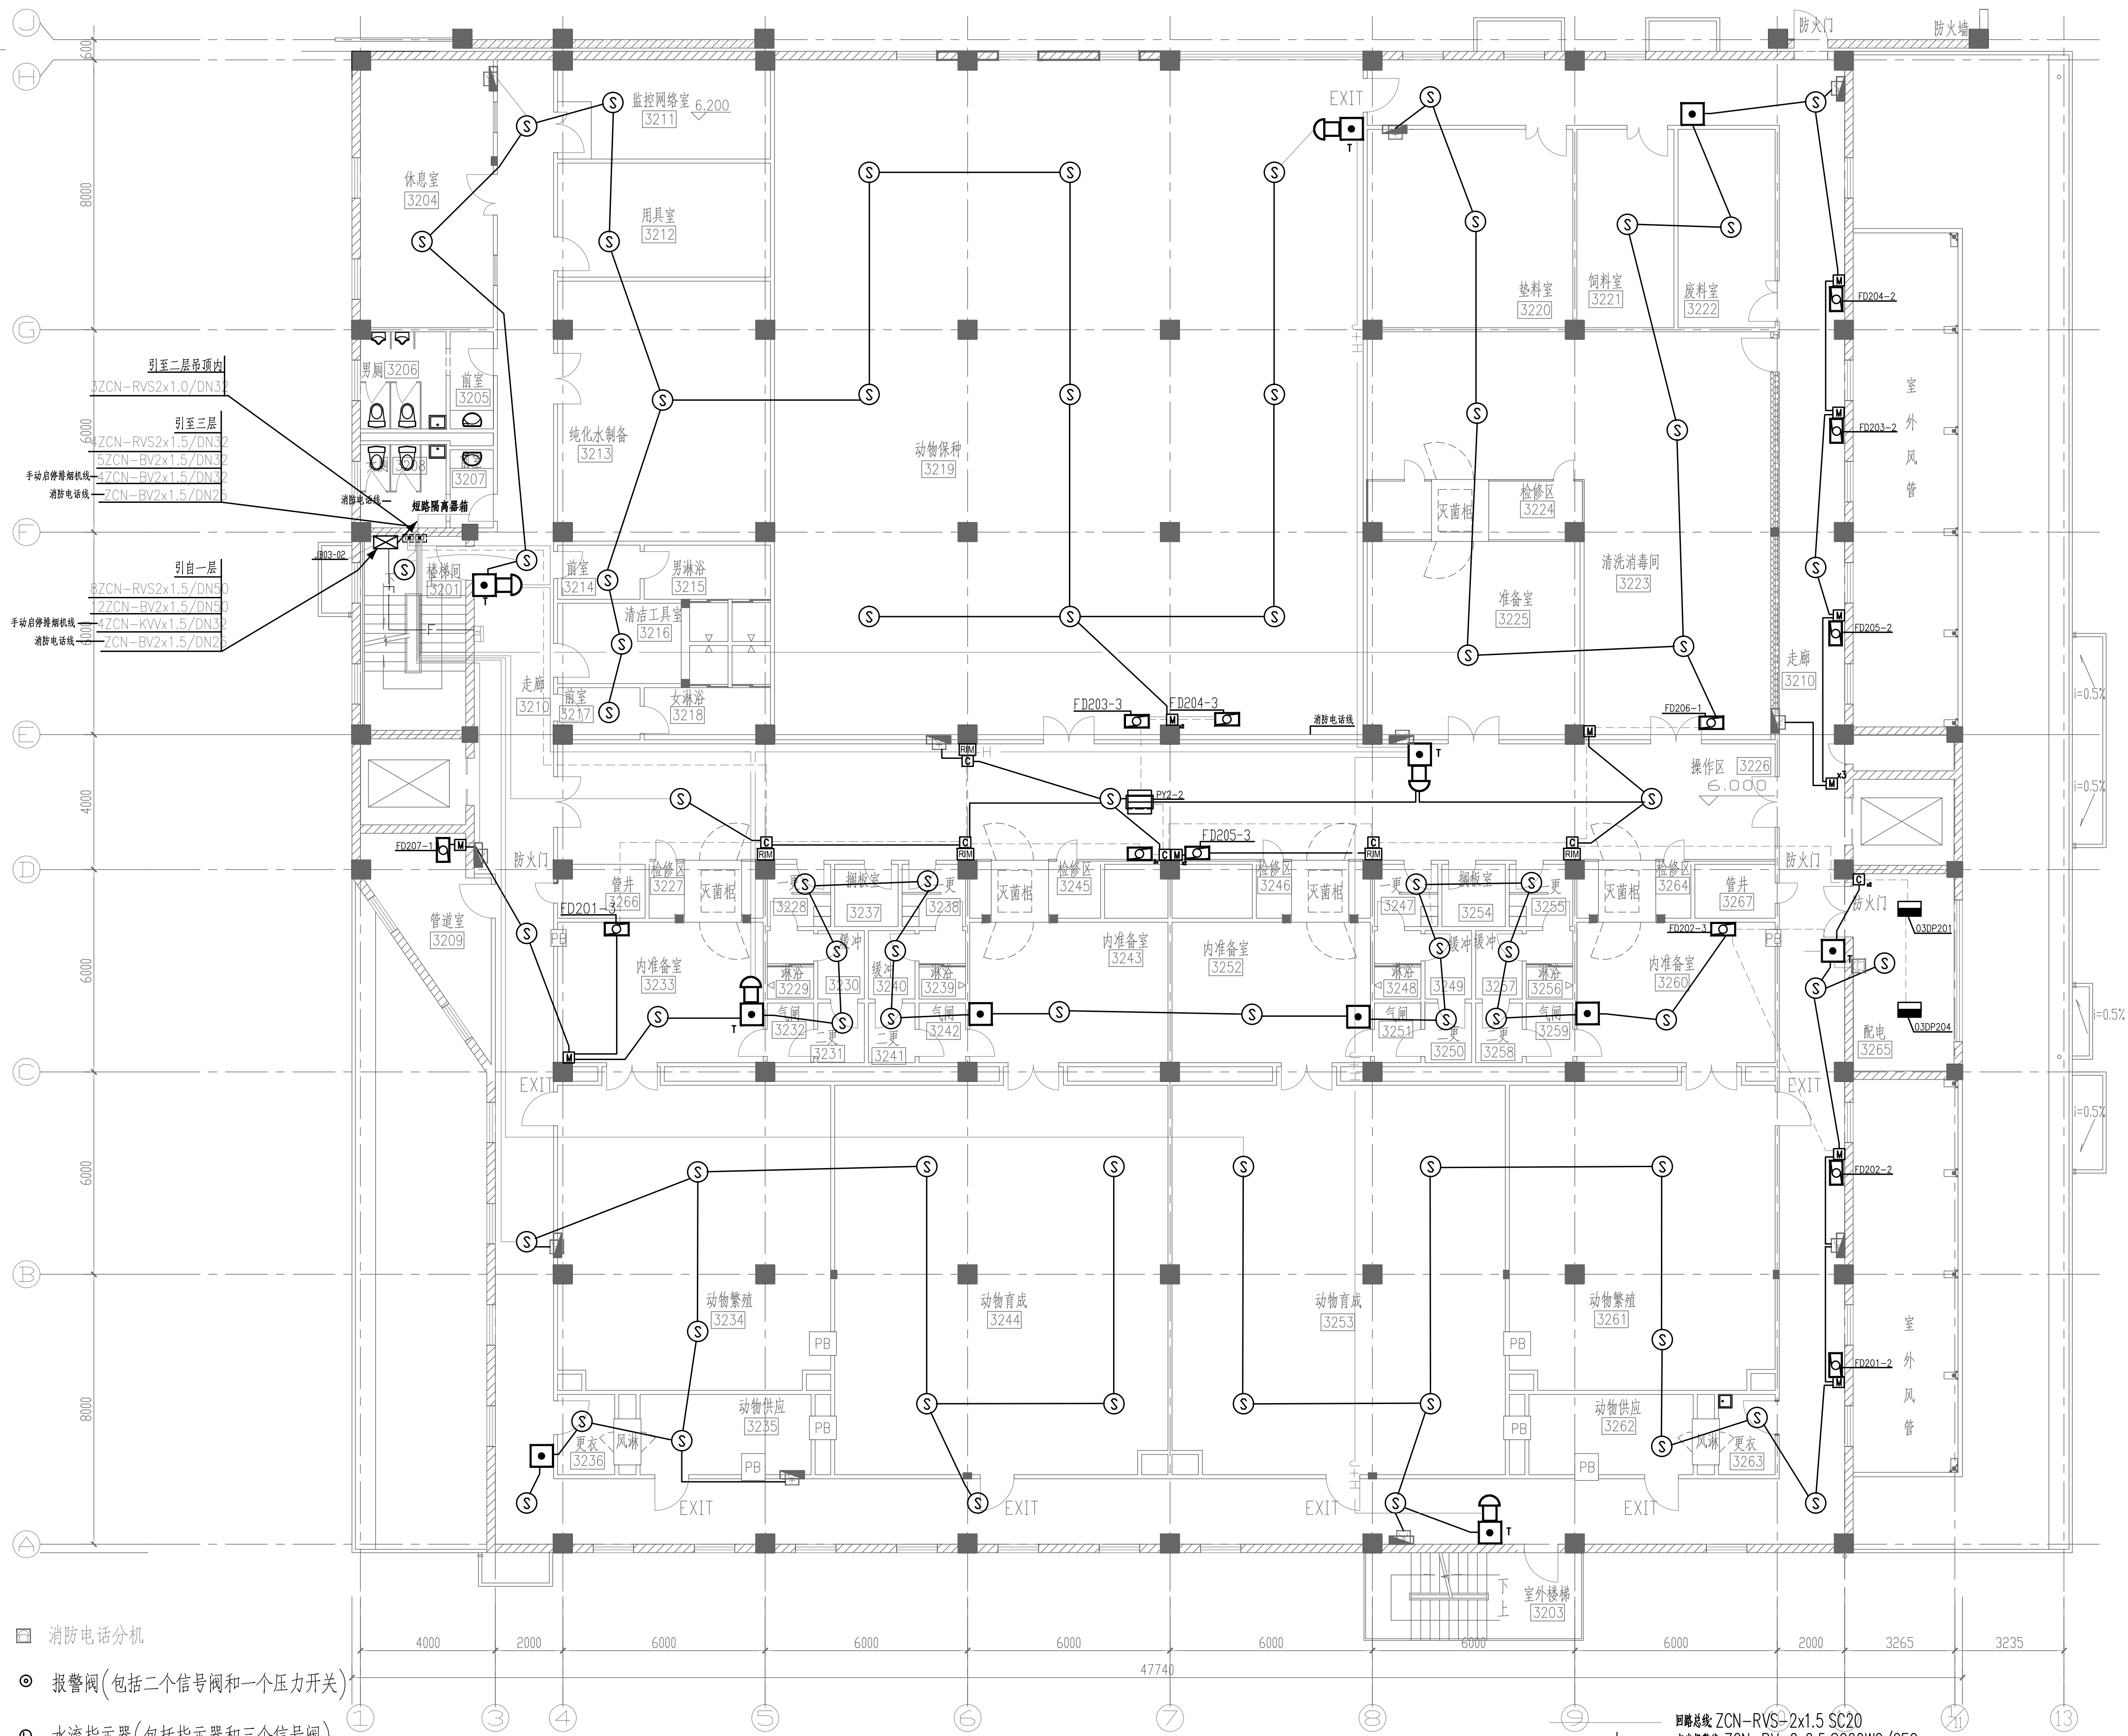

图例:

- 智能感烟探测器
- 手动报警按钮
- 带电话插孔手动报警按钮
- 声光报警器
- 端子箱
- 排烟口
- 防火门

消防电话分机

报警阀(包括两个信号阀和一个压力开关)

水流指示器(包括指示器和三个信号阀)

电气配电柜

读卡器控制模块

输出模块(带反馈信号)

输入模块

未标注表示一根ZCN-RVS2x1.5穿SC20钢管
未标注表示一根ZCN-BV2x2.5穿SC20钢管

二层平面图
标高6.000
1:100

回路总览: ZCN-RVS-2x1.5 SC20
J 声光报警器 ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC
H 消防电话线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC
DC24V电源线 ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC
广播线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC
广播线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC
手动报警按钮 ZCN-KVV-3x1.5 SC32WC/FC
报警信号线: ZCN-RVS-2x1.5 SC20 FC/WC
报警电源线: ZCN-BV-2x2.5

实 名	签 名
项目负责人 张成龙	
专业负责人 聂振宇	
设 计 人 梅春平	
注册(执业)章	
预留章	
出图章	
审图章	
竣工章	
本图未盖出图专用章无效	
铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD	
建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A133020565 风景园林工程设计专项甲级 证书编号: A133020566 市政行业乙级 证书编号: A233020562 公路行业(公路)专业乙级 证书编号: A133020565 城乡规划编制资质乙级 证书编号: (浙)城规编(142041)	
类 别	实 名
审 定	高 露
审 核	聂振宇
校 对	袁 露
会 签	
建 筑	电 气
结 构	暖 通
给 排 水	其 他
建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	动物生产及实验服务楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	二层消防报警平面图
专 业	电 气
阶 段	施 工 图
版 本 号	A
比 例	1: 100
日 期	2025.04
图 号	电施-08