一层消防报警平面图 1:100

标高±0.000

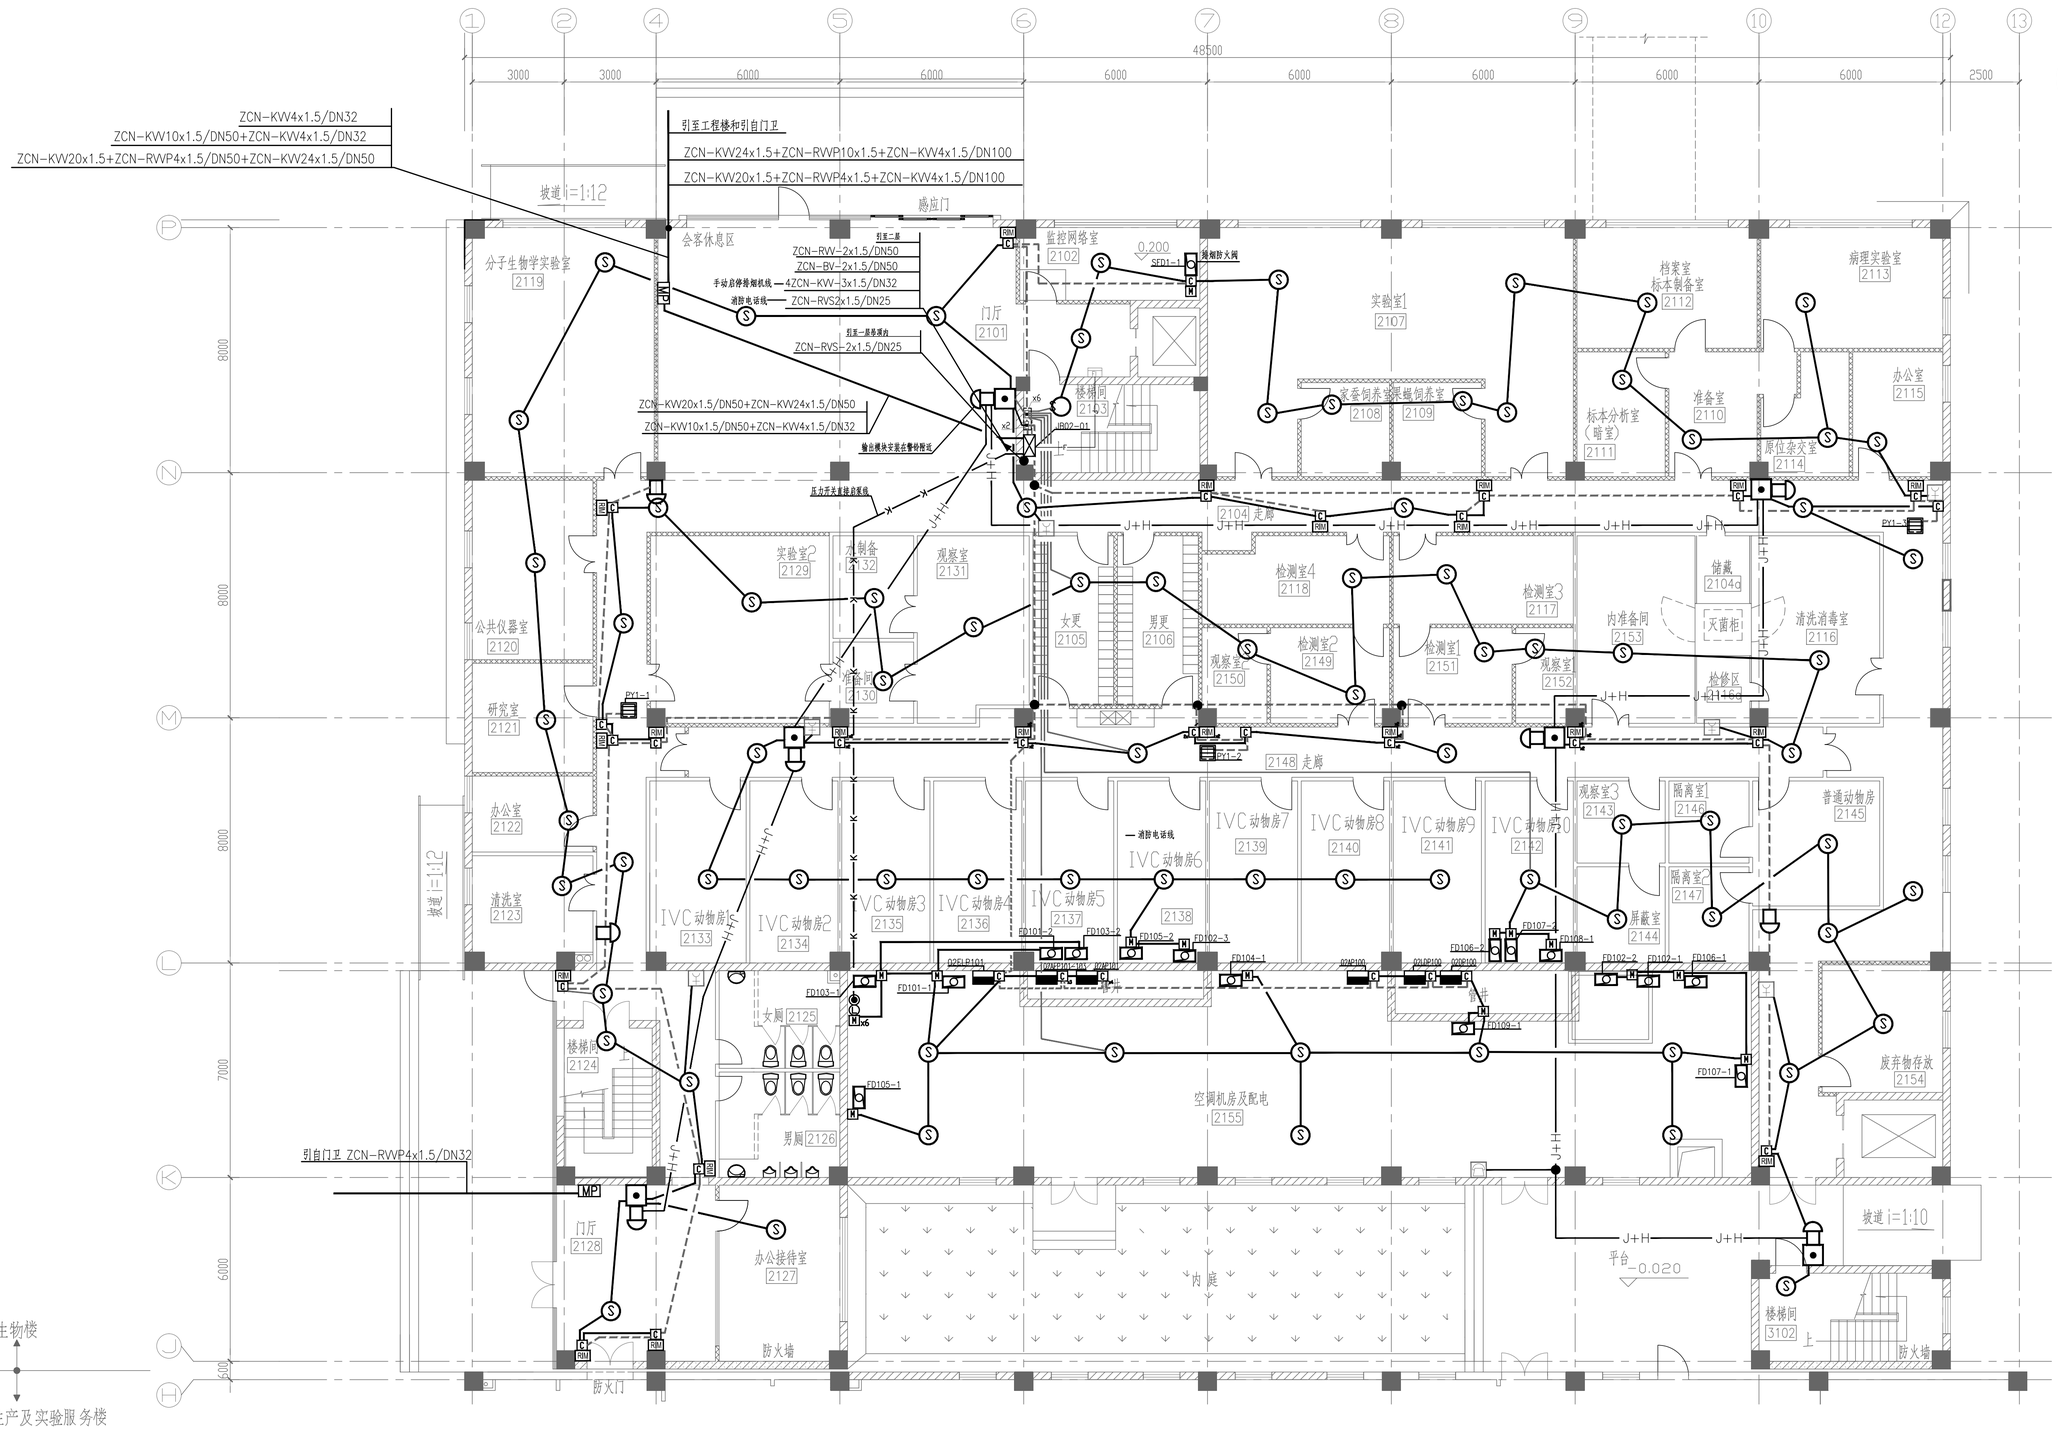

图例：

- 智能感烟探测器
- 带电话插孔手动报警按钮
- 警铃
- 端子箱
- 排烟口
- 防火阀
- 输出模块（带反馈信号）
- 输入模块
- 模拟显示屏
- 消火栓按钮模块
- 消防电话分机
- 报警阀（包括二个信号阀和一个压力开关）
- 水流指示器（包括指示器和三个信号阀）
- 电气配电柜
- 读卡器控制模块

- 回路总线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20
- J 声光报警线 ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC
- H 消防电话线 ZCN-RVS-2X1.5 SC20WC/CEC
- DC24V电源线 ZCN-BV-2x2.5 SC20WC/CEC
- 广播线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20WC/CEC
- nSD 手动控制线1 ZCN-KVV-3x1.5 SC32WC/FC
- F 楼显信号线 ZCN-RVS-2x1.5 SC20 FC/WC
  楼显电源线 ZCN-BV-2x2.5

	实名	签名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设计人	梅春平	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A133020565
市政行业乙级 证书编号：A233020562
公路行业(公路)专业乙级 证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号：[浙]城规编(142091)

类别	实名	签名
审定	江声堂	
审核	江声堂	
校对	章锦丰	
会签		

建筑		电气	
结构		暖通	
给排水		其他	

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	模式生物楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	一层消防报警平面图

专业	电气	比例	1：100
阶段	施工图	日期	2025.04
版本号	A	图号	电施-10