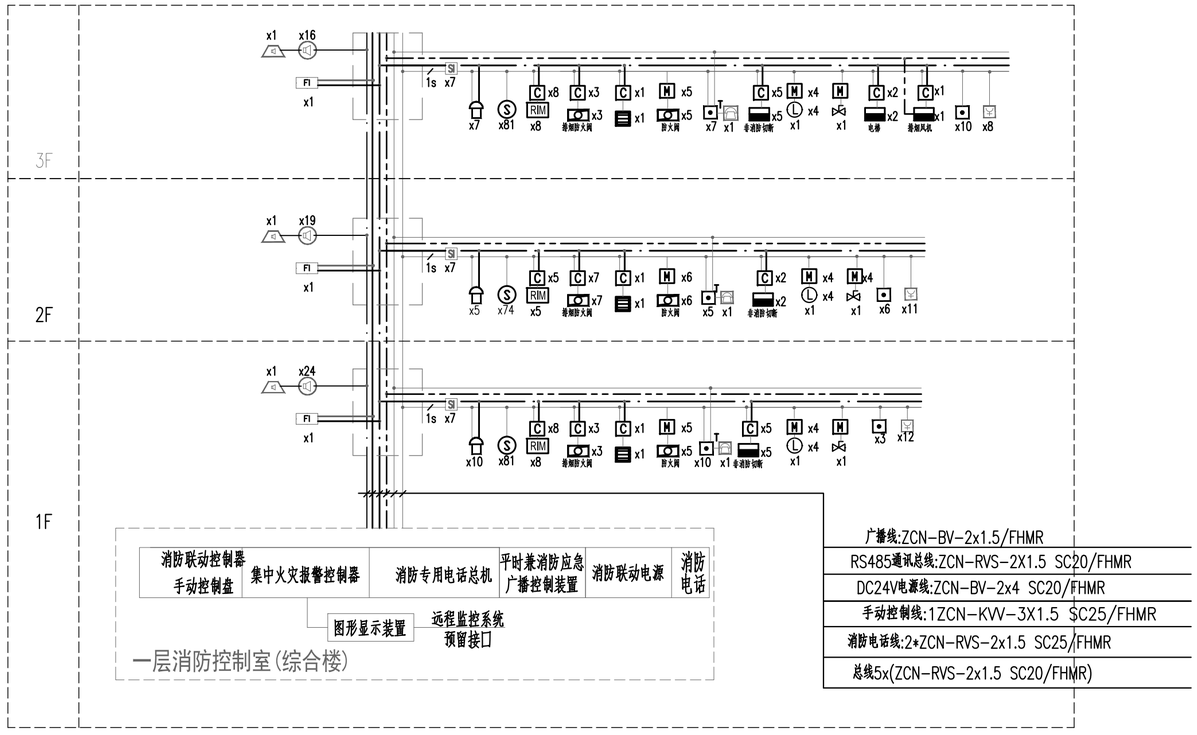

注1,本工程保护对象安装与调试时由生产厂家配合,
2,本系统设计应经消防部门审核认可后方可施工,

序号	图例	名称	序号	图例	名称
0		消防报警主机	18		输入模块
1		智能感烟探测器	19		消火栓按钮
2		手动报警按钮(带电话插孔)	20		吸顶式火警扬声器
3		声光报警器	21		挂壁式火警扬声器
4		报警阀	22		消防电话分机
5		排烟口	23		带电话插孔手动报警按钮
6		防火阀	24		
7		电气配电柜	25		
8	RIM	读卡器控制模块	26		
9		水流指示器	27		
10		输出模块(带反馈信号)	28		

	实名	签名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设计人	梅春平	

注册(执业)章

预留章

出图章

审图章

竣工章

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号:A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号:A133020565
市政行业乙级 证书编号:A233020562
公路行业(公路)专业乙级 证书编号:A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号:[浙]城规编(142091)

类别	实名	签名
审定	高霞	
审核	聂振宇	
校对	袁鹰	
会签		

建筑		电气	
结构		暖通	
给排水		其他	

建设单位	上海实验动物研究中心		
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新		
子项名称	动物生产及实验服务楼		
工程编号			
子项编号			
图纸名称	火灾自动报警系统图		
专业	电气	比例	1:100
阶段	施工图	日期	2025.04
版本号	A	图号	电施-06

A2