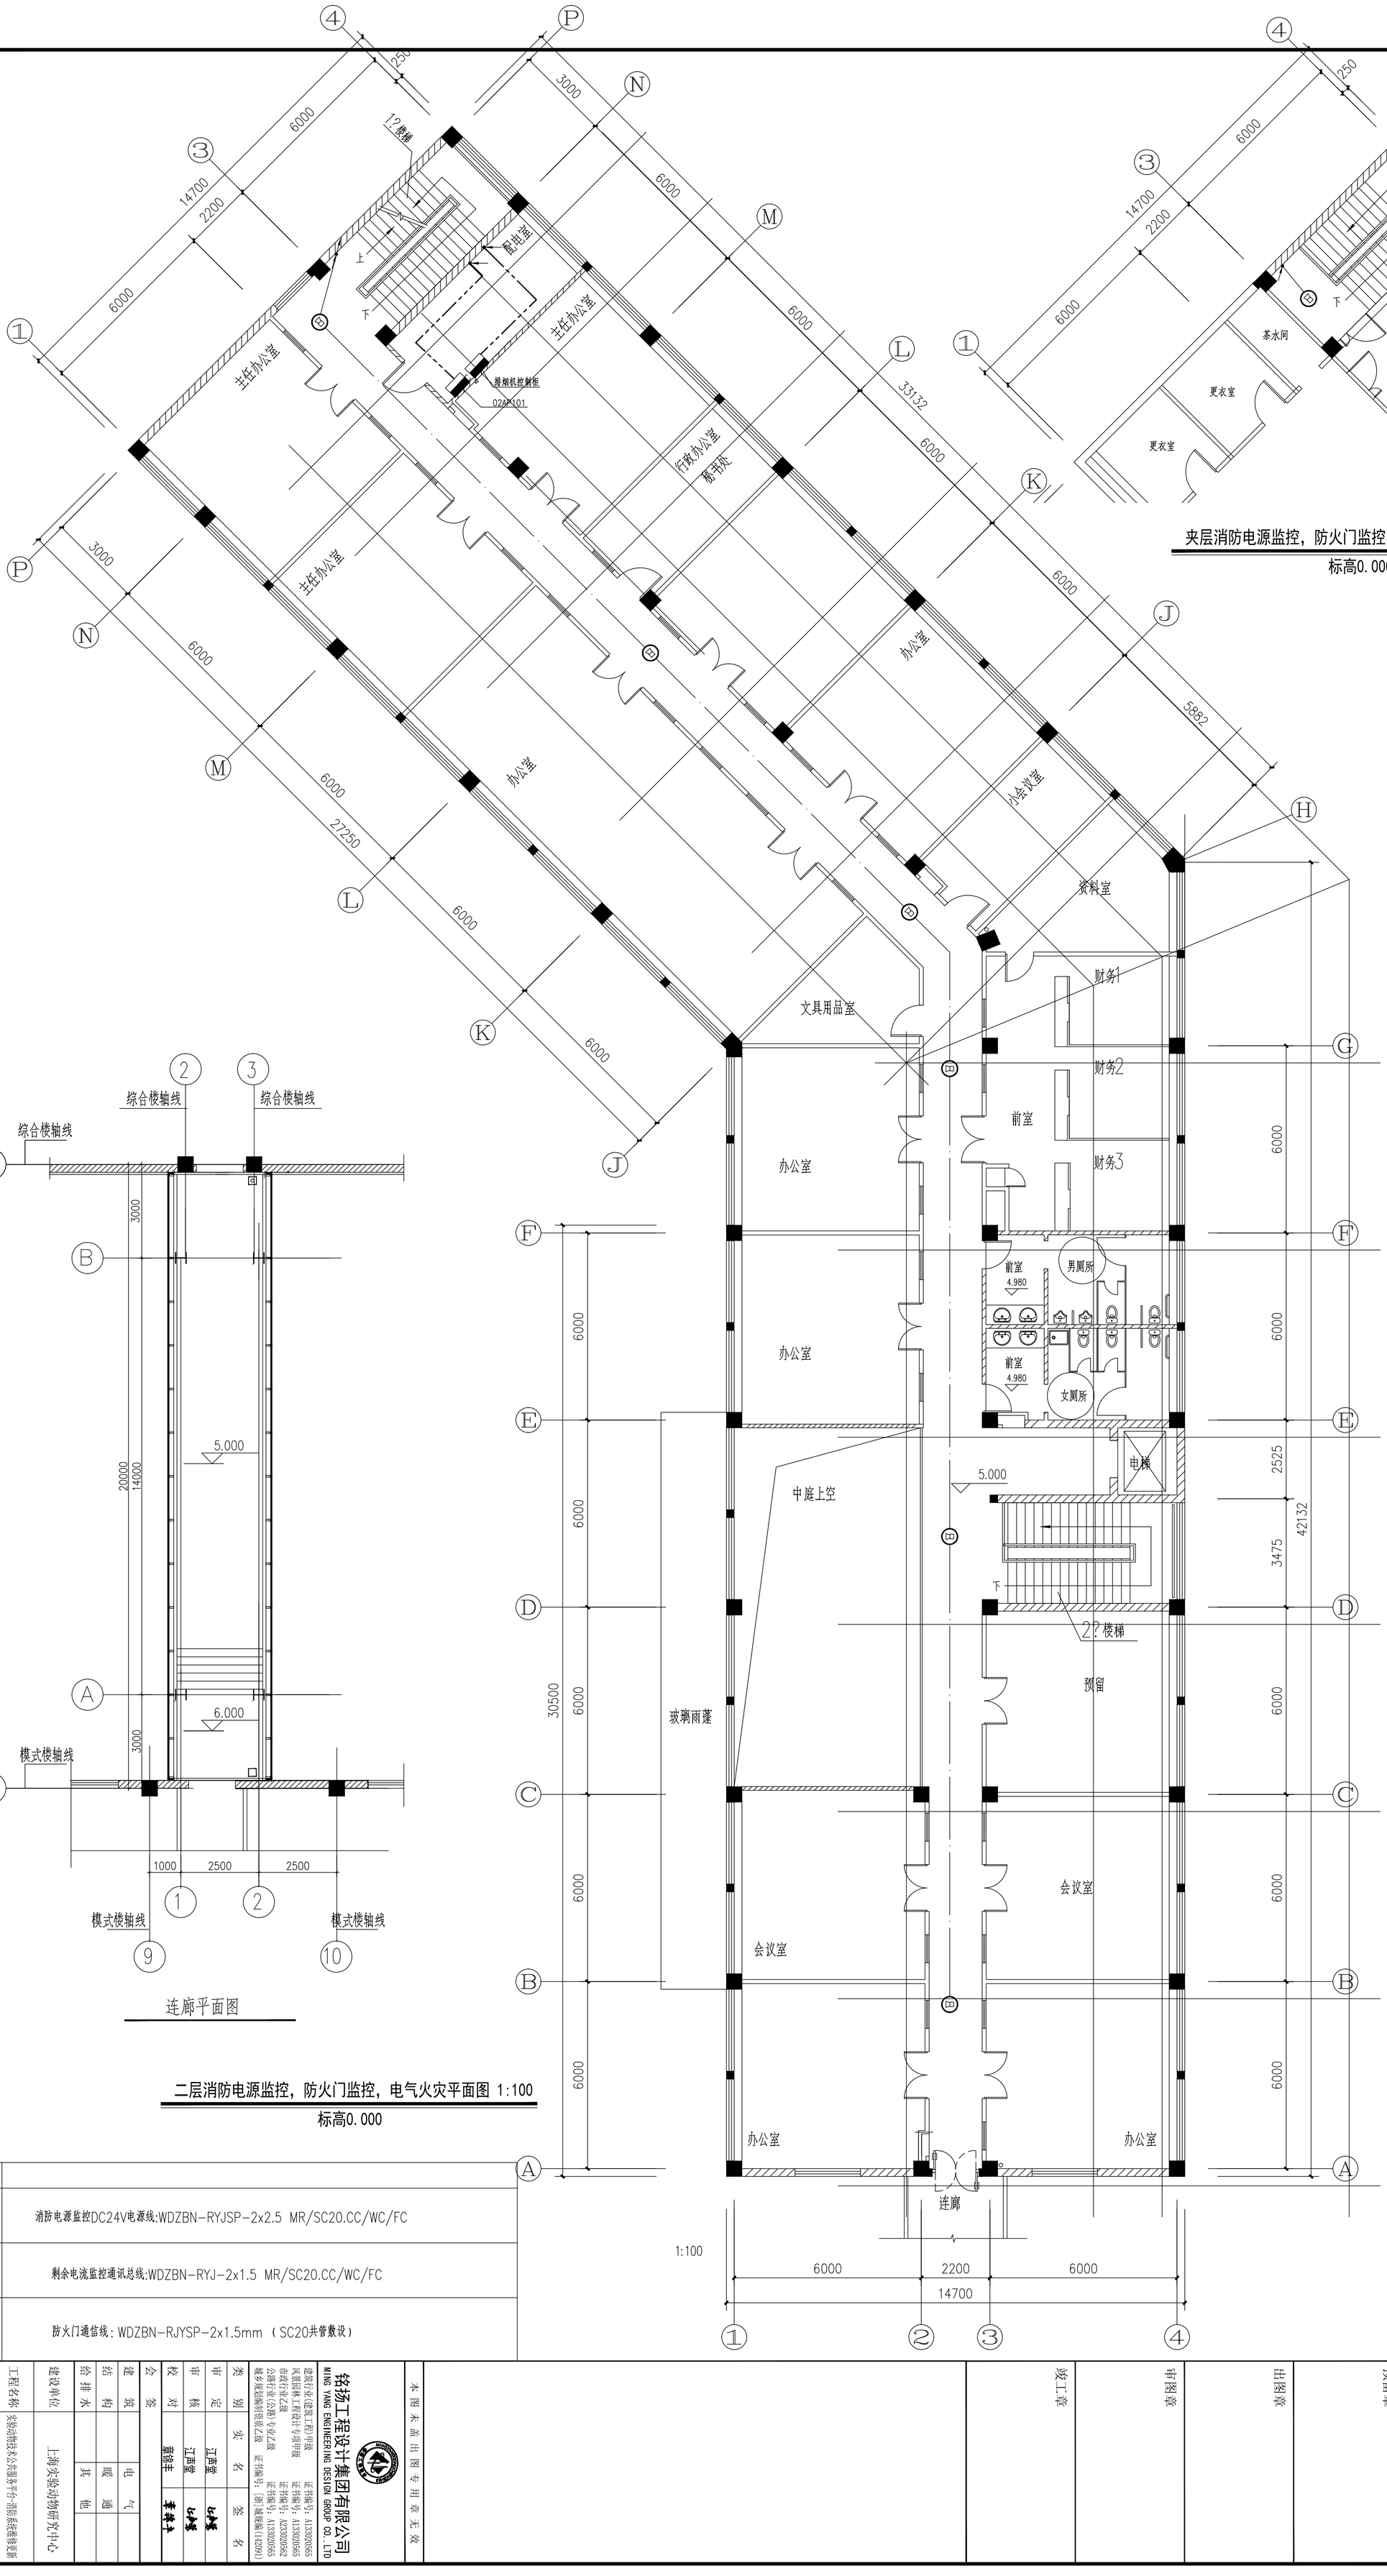

夹层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图 1:100

标高0.000

连廊平面图

二层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图 1:100

标高0.000

线型图例说明	
—·—·—	消防电源监控DC24V电源线:WDZBN-RYJSP-2x2.5 MR/SC20.CC/WC/FC
—·—·—	剩余电流监控通讯总线:WDZBN-RYJ-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC
————	防火门通信线：WDZBN-RJYSP-2x1.5mm （SC20共管敷设）

项目负责人	段敬阳
专业负责人	段敬阳
设 计 人	梅春平
注册（执业）章	
预留章	
出图章	
审图章	
竣工章	

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级 证书编号：A133020565
市政行业乙级 证书编号：A233020562
公路行业(公路)专业乙级 证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级 证书编号：[浙]城规编(14209)

类别	实名	签名
审定	江声堂	
审核	江声堂	
校对	章锦丰	
会签		
建筑	电气	
结构	暖通	
给排水	其他	

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	综合楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	一层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图
专业	电气
阶段	施工图
版本号	A
比例	1：100
日期	2025.02
图号	电施-04