模式生物楼

动物生产及实验服务楼

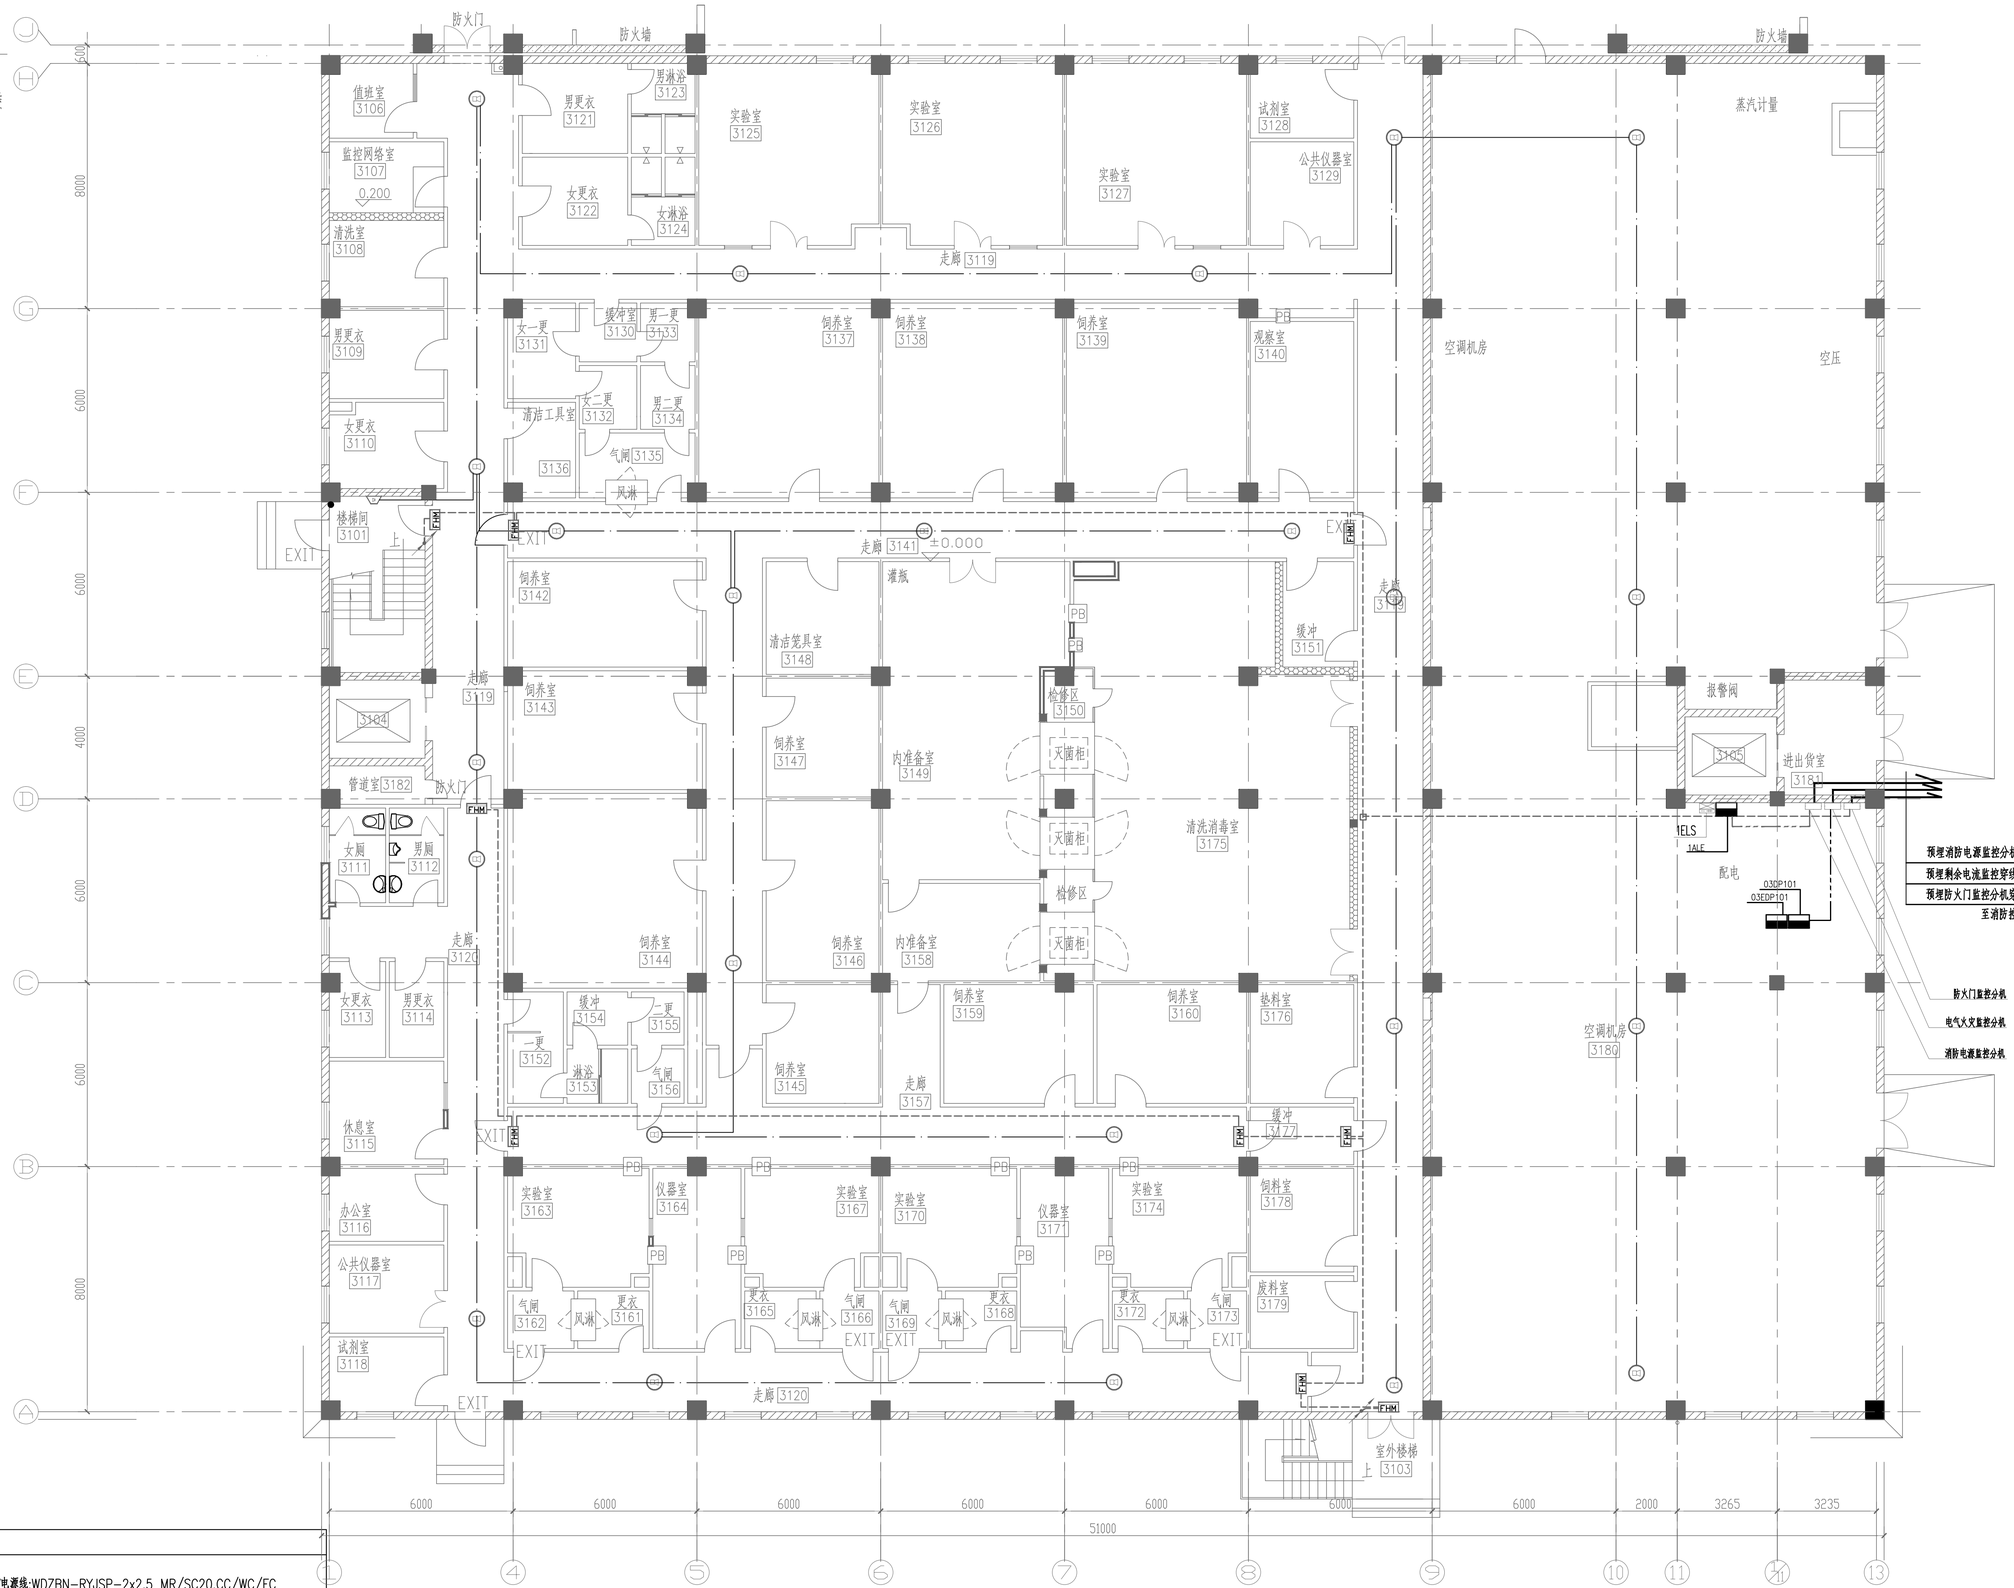

预埋消防电源监控分机穿线管：SC25FC

预埋剩余电流监控穿线管：SC25FC

预埋防火门监控分机穿线管：2*SC25FC

线型图例说明	
—·—·—	消防电源监控DC24V电源线:WDZBN-RYJSP-2x2.5 MR/SC20.CC/WC/FC
—··—··—	剩余电流监控通讯总线:WDZBN-RYJ-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC
—— —— ——	防火门通信线：WDZBN-RYJSP-2x1.5 MR/SC20.CC/WC/FC

一层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图 1:100

标高±0.000

	实名	签名
项目负责人	张成龙	
专业负责人	聂振宇	
设计人	梅春平	

注册（执业）章

预留章

出图章

审图章

竣工章

本图未盖出图专用章无效

铭扬工程设计集团有限公司
MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO.,LTD

建筑行业(建筑工程)甲级		证书编号：A133020565
风景园林工程设计专项甲级		证书编号：A133020565
市政行业乙级		证书编号：A233020562
公路行业(公路)专业乙级		证书编号：A133020565
城乡规划编制资质乙级		证书编号：[浙]城规编(142091)

类别	实名	签名
审定	高霞	
审核	聂振宇	
校对	袁鹰	
会签		

建筑		电气	
结构		暖通	
给排水		其他	

建设单位	上海实验动物研究中心
工程名称	实验动物技术公共服务平台-消防系统维修更新
子项名称	动物生产及实验服务楼
工程编号	
子项编号	
图纸名称	一层消防电源监控，防火门监控，电气火灾平面图

专业	电气	比例	1：100
阶段	施工图	日期	2025.04
版本号	A	图号	电施-03