



人行道内侧有树池的行进盲道设置

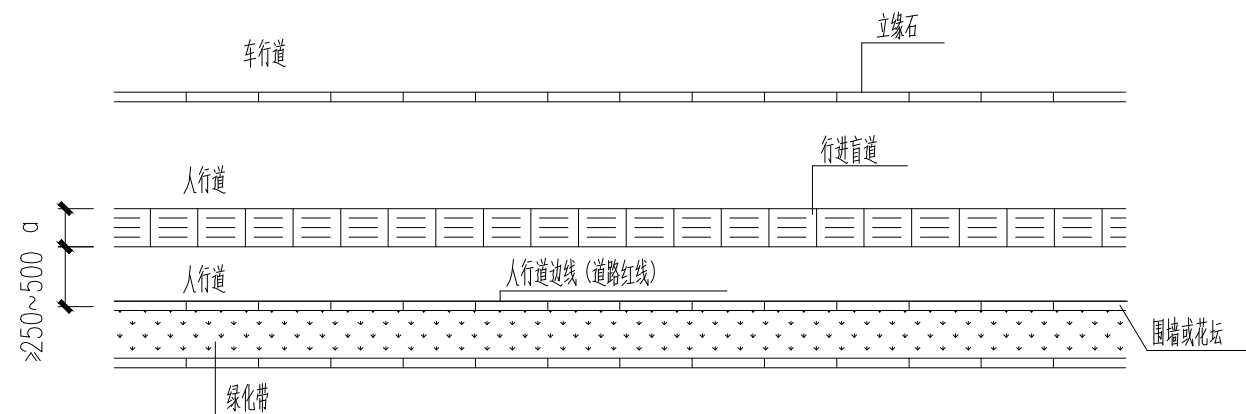


人行道外侧有围墙或绿化带的行进盲道设置


注：1. 单位：mm。
2. a 为行进盲道宽度，本工程取300mm。
3. 人行道成弧线形路线时，行进盲道宜与人行道走向基本一致，并根据实际情况选用折线形或弧线形行进盲道。

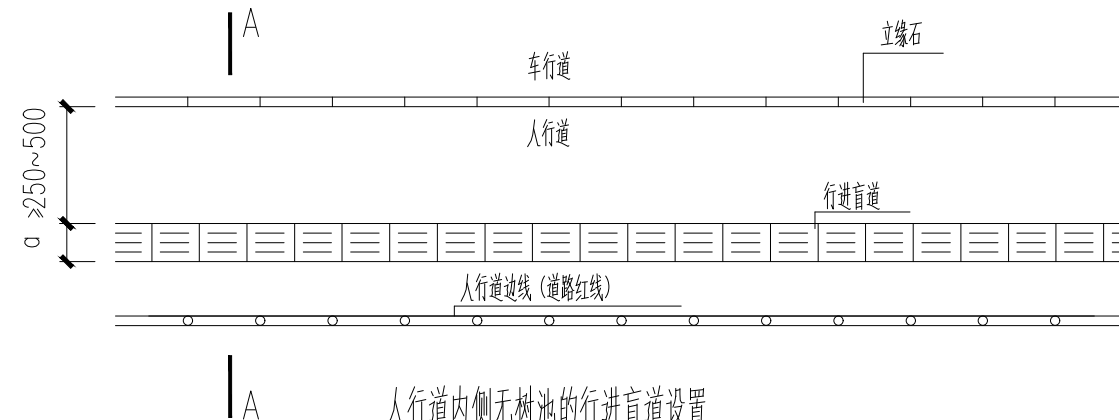


人行道内侧无树池的行进盲道设置

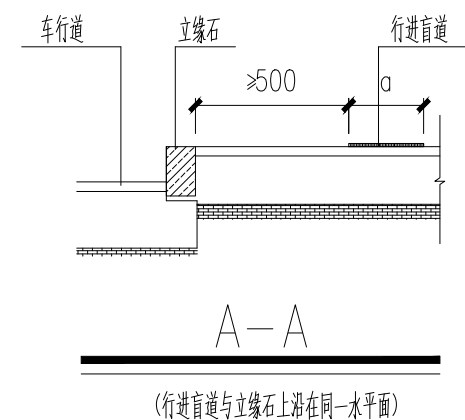

(行进盲道与立缘石上沿在同一水平面)

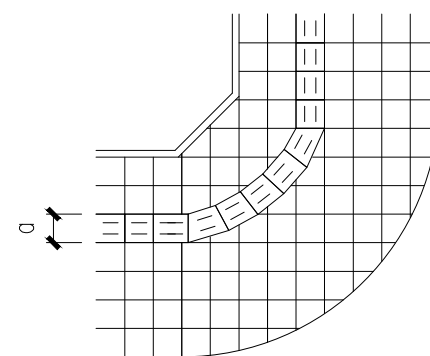

不过街转弯处弧线形行进盲道

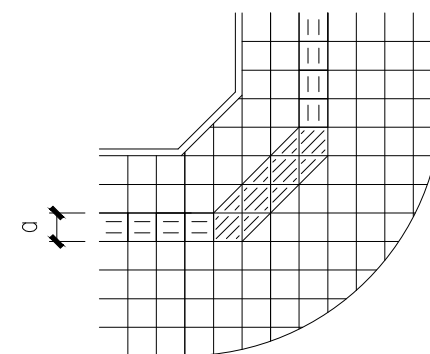

不过街转弯处折线形行进盲道

图 编 号 A3	单 位 出 图 专 用 章	注 册 专 用 章	<div>上海江南建筑设计院(集团)有限公司</div> <div>SHANGHAI JIANGNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.</div>						工程名称	2025年懿行路（三彩路—浦星公路）大中修工程					
			审 定			专业负责人	金叶玲	金叶玲	项目名称		设计编号	25-DQ99-18			
			审 核		夏万国	校 对 人	金叶玲	金叶玲	图 名	盲道设计大样图二	比 例	如图			
			项目负责人		肖飞	设 计 人	张忆恩	张忆恩			日 期	2025.03			
			图							工程设计证书编号: A231002340		图 号	DL	18	版 别