
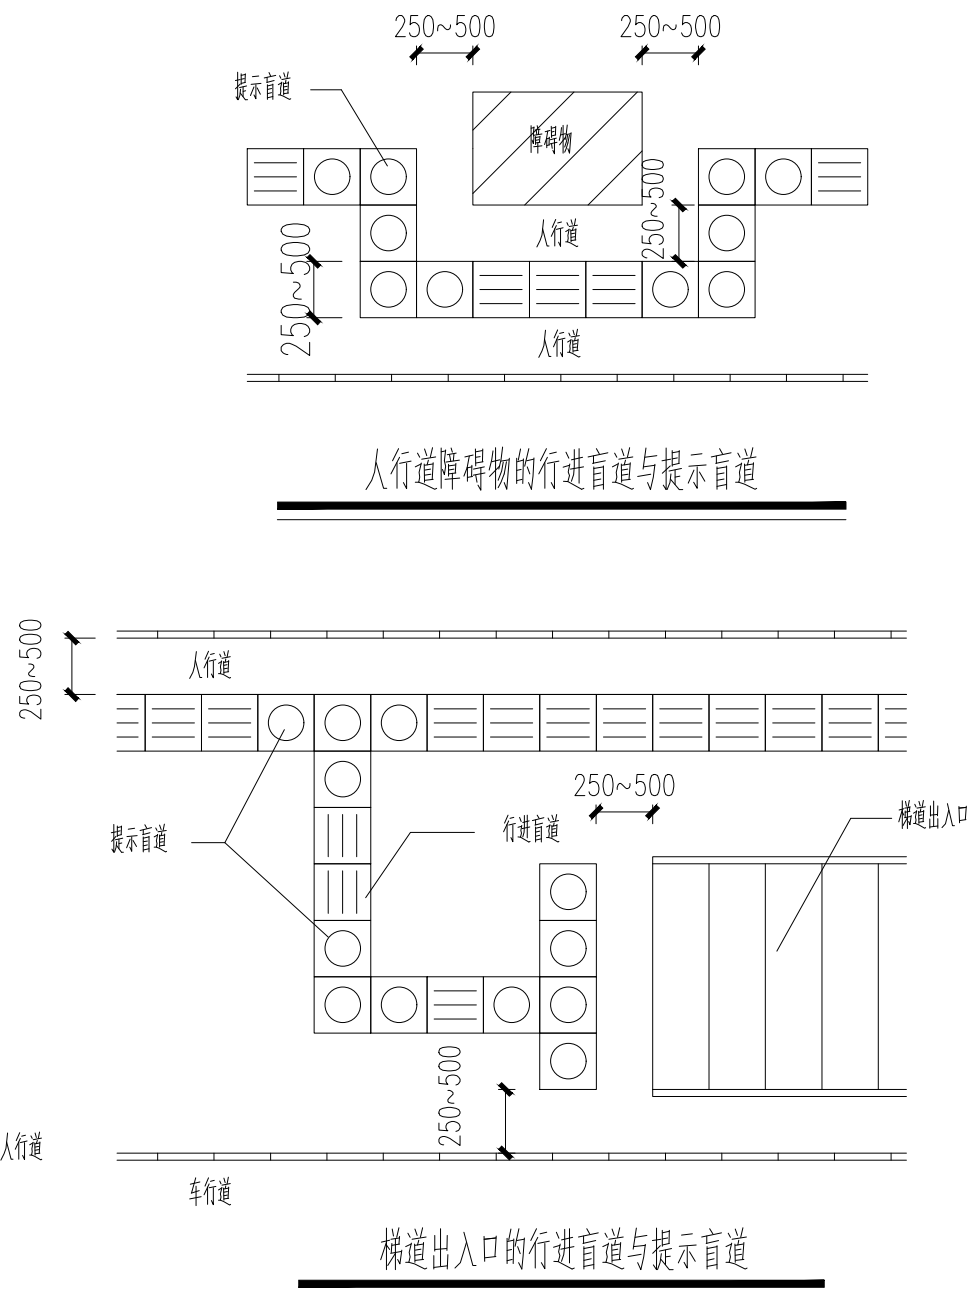
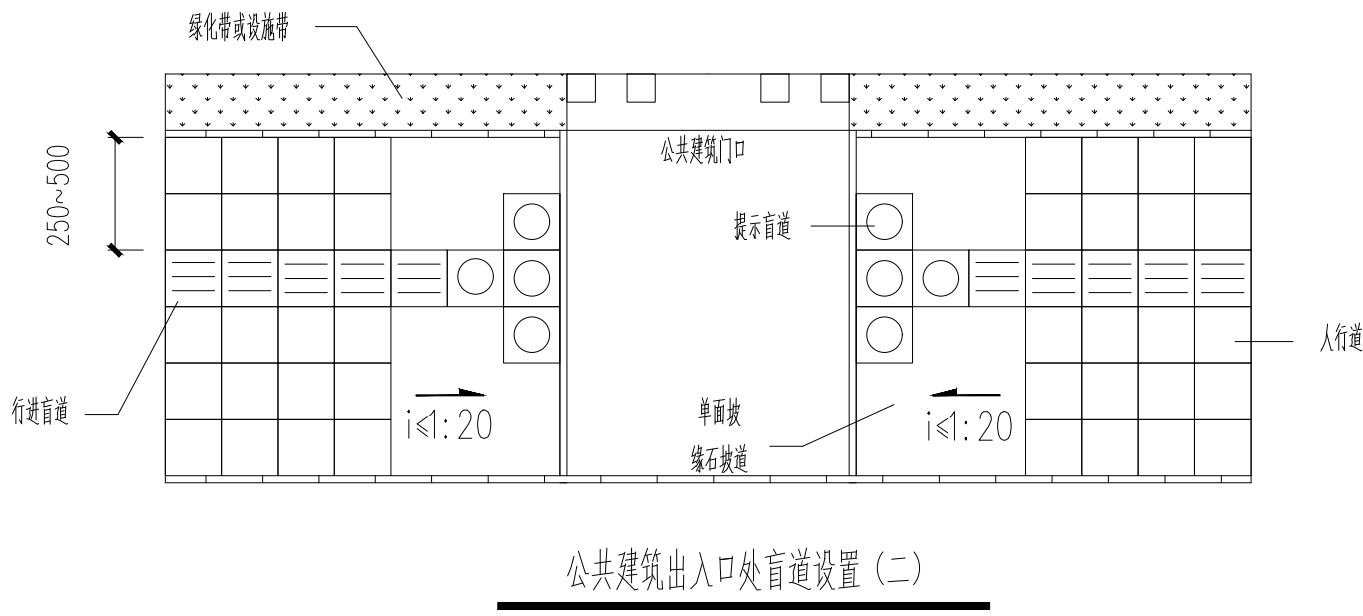


单 位 出 图 专 用 章		注 册 专 用 章		<div>上海江南建筑设计院(集团)有限公司</div> <div>SHANGHAI JIANGNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.</div>					工程名称		2025年颍行路（三彩路—浦星公路）大中修工程														
A3 图 框							项目名称					设计编号		25—DQ99—18											
							图 名		盲道设计大样图四		比 例		如图												
											日 期		2025.03												
项目负责人					肖飞		设 计 人		 张忆旻		张忆旻		工程设计证书编号: A231002340			图 号		DL		20		版 别			

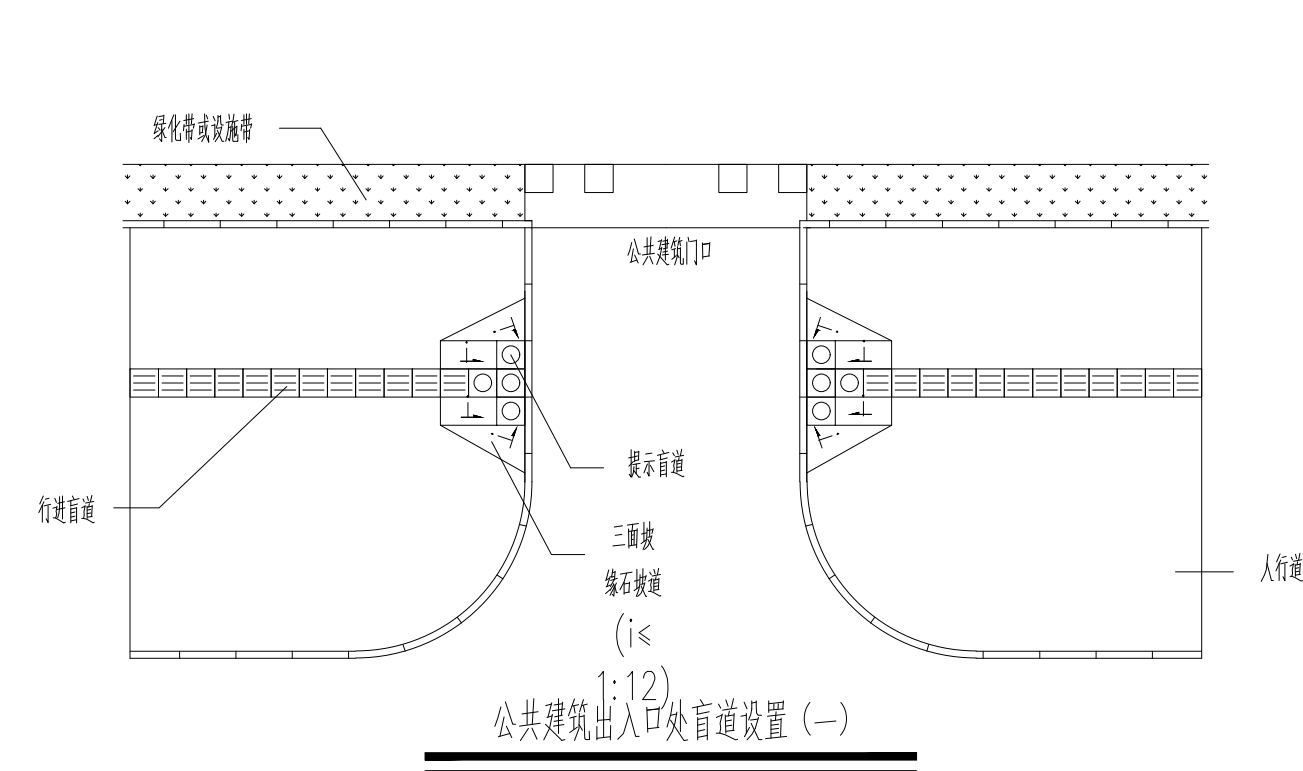

- 注: 1. 单位: mm。
2. 人行道中有台阶、坡道和障碍物时, 应在距250mm~500mm处设置提示盲道。
3. 当障碍物为铺砖窨井盖时, 须在窨井盖上沿行进盲道铺设盲道砖。
4. 出入口处提示盲道宽度应与出入口宽度相对应。