暖通

电气

给排水

结构

建筑

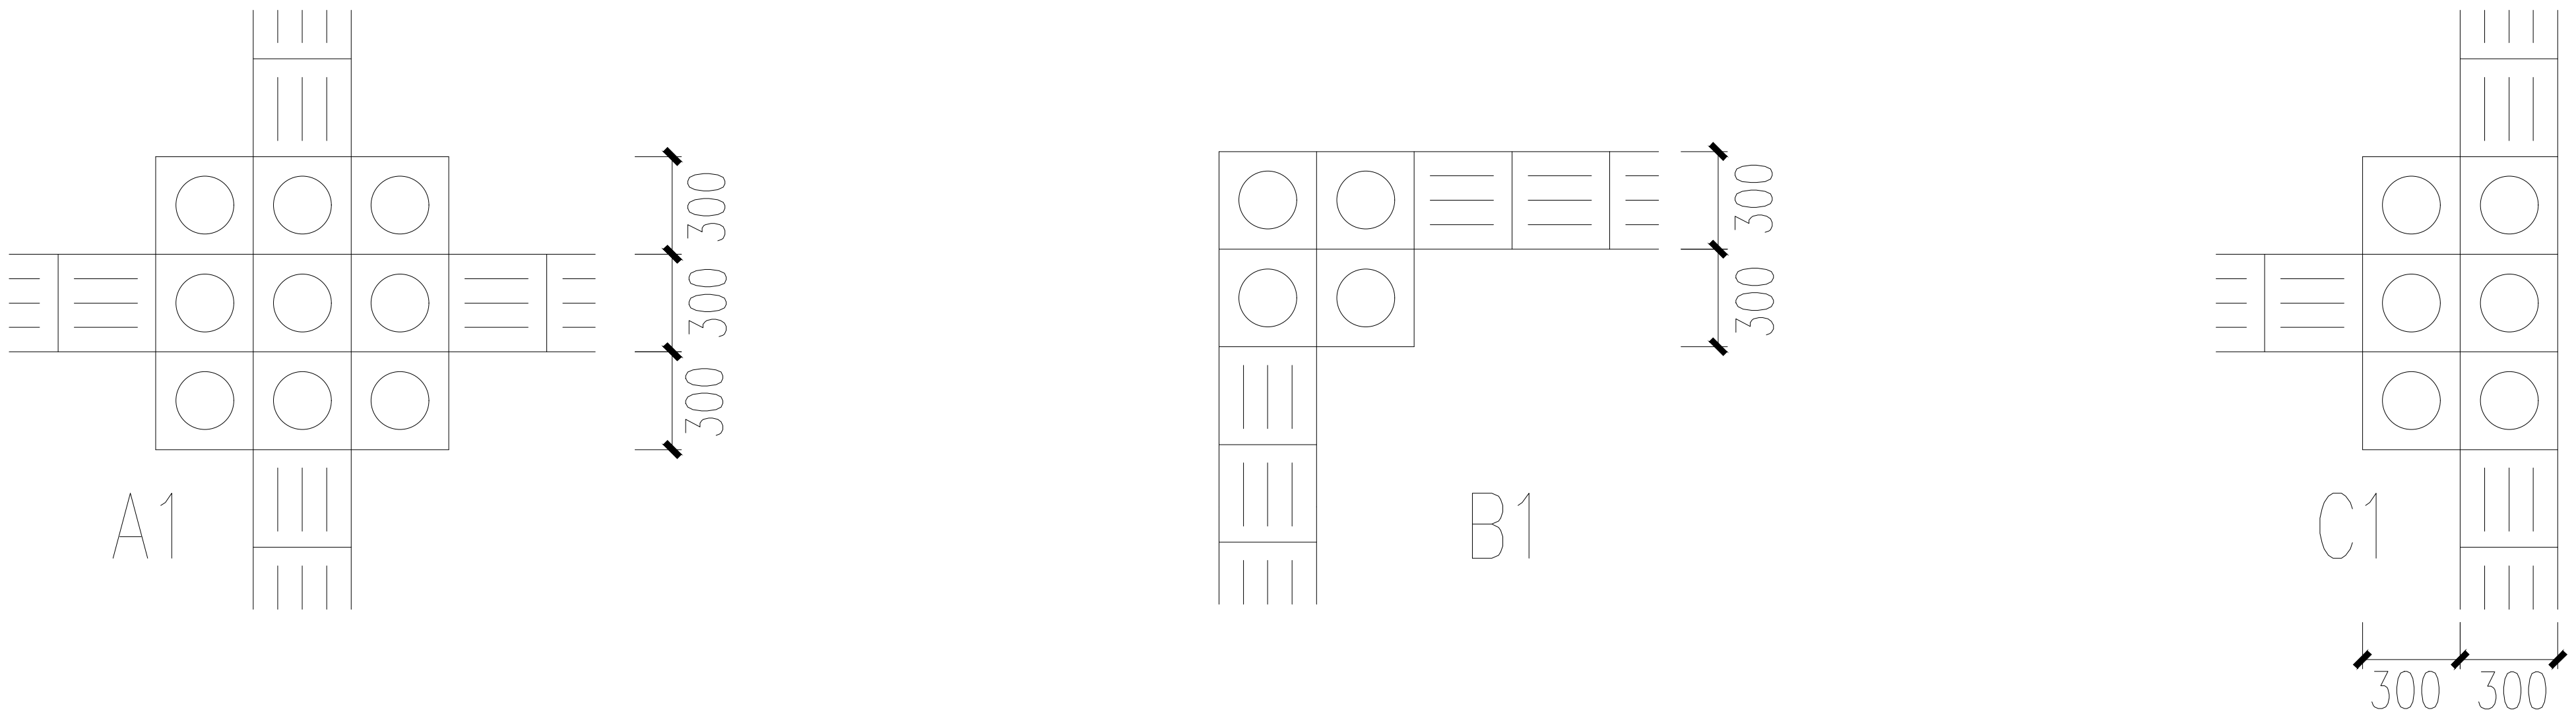

300宽行进盲道交叉处提示盲道

注：1. 单位：mm。

2. ☰ 为行进盲道宽度，○ 为提示盲道；

3. 当盲道宽度≤300mm时，提示盲道的宽度应大于行进盲道的宽度。

4. 当规格不同的行进盲道相交时，应通过拼接提示盲道砖进行过渡；必要时，可调整过渡区提示盲道砖尺寸。

单位出图专用章	注册专用章

上海江南建筑设计院（集团）有限公司
SHANGHAI JIANGNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

工程总称	2025年懿行路（三彩路—浦星公路）大中修工程									
项目名称			设计编号	25-DQ99-18						
审定			专业负责人	全叶玲	全叶玲	图名	盲道设计大样图三	比例	如图	
审核	夏万国	夏万国	校对人	全叶玲	全叶玲			日期	2025.03	
项目负责人	肖飞	肖飞	设计人	张忆旻	张忆旻	工程设计证书编号：A231002340		图号	DL 19	版别

图幅 A3