


专业负责人	审核	设计	制图	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名

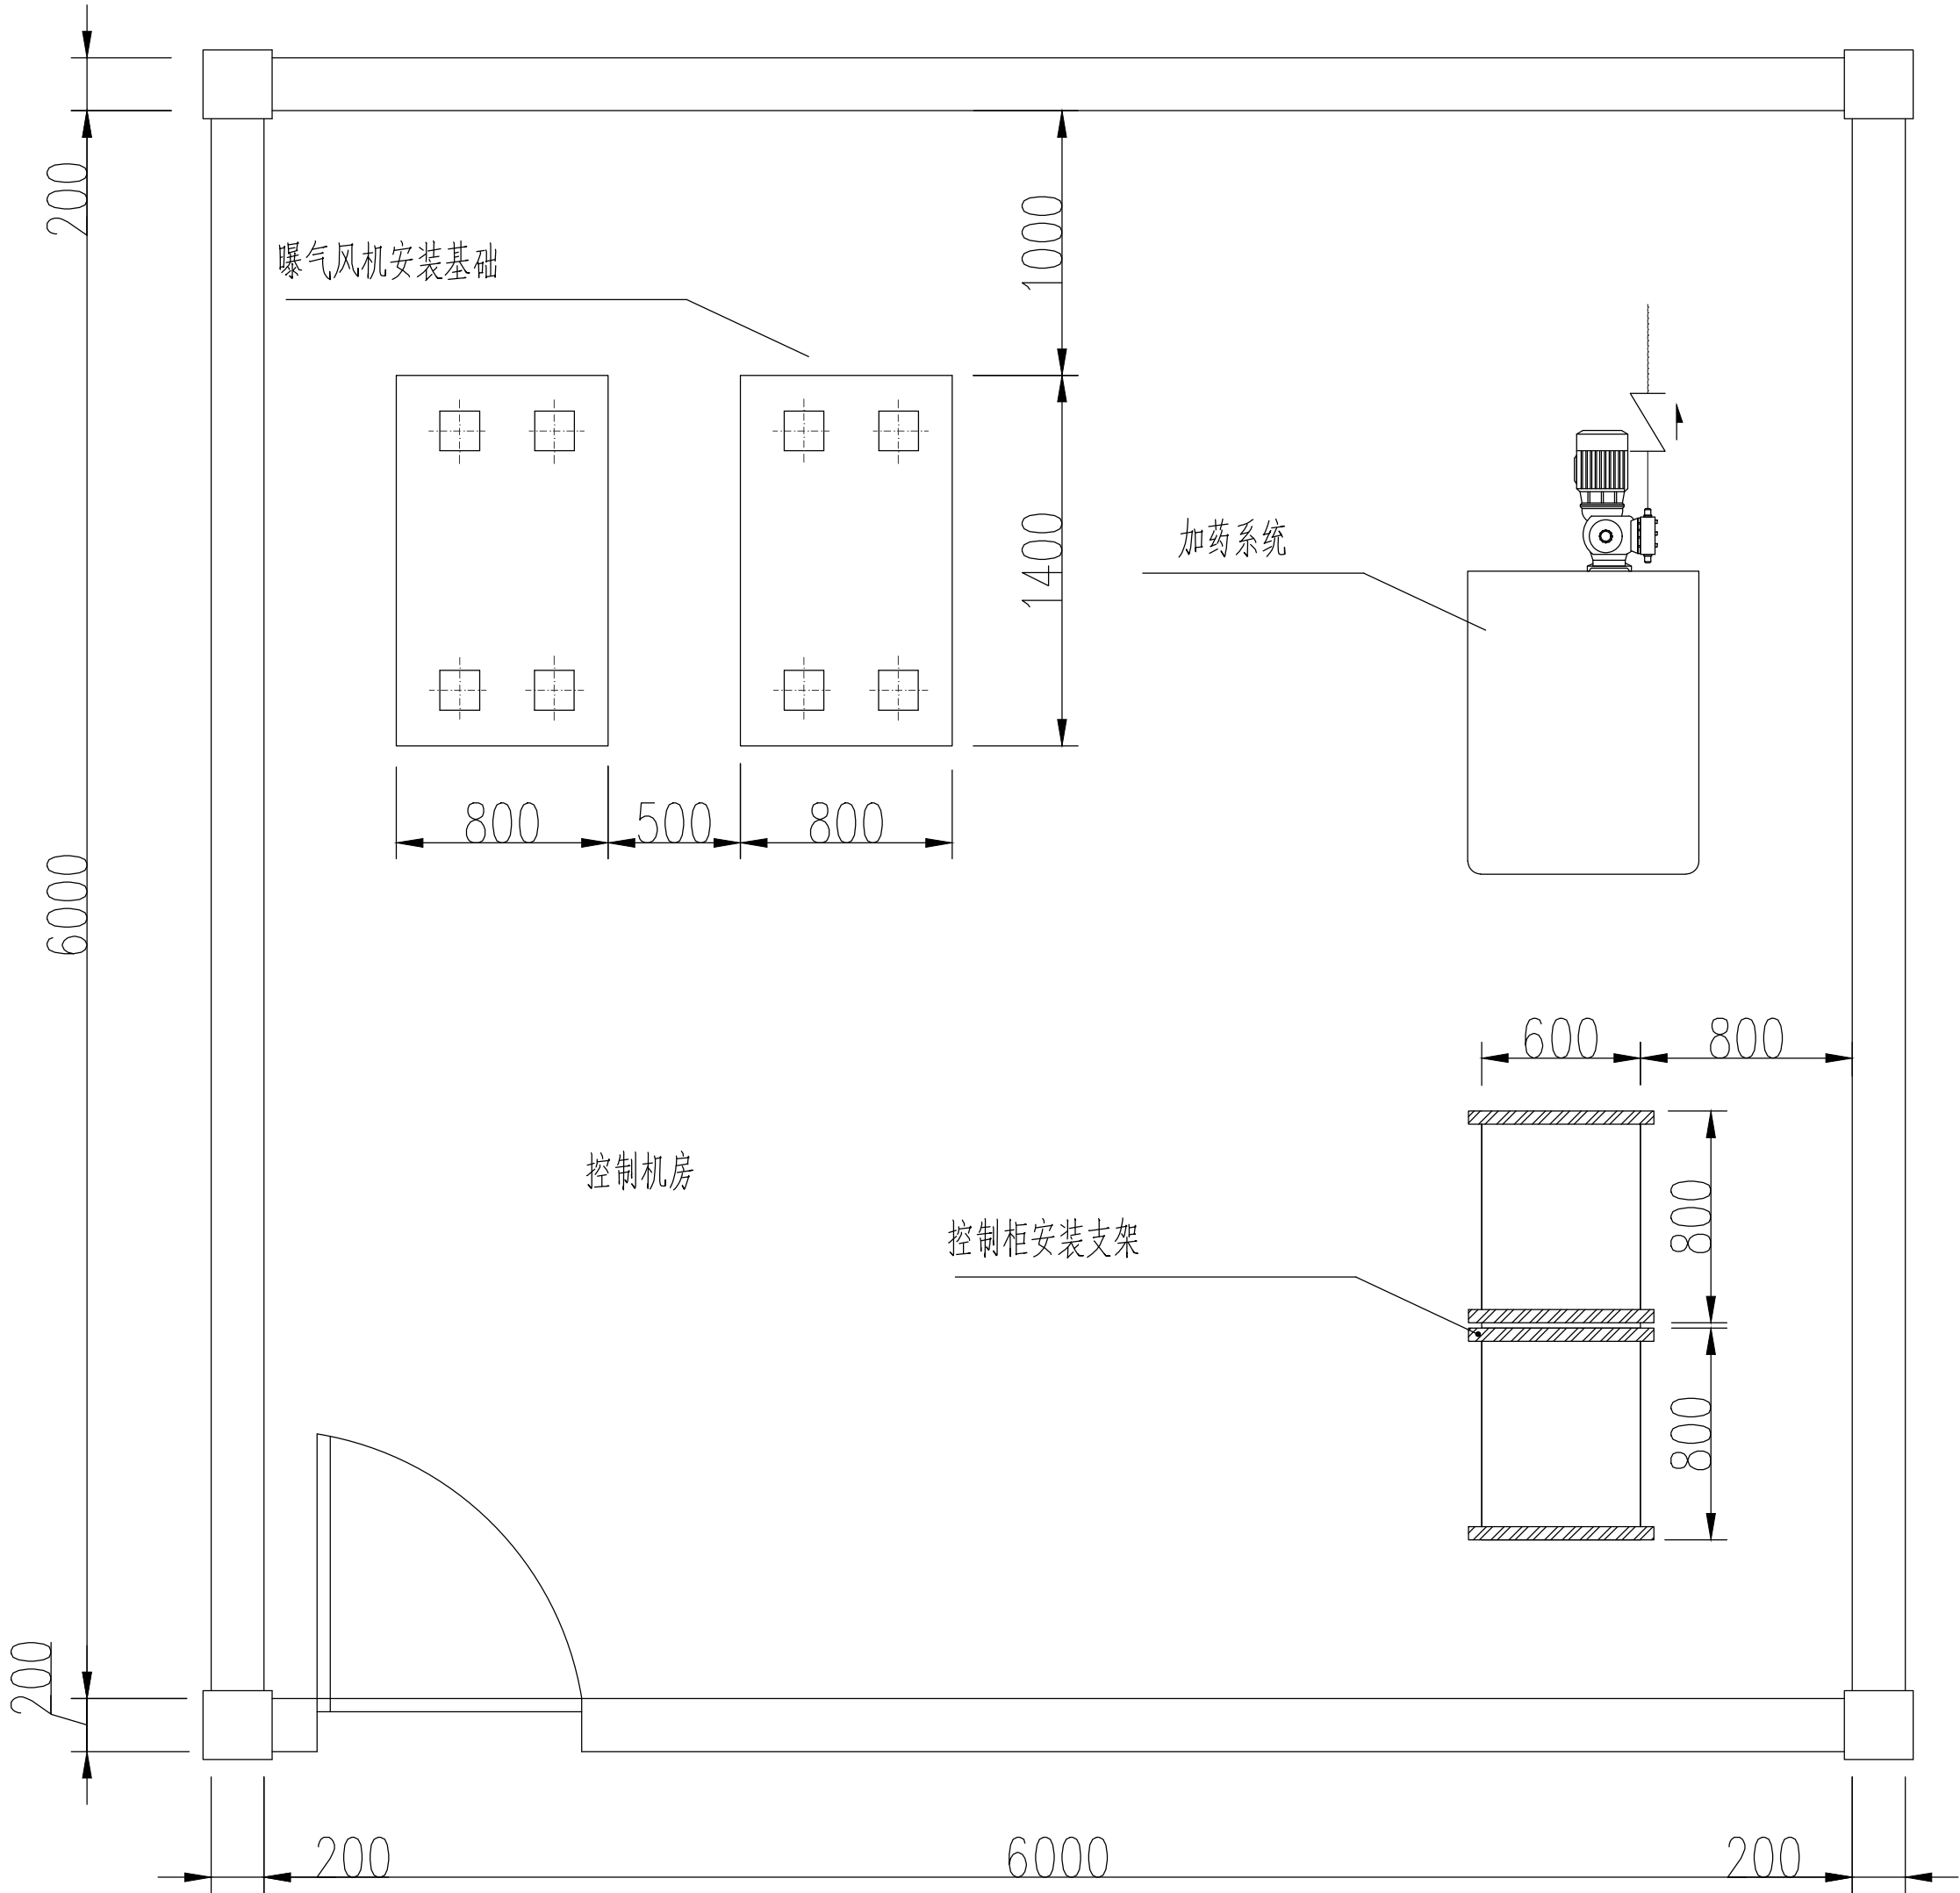

基础图

备注:

- 1. 需现场提供16平方的三相四线电缆线接入电控柜中，功率为18KW~20KW
- 2. 水泵和风机接线则根据现场施工进度由我方进行安装接驳；
- 3. 本图仅供示意，实际情况可根据现场情况协调
- 4. 需现场提供自来水及龙头一个。

					建设单位		专 业	设 备	个 人 执 业 专 用 章		单 位 出 图 专 用 章
					项目名称	上海精卫中心一8T/d污水处	比 例				
审 定			专业负责		工程名称	上海精卫中心一8T/d污水处	设计阶段	施工图			
审 核			校 对		图 名	风机房设备布置示意图	日 期	2024.01			
项目负责			设 计		工程编号	K16019	版 别	A			
项目经理			制 图		子项编号		图 号				