




暖通 / 日期 Heating / Date	给排水 / 日期 Plumbing / Date	电气 / 日期 Electrical / Date	结构 / 日期 Structure / Date	专业 / 日期 Specialty / Date
暖通 / 日期 Heating / Date	给排水 / 日期 Plumbing / Date	电气 / 日期 Electrical / Date	结构 / 日期 Structure / Date	专业 / 日期 Specialty / Date

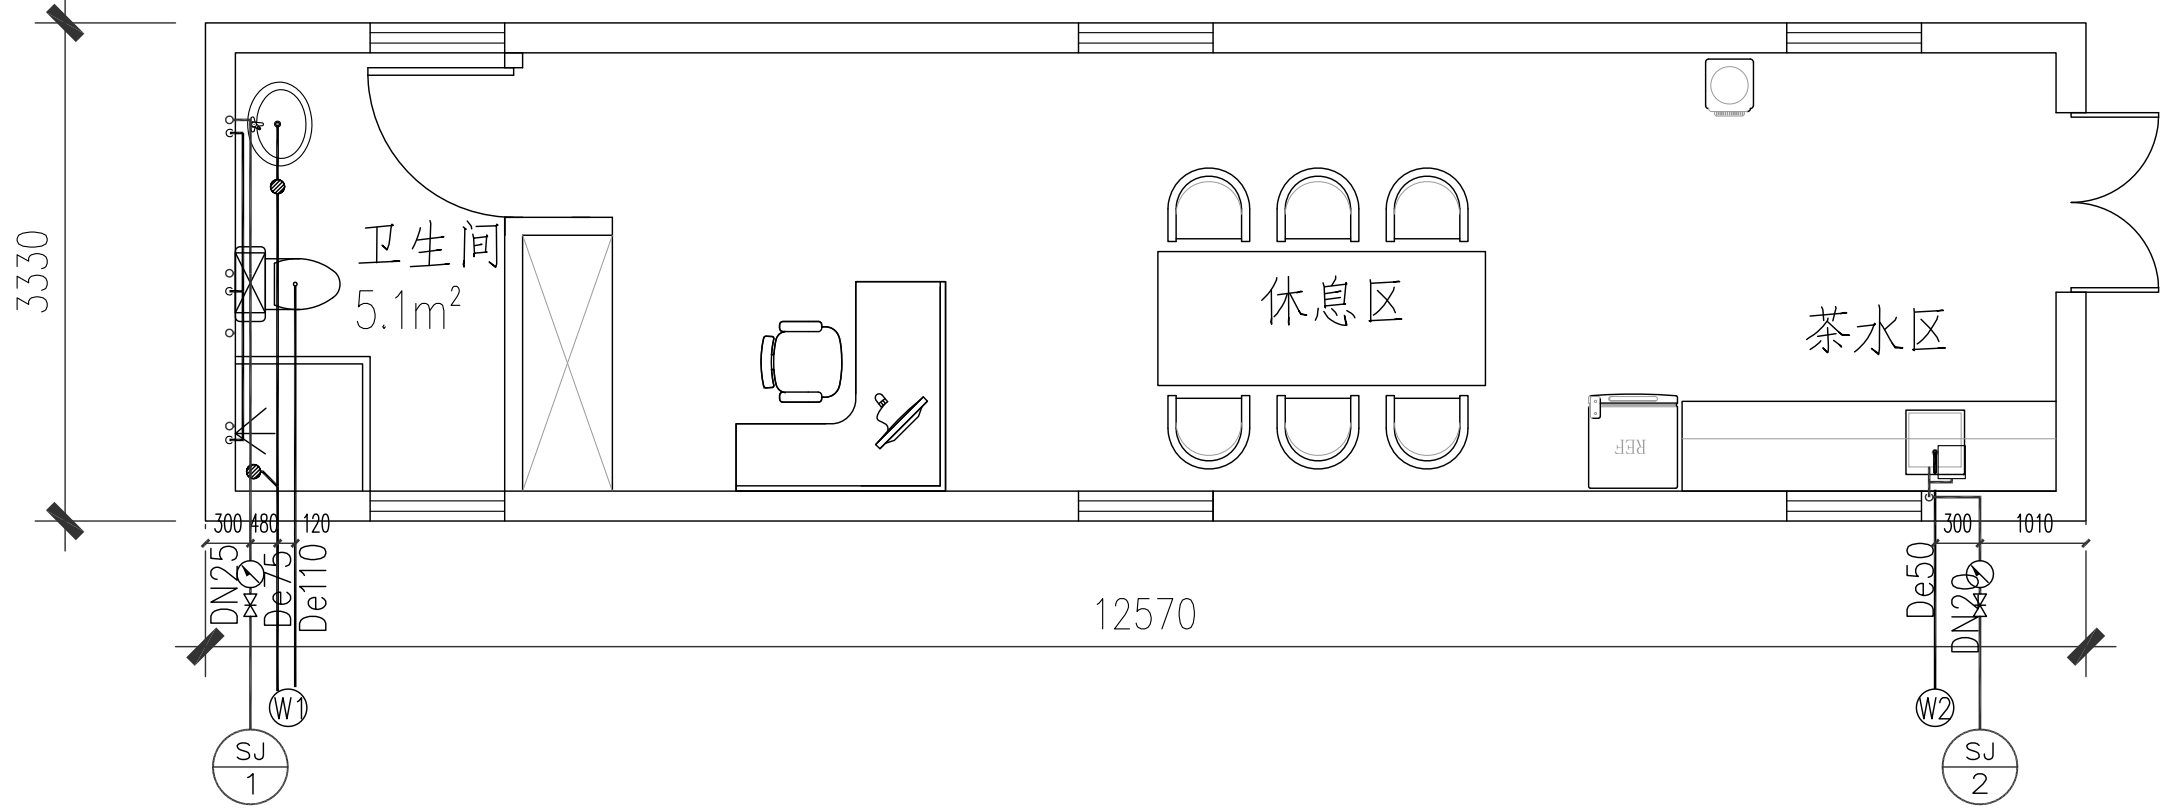

古美路道班房改造后给排水平面图 1:50

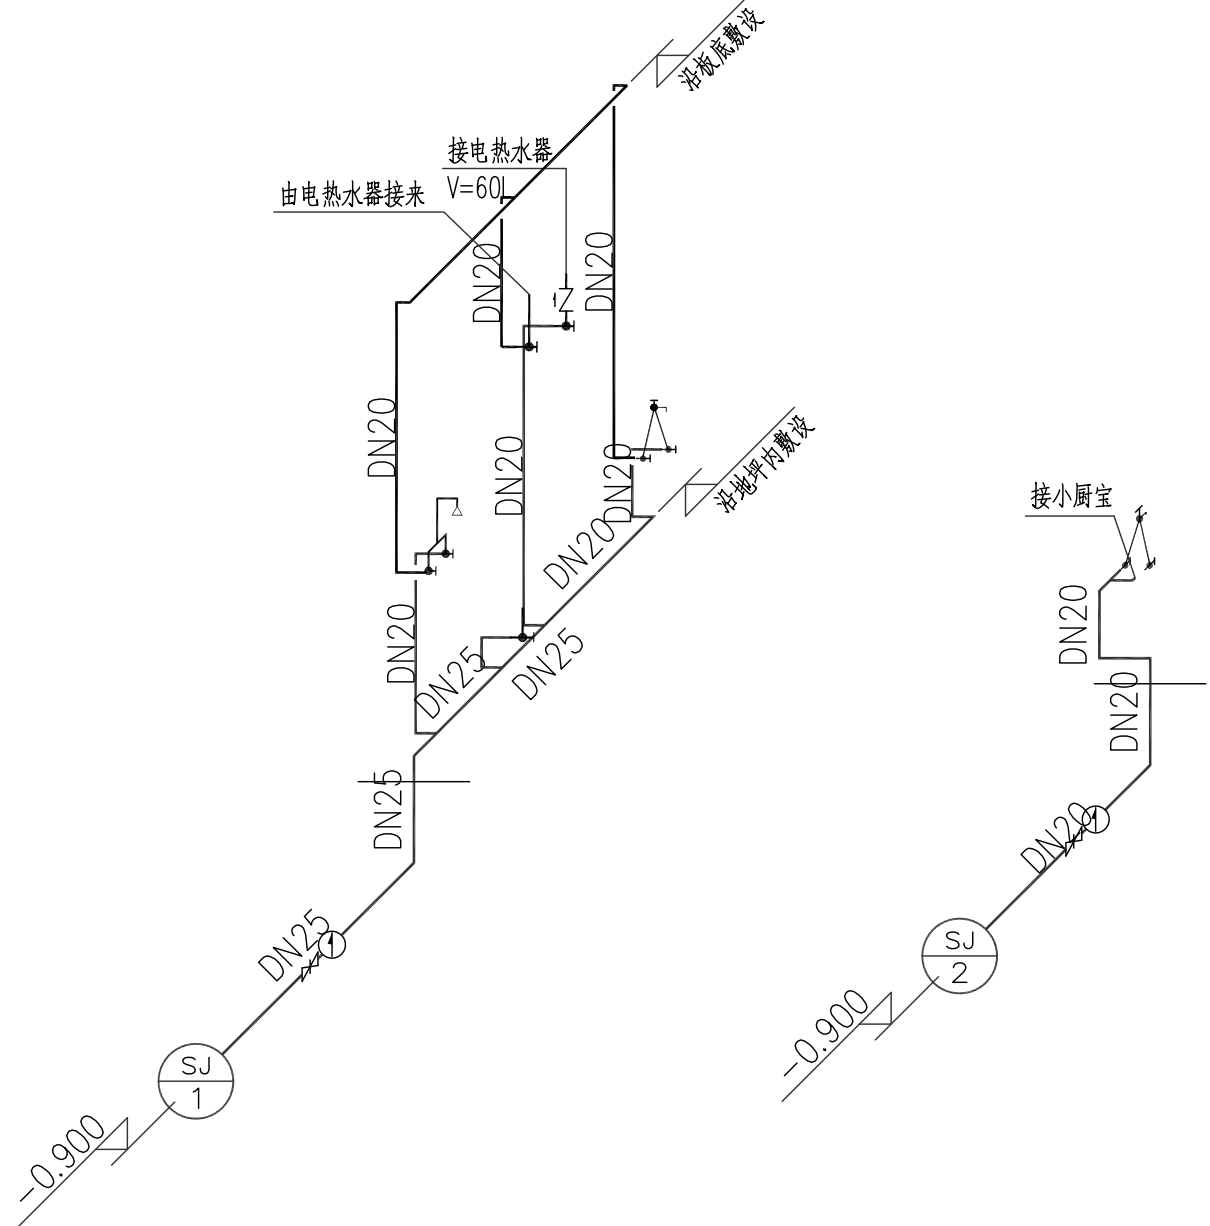

给水、热水系统图 1:50

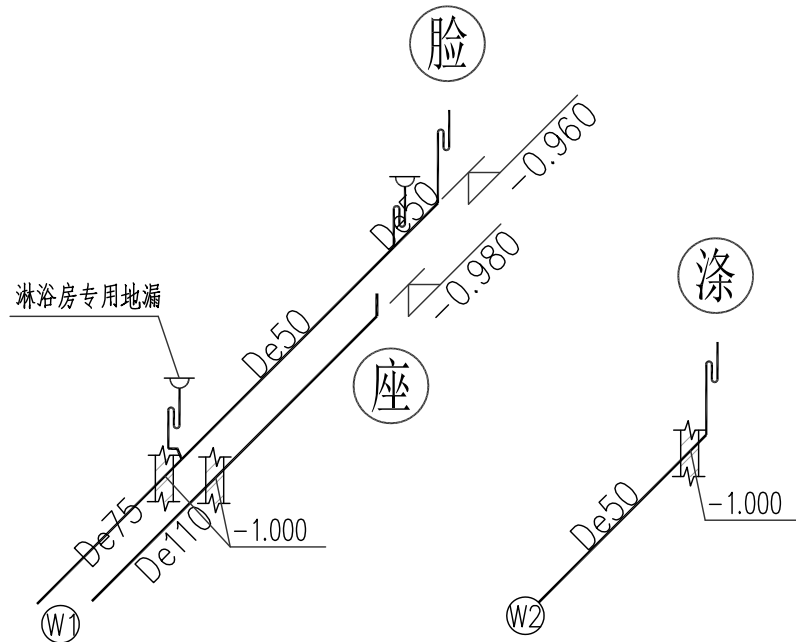

排水系统图 1:50

配水点安装信息统计表				排水点预留洞信息统计表			
名称	标高	支管管径	备注	名称	中心定位	排水管径	备注
洗手盆角阀	F+0.45	DN20	F=卫生同地面	洗手盆排水点	Q+0.15	DN50	Q=墙面完成面
坐便角阀	F+0.20	DN20	F=卫生同地面	坐便排水点	Q+0.40	DN100	Q=墙面完成面
蹲便角阀	F+0.60	DN25	F=卫生同地面	蹲便排水点	Q+0.55	DN100	Q=墙面完成面
小便斗角阀	F+0.60	DN20	F=卫生同地面	小便斗排水点	Q+0.10	DN50	Q=墙面完成面
拖把池角阀	F+1.00	DN20	F=卫生同地面	拖把池排水点	Q+0.30	DN50	Q=墙面完成面

器具尺寸及定位详建筑专业施工图，本表所列  
为各器具排水点距墙基本定位原则，可参考图集  
09S304；详图中有尺寸标注者以详图标注为准。  
现场施工应参考实际采购器具尺寸做适当调整，同  
时应注意建议结构梁等不宜穿越构件。

备注 Note			
C1			
C	2025.04		
版本	日期	修改内容	
Version	Date	Revision Description	
 www.hm-a.com.cn			
上海沪闵建筑设计院有限公司 SHANGHAI HUMIN ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.			
中国 上海 SHANGHAI CHINA			
建筑设计甲级 证书编号: A131004741			
出图签章 Approval Sign			
注册师签章 Registered Sign			
审定 / 日期 Authorized by/Date			
审核 / 日期 Audited by/Date			
项目负责人 Project director			
专业负责人 Responsible by			
校对 / 日期 Checked by/Date			
设计 / 日期 Designed by/Date			
制图 / 日期 Drawn by/Date			
建设单位 Client			
上海市闵行区人民政府古美街道办事处			
工程名称 Project Title			
科普公园、东兰兴城公园大修项目			
子项名称 Subitem Title			
图纸名称 Drawing Title			
古美路道班房改造后给排水平面图 古美路道班房给排水系统图			
工程编号 Job No.	HMA25-xx		
阶段 Status	方案	比例 Scale	图示
专业 Discipline	给排水	图号 Drawing No.	P01