


姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期	姓名	日期

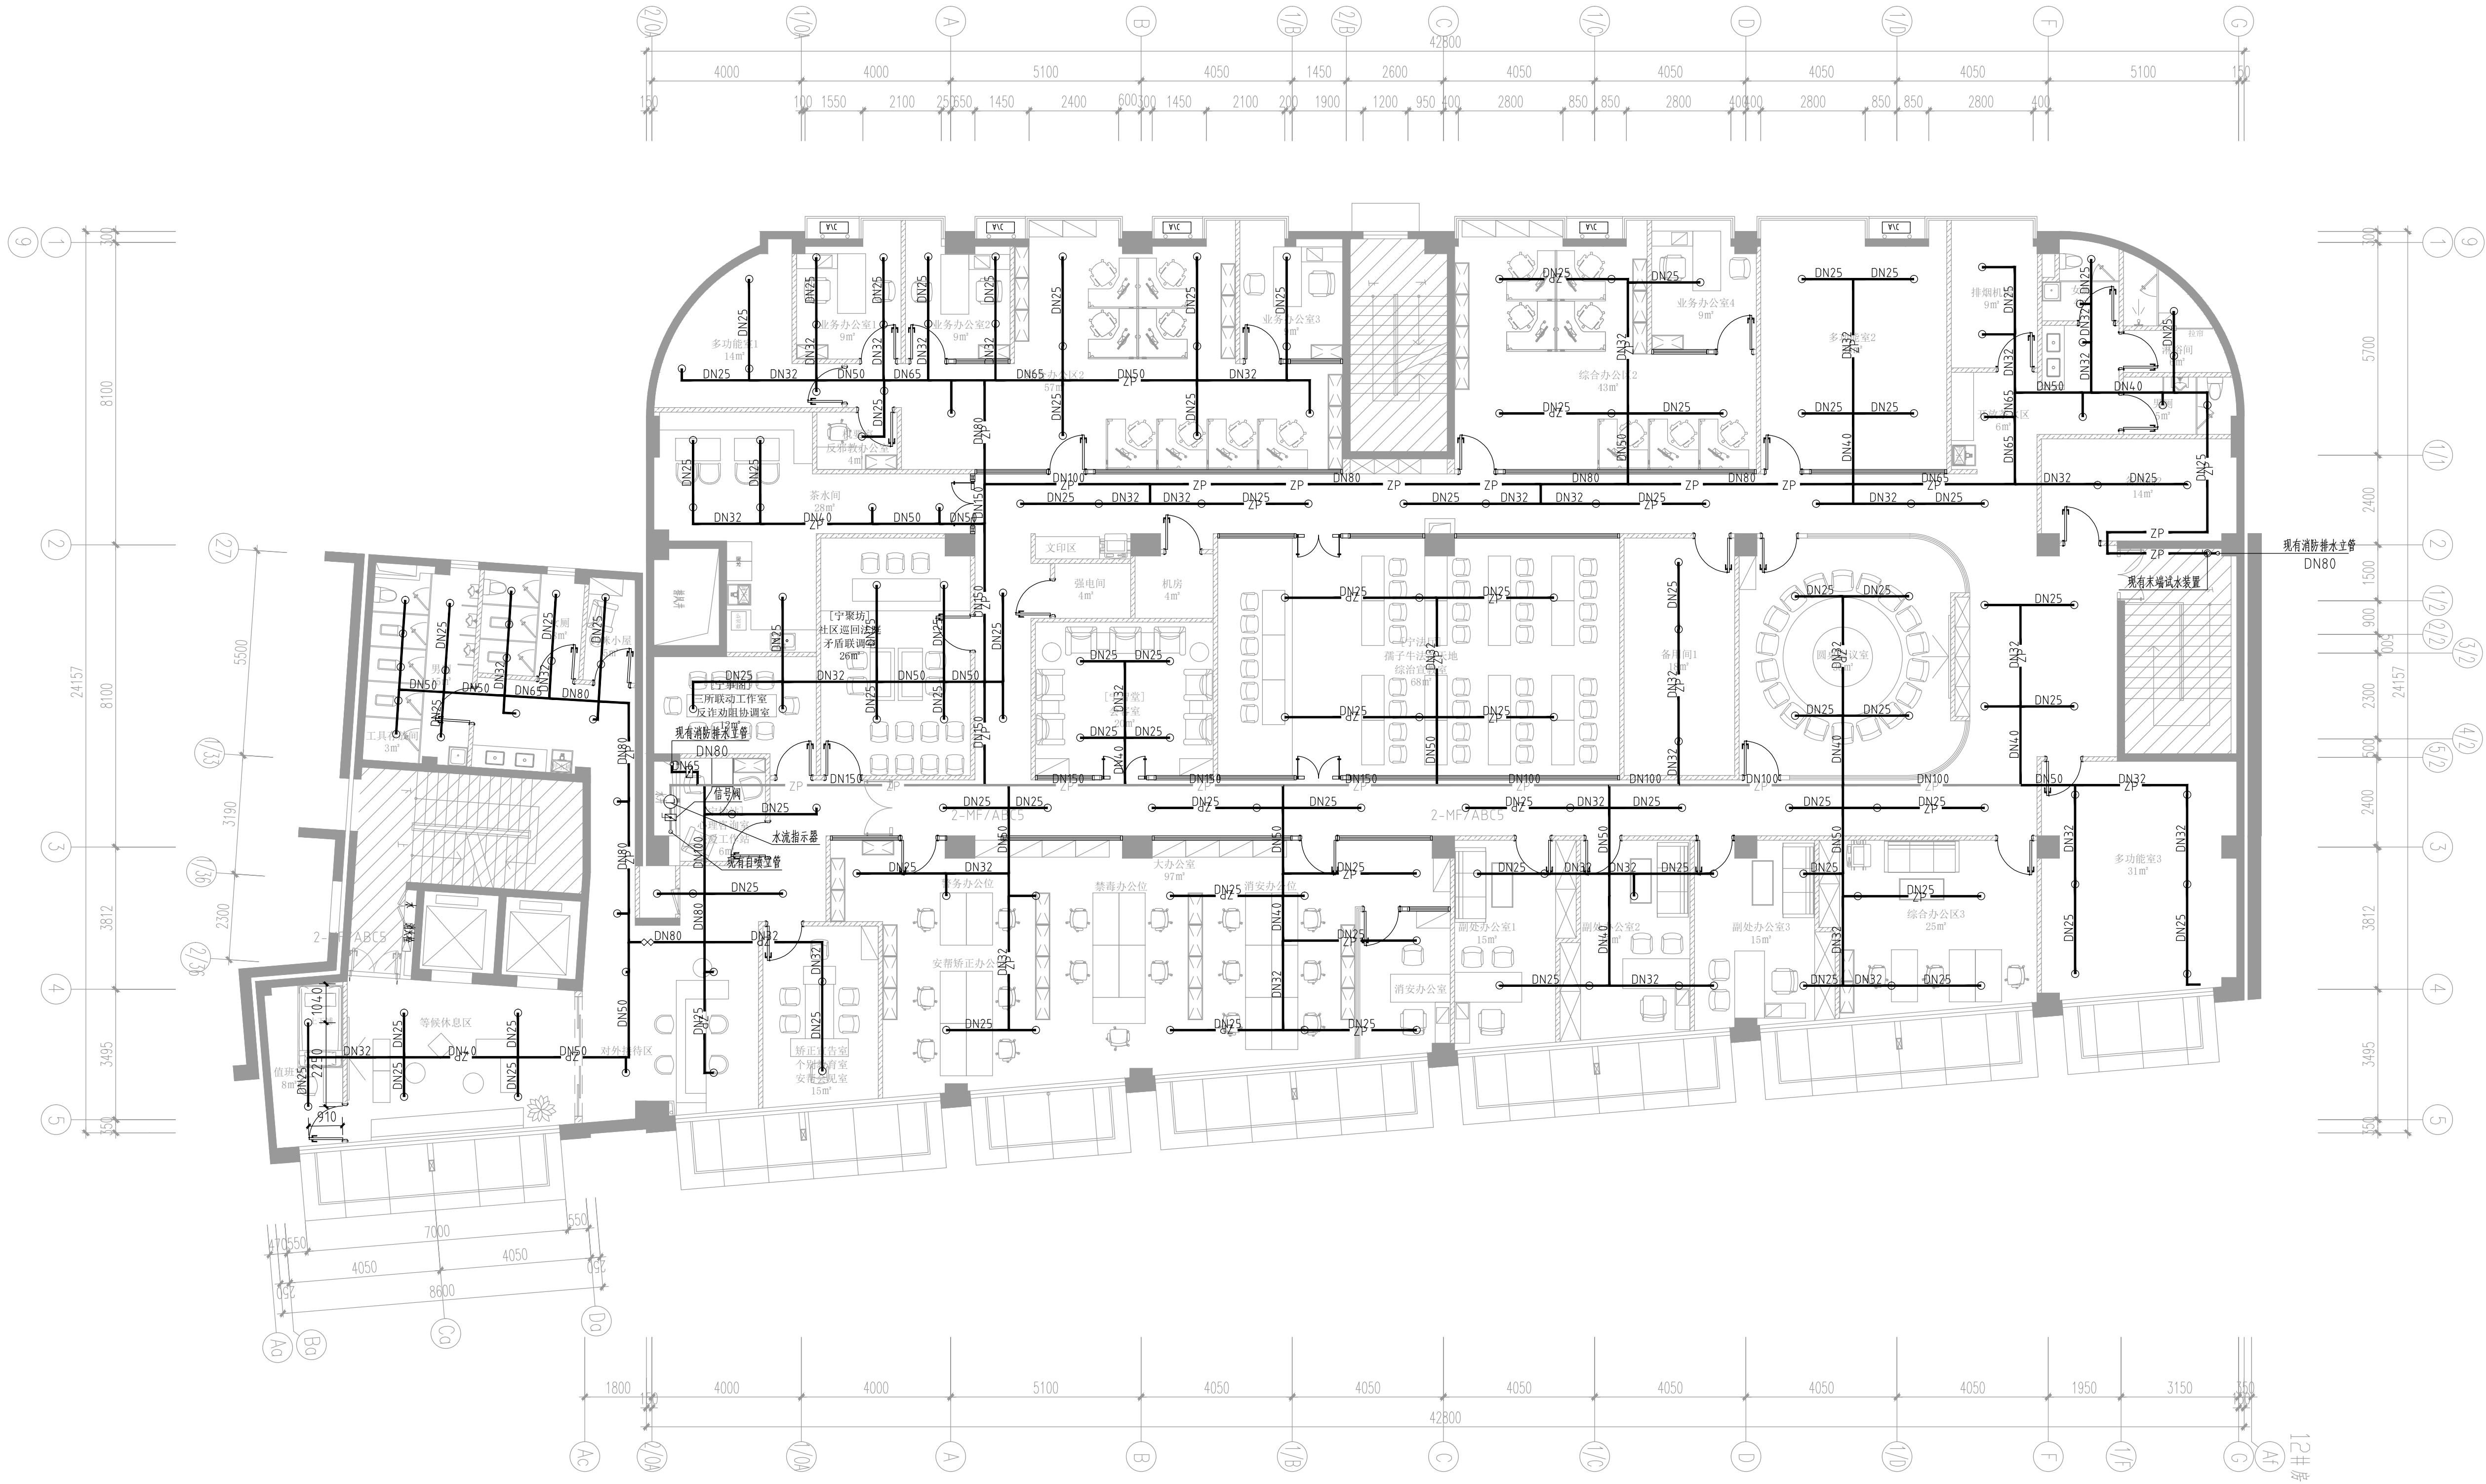

二层自动喷水平面图 1:100

- 附注：1、斜线阴影区域不在本次设计范围。  
2、浅灰色线型管线为原有管线，不做修改；其他均为调整后管线。  
3、未标注的自喷管道按以下原则确定管径

配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量	
公称管径 (mm)	控制的喷头数 (只)
25	1
32	2-3
40	4
50	5-8
65	9-12
80	13-32
100	33-64
150	≥65

感谢您选择东大设计！

说明 Note:  
所有设计，图纸及说明之版权全属本公司 所有，除非得本公司书面同意，否则不得使用  
抄袭及复制。所有尺寸需作实地检查复核，不可以图纸尺寸量度为准。所有图纸以最后修改  
为准。

设计单位 / Design Corporation

上海东大室内设计工程有限公司

SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD

建筑装饰设计专项甲级

证书编号: A231027170

建筑行 业 (建筑工程专业) 乙级

证书编号: A231027170

建设单位 Client:  
上海市静安区人民政府江宁路街道办事处

项目 名称  
Project Name  
单 项 名 称  
Sub-project

审 核  
Reviewed by  
校 对  
Checked by  
设 计  
Designed by  
绘 图  
Drawn by

审 定  
Approved by  
项目 负责人  
Principal in charge  
专业 负责人  
Discipline Responsible  
图 纸 名 称  
Drawing Title

工程编号  
Project No.  
阶 段  
Stage  
版 次  
Version

专 业  
Discipline  
图 号  
Drawing No.  
日 期  
Date

本图须加盖出图套章，否则一律无效  
Invalid Unless Stamped

项目负责人专用章 Project Leader

设计出图专用章 Release Stamp